

Nom BAOGUI	Adresse
Prénom ZENG	Exposition
Né le 19/05/1979	Profession MANOEUVRE
Age 46 Ans	Entreprise CR18/CAMP2
Genre Masculin	Service
ID 6980	Fumeur Fumeur
Taille 162 cm	Groupe ethnique Chinois de Hong Kong
Poids 76 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur BAH OUMOU SALAMATA	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 73 %

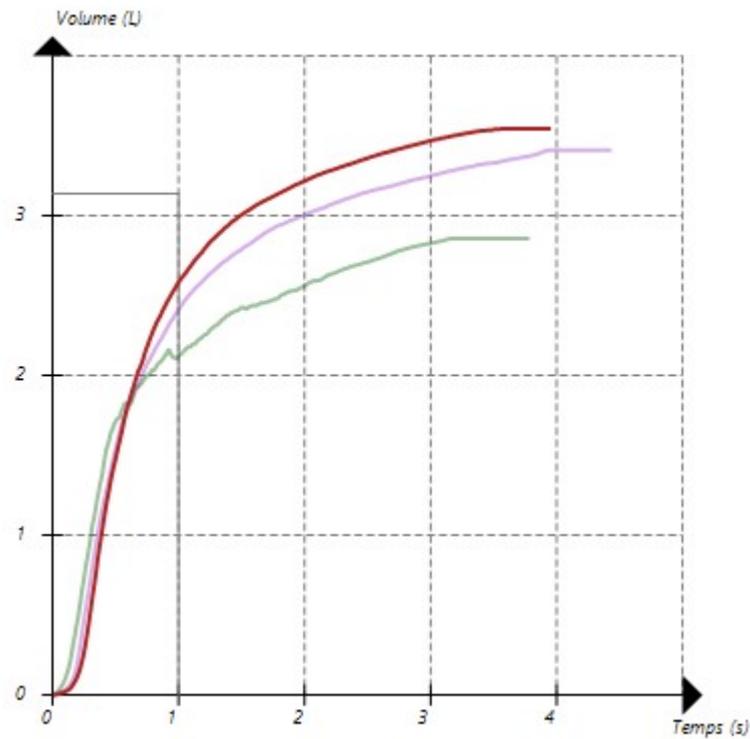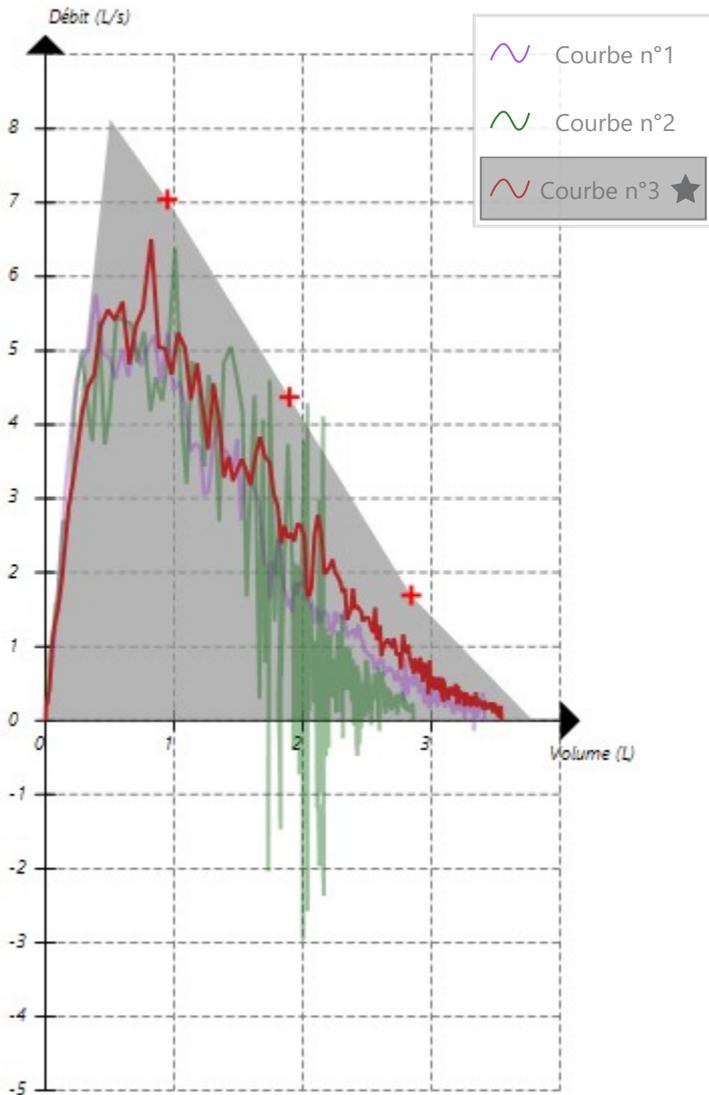

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	2,86 L	3,54 L	3,79 L	93,40 %
VEMS	2,56 L	2,19 L	2,79 L	3,14 L	88,85 %
DEP	6,17 L/s	7,17 L/s	6,89 L/s	8,13 L/s	84,75 %
VEMS/ CVF	75,07 %	76,57 %	78,81 %	78,98 %	99,78 %
Durée d'expiration	3,96 s	3,70 s	3,96 s	-	
DEMM	2,07 L/s	1,81 L/s	2,51 L/s	3,87 L/s	64,86 %
DEMM/ CVF	0,61 s-1	0,63 s-1	0,71 s-1	1,02 s-1	69,61 %
DE75	5,28 L/s	4,98 L/s	5,01 L/s	7,04 L/s	71,16 %
DE50	1,97 L/s	4,91 L/s	3,03 L/s	4,37 L/s	69,34 %
DE25	0,69 L/s	0,67 L/s	1,20 L/s	1,69 L/s	71,01 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: