

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom DJIBA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1999</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 25 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 538</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 62 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 51 %

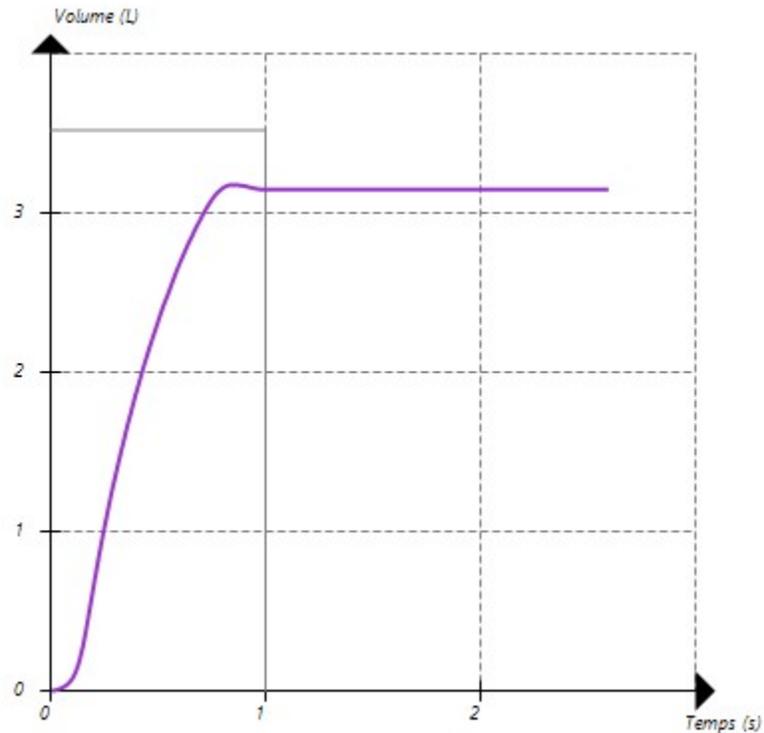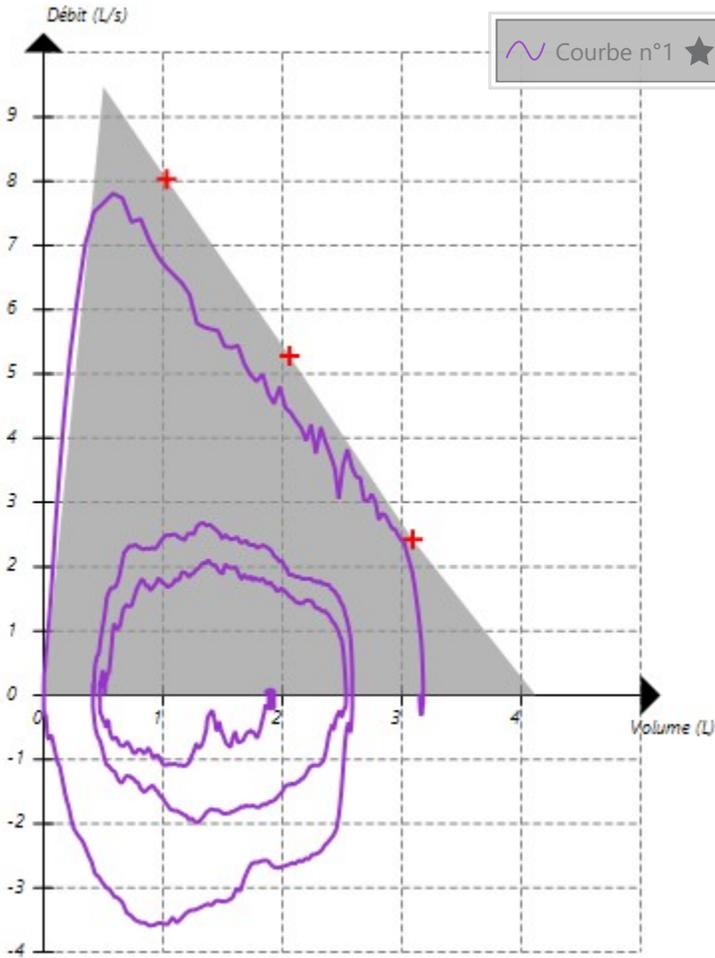

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,18 L	4,12 L	77,18 %
VEMS	3,18 L	3,52 L	90,34 %
DEP	7,91 L/s	9,47 L/s	83,53 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,85 s	-	
DEMM	5,33 L/s	4,91 L/s	108,55 %
DEMM/ CVF	1,68 s-1	1,04 s-1	161,54 %
DE75	7,44 L/s	8,03 L/s	92,65 %
DE50	5,40 L/s	5,28 L/s	102,27 %
DE25	3,61 L/s	2,42 L/s	149,17 %