


| | |
|--|--|
| Nom TRAORE | Adresse |
| Prénom MOUSSA | Exposition |
| Né le 01/07/1990 | Profession MANOEUVRE |
| Age 34 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Féminin | Service |
| ID 01644 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 148 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,7 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 54 %

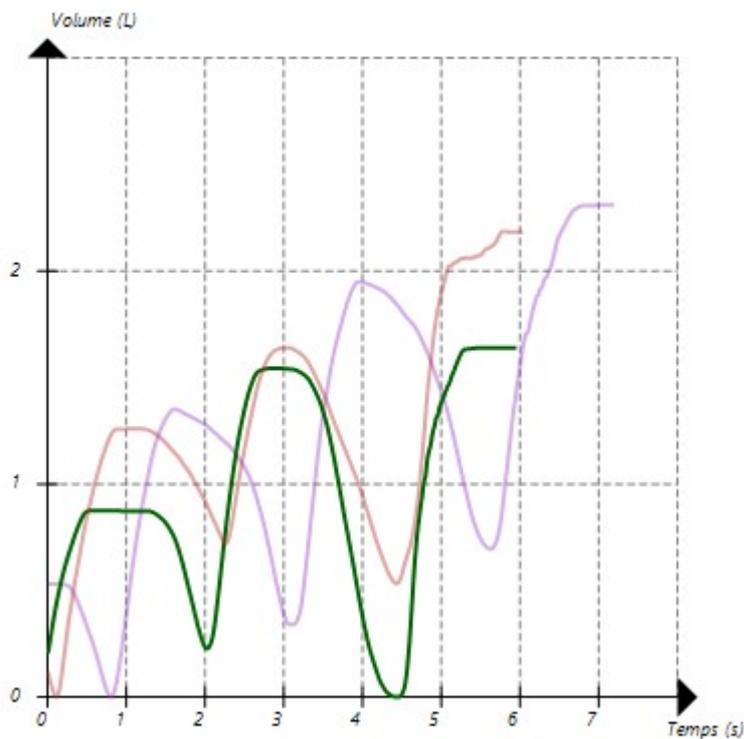

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Courbe n°3 | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF | 1,61 L | 1,64 L | 1,65 L | 2,55 L | 64,31 % |
| VEMS | 1,60 L | 1,64 L | 1,58 L | 2,17 L | 75,58 % |
| DEP | 3,89 L/s | 5,97 L/s | 5,23 L/s | 5,88 L/s | 101,53 % |
| VEMS/ CVF | 99,38 % | 100,00 % | 95,76 % | 84,72 % | 118,04 % |
| Durée d'expiration | 1,36 s | 1,07 s | 1,35 s | - | |
| DEMM | 2,00 L/s | 3,14 L/s | 3,71 L/s | 2,67 L/s | 117,60 % |
| DEMM/ CVF | 1,24 s-1 | 1,91 s-1 | 2,25 s-1 | 1,05 s-1 | 181,90 % |
| DE75 | 3,81 L/s | 5,91 L/s | 3,21 L/s | - | |
| DE50 | 2,59 L/s | 1,69 L/s | 4,65 L/s | - | |
| DE25 | 1,97 L/s | 2,32 L/s | 2,82 L/s | - | |