

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/04/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 473	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Humidité : 45 %

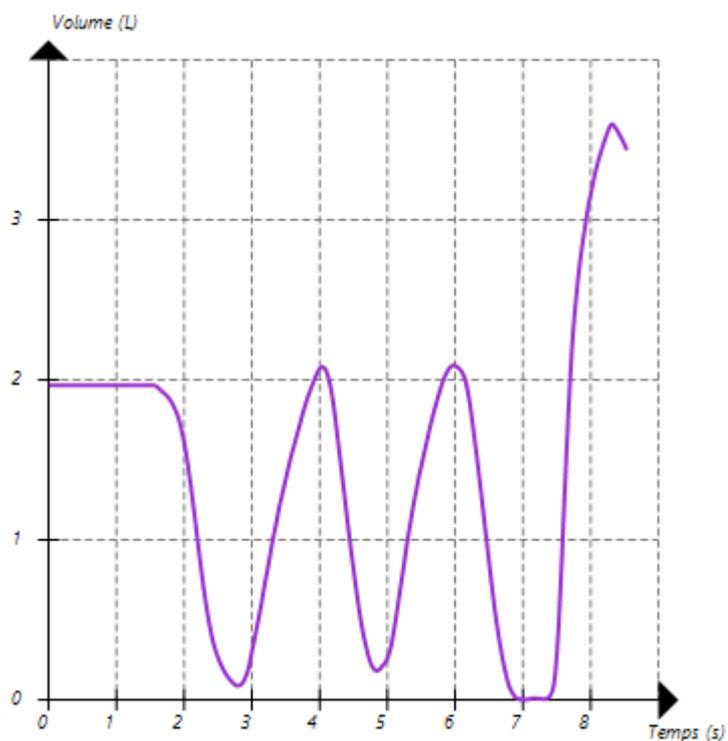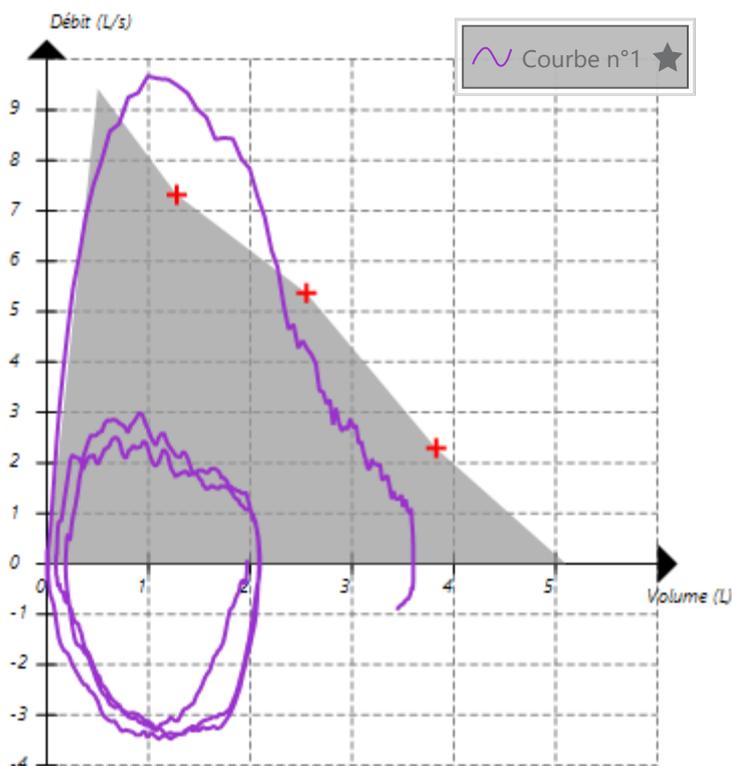

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,60 L	5,10 L	70,59 %
VEMS	3,60 L	4,27 L	84,31 %
DÉP	9,96 L/s	9,42 L/s	105,73 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,86 %	119,25 %
Durée d'expiration	1,01 s	-	
DEMM	7,03 L/s	4,57 L/s	153,83 %
DEMM/ CVF	1,95 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	216,67 %
DE75	9,34 L/s	7,32 L/s	127,60 %
DE50	8,36 L/s	5,37 L/s	155,68 %
DE25	3,49 L/s	2,29 L/s	152,40 %