

<b>Nom LI</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom YOUQING</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 23/03/1979</b>	<b>Profession</b>
<b>Age 46 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service RADER WORKER</b>
<b>ID 4912</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 175 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 85 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,5 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 54 %

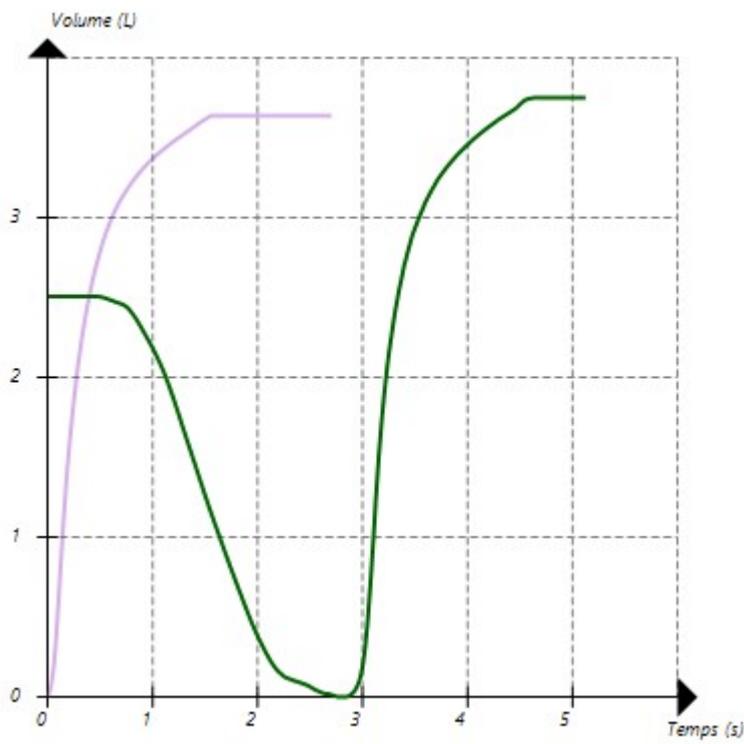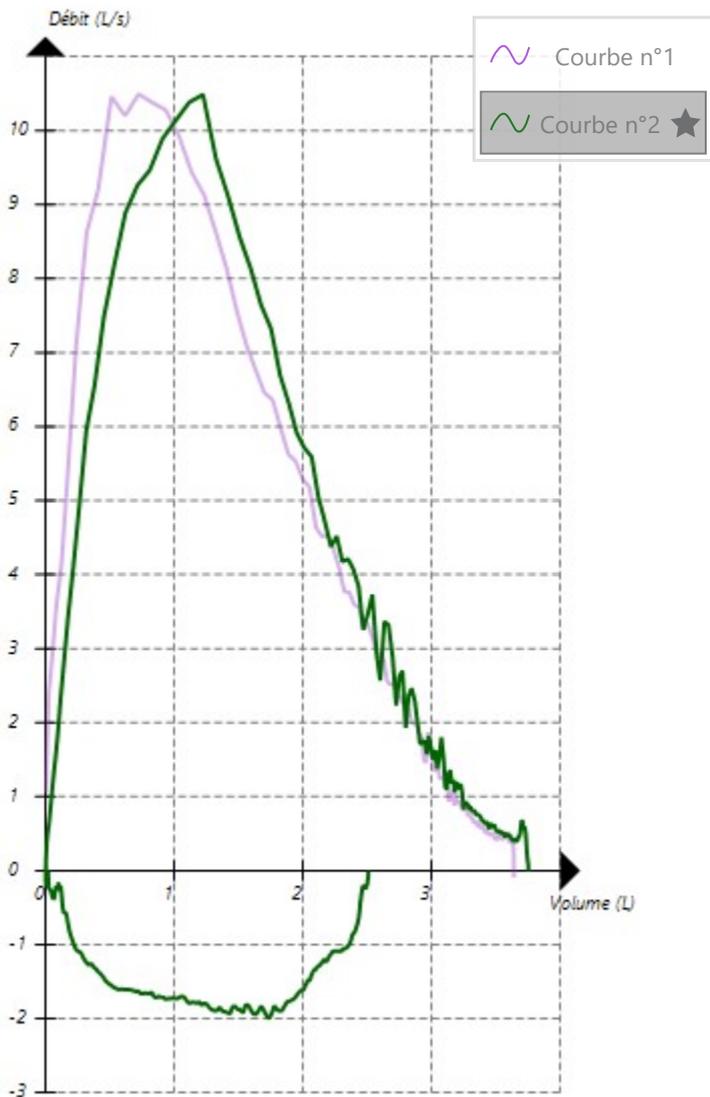

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,64 L	3,75 L	4,98 L	75,30 %
VEMS	3,39 L	3,46 L	3,91 L	88,49 %
DEP	10,66 L/s	10,92 L/s	9,75 L/s	112,00 %
VEMS/ CVF	93,13 %	92,27 %	78,56 %	117,45 %
Durée d'expiration	1,56 s	1,92 s	-	
DEMM	5,34 L/s	5,45 L/s	3,57 L/s	152,66 %
DEMM/ CVF	1,47 s-1	1,45 s-1	0,72 s-1	201,39 %
DE75	10,12 L/s	10,05 L/s	-	
DE50	5,94 L/s	6,43 L/s	-	
DE25	2,42 L/s	2,84 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: