

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JACQUES TORO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/10/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 528	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 53 %

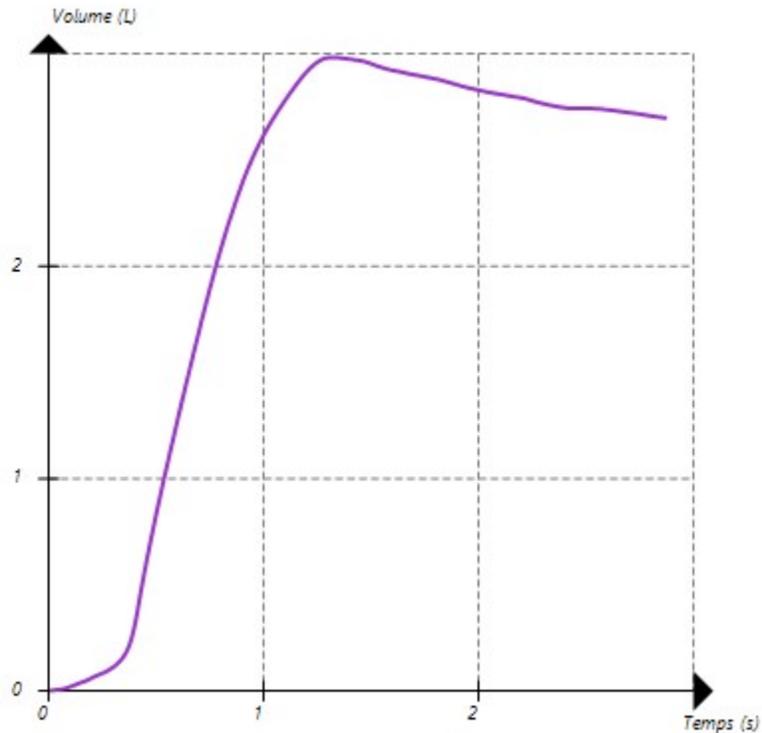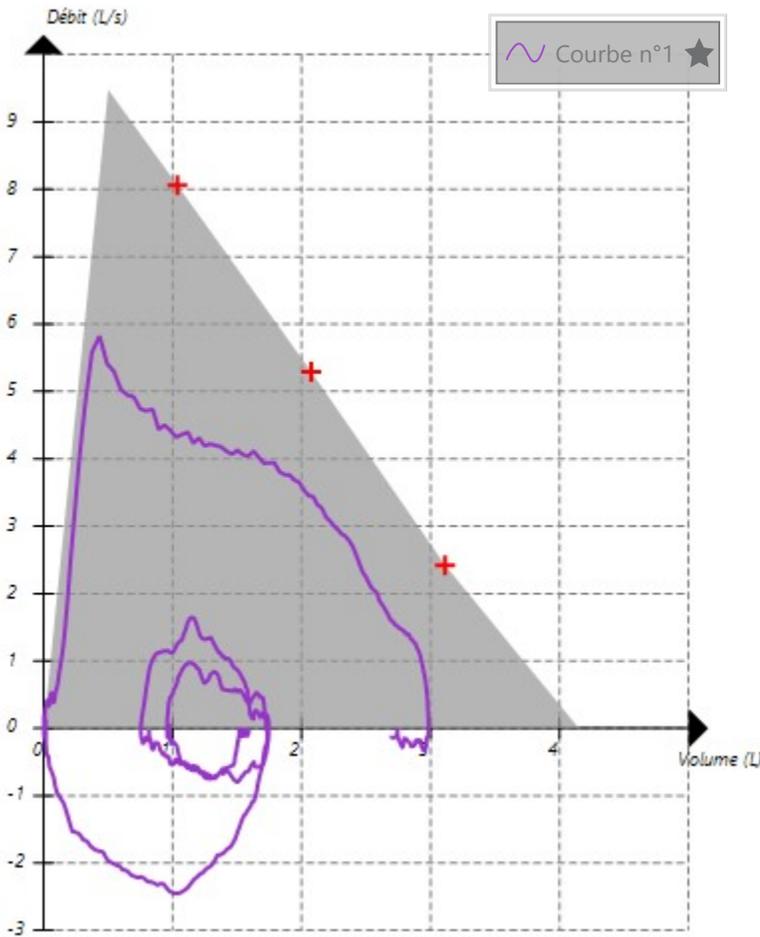

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,98 L	4,15 L	71,81 %
VEMS	2,98 L	3,54 L	84,18 %
DEP	5,91 L/s	9,48 L/s	62,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,56 %	121,12 %
Durée d'expiration	1,33 s	-	
DEMM	4,09 L/s	4,89 L/s	83,64 %
DEMM/ CVF	1,37 s-1	1,03 s-1	133,01 %
DE75	4,69 L/s	8,06 L/s	58,19 %
DE50	4,12 L/s	5,29 L/s	77,88 %
DE25	3,07 L/s	2,42 L/s	126,86 %