

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FALIKOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/10/2003</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 21 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 8271</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,8 °C  
 Pression atmosphérique : 94,1 kPa  
 Humidité : 61 %

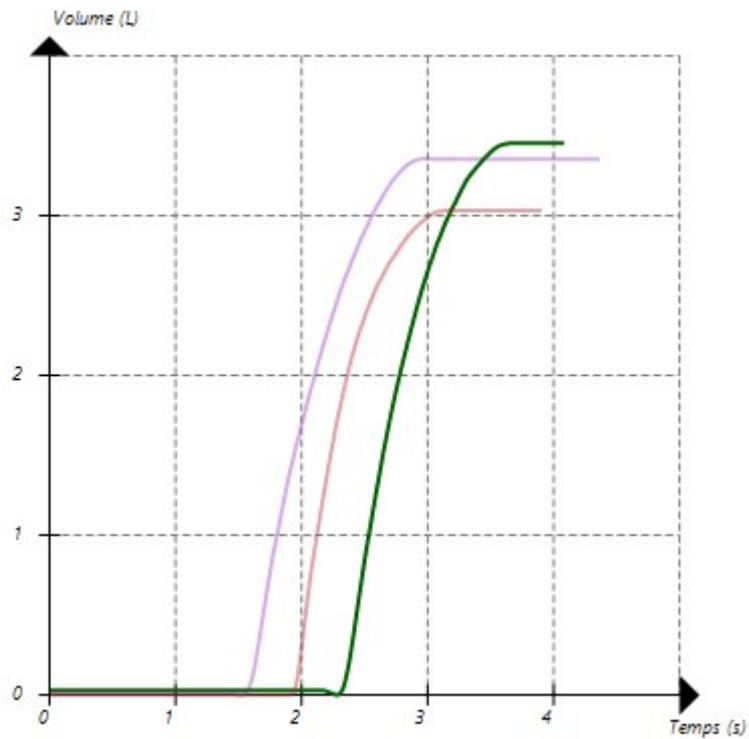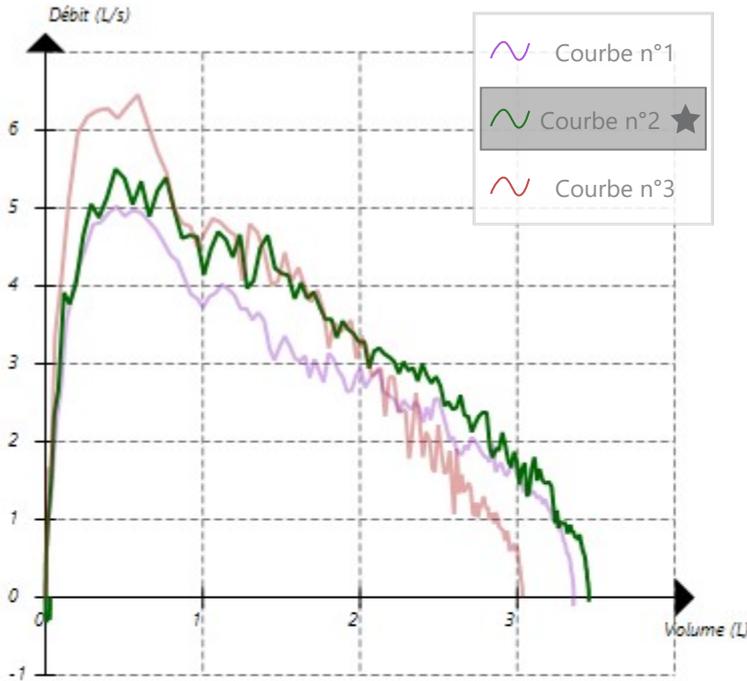

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,36 L	3,45 L	3,03 L	4,28 L	80,61 %
VEMS	3,05 L	3,26 L	2,96 L	3,67 L	88,83 %
DEP	5,15 L/s	5,80 L/s	6,62 L/s	9,27 L/s	62,57 %
VEMS/CVF	90,77 %	94,49 %	97,69 %	85,40 %	110,64 %
Durée d'expiration	1,45 s	1,38 s	3,15 s	-	
DEMM	3,12 L/s	3,66 L/s	3,93 L/s	4,28 L/s	85,51 %
DEMM/CVF	0,93 s-1	1,06 s-1	1,30 s-1	1,00 s-1	106,00 %
DE75	4,41 L/s	4,55 L/s	5,83 L/s	-	
DE50	2,72 L/s	3,93 L/s	4,65 L/s	-	
DE25	2,39 L/s	2,28 L/s	2,18 L/s	-	