

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSTAPHA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3753	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,3 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 30 %

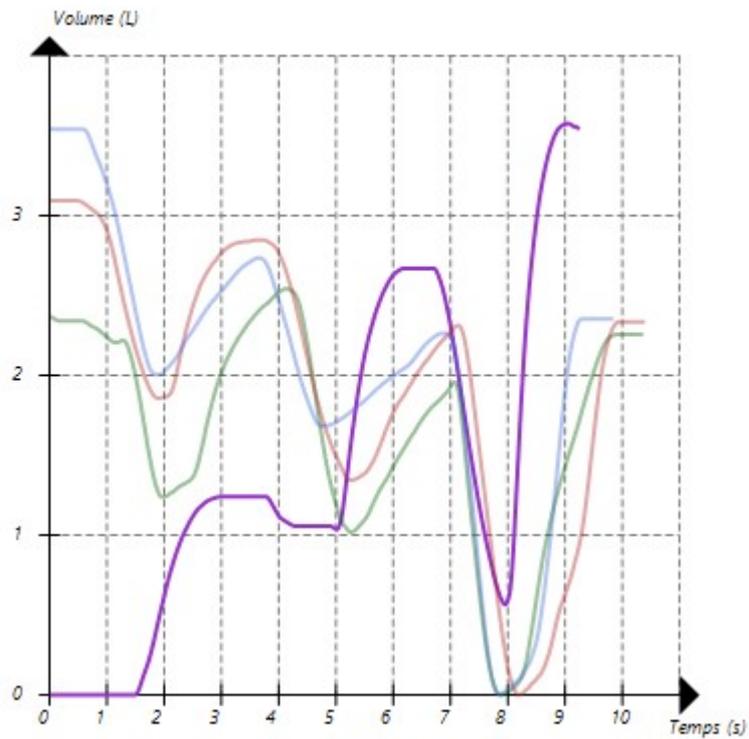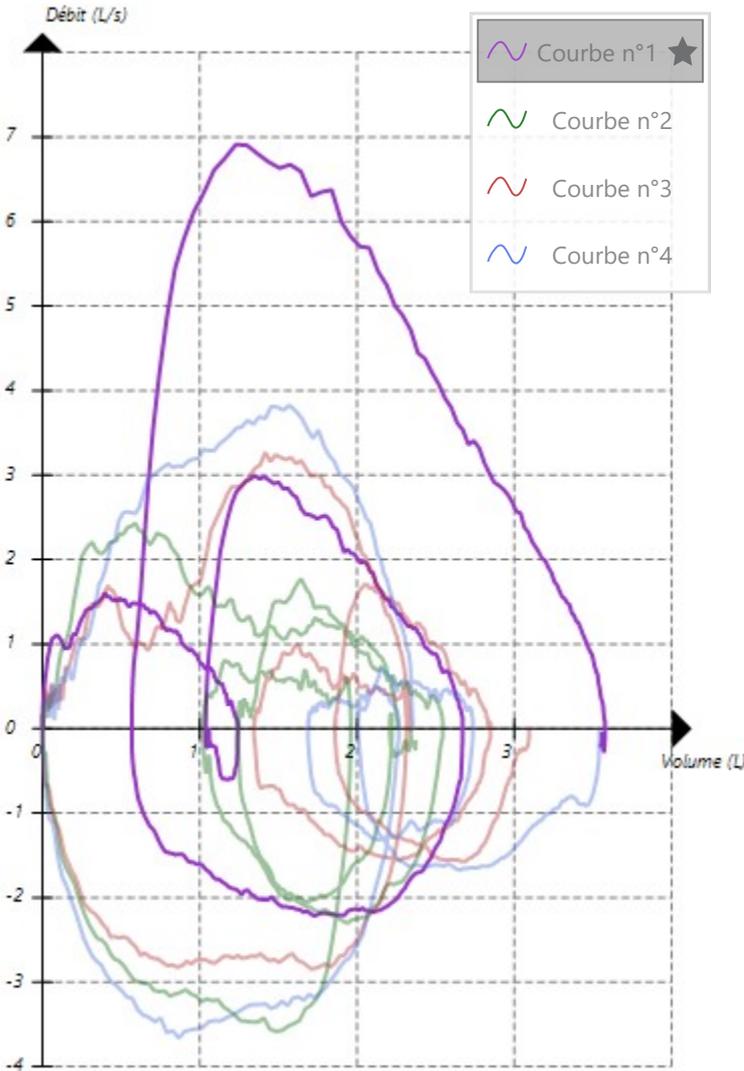

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	2,25 L	2,34 L	2,35 L	3,98 L	75,63 %
VEMS	3,01 L	1,72 L	2,34 L	2,35 L	3,43 L	87,76 %
DEP	7,07 L/s	2,49 L/s	3,33 L/s	3,93 L/s	8,77 L/s	80,62 %
VEMS/CVF	100,00 %	76,44 %	100,00 %	100,00 %	85,22 %	117,34 %
Durée d'expiration	1,08 s	1,98 s	1,75 s	1,46 s	-	-
DEMM	5,15 L/s	1,52 L/s	1,99 L/s	3,43 L/s	4,06 L/s	126,85 %
DEMM/CVF	1,71 s-1	0,68 s-1	0,85 s-1	1,46 s-1	1,02 s-1	167,65 %
DE75	6,83 L/s	2,38 L/s	0,97 L/s	2,54 L/s	-	-
DE50	5,66 L/s	1,48 L/s	2,73 L/s	3,42 L/s	-	-
DE25	3,11 L/s	1,18 L/s	3,02 L/s	3,47 L/s	-	-