

Nom GUOQI	Adresse
Prénom GUO	Exposition
Né le 16/08/1981	Profession CARPENTER
Age 43 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 6929	Fumeur Non fumeur
Taille 172 cm	Groupe ethnique Chinois de Hong Kong
Poids 75 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur BAH OUMOU SALAMATA	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 78 %

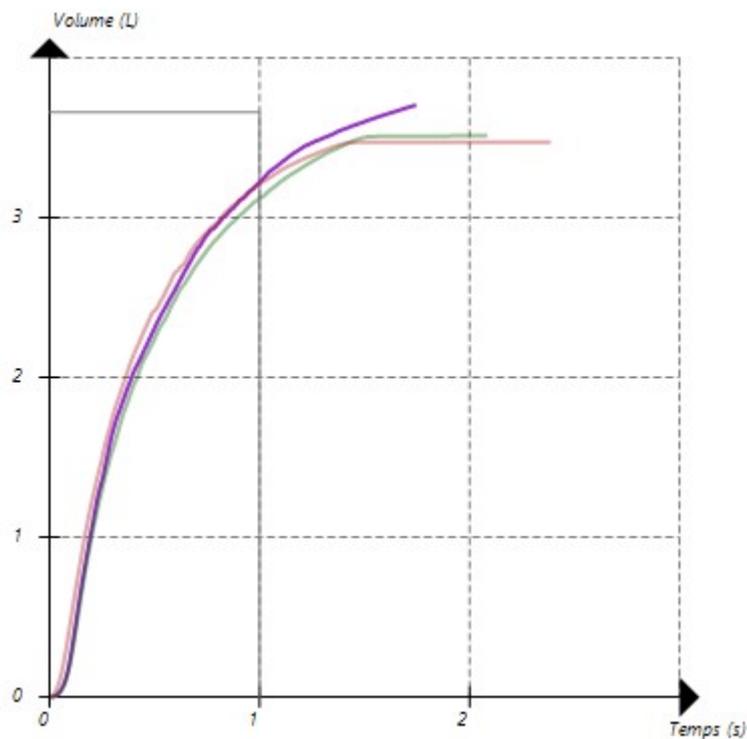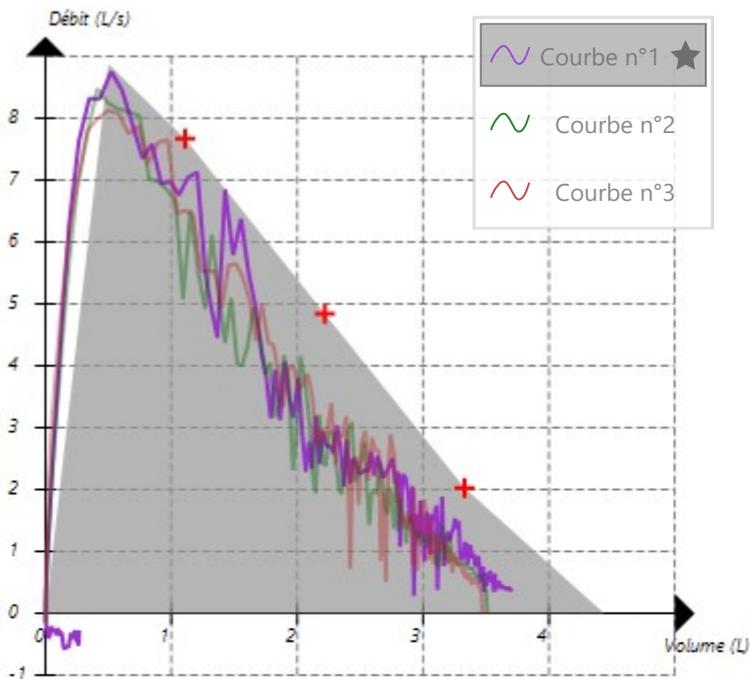

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,71 L	3,51 L	3,47 L	4,44 L	83,56 %
VEMS	3,31 L	3,19 L	3,24 L	3,66 L	90,44 %
DEP	9,00 L/s	8,80 L/s	8,35 L/s	8,88 L/s	101,35 %
VEMS/CVF	89,22 %	90,88 %	93,37 %	79,51 %	112,21 %
Durée d'expiration	1,76 s	1,91 s	1,56 s	-	
DEMM	3,64 L/s	3,62 L/s	4,06 L/s	4,19 L/s	86,87 %
DEMM/CVF	0,98 s-1	1,03 s-1	1,17 s-1	0,94 s-1	104,26 %
DE75	7,56 L/s	7,59 L/s	7,80 L/s	7,67 L/s	98,57 %
DE50	4,16 L/s	3,33 L/s	5,02 L/s	4,84 L/s	85,95 %
DE25	2,05 L/s	2,24 L/s	2,70 L/s	2,03 L/s	100,99 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: