



<b>Nom</b> LUO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SHUZHEN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/09/1988	<b>Profession</b> EXCAVATOR OPERATOR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7256	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 86 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

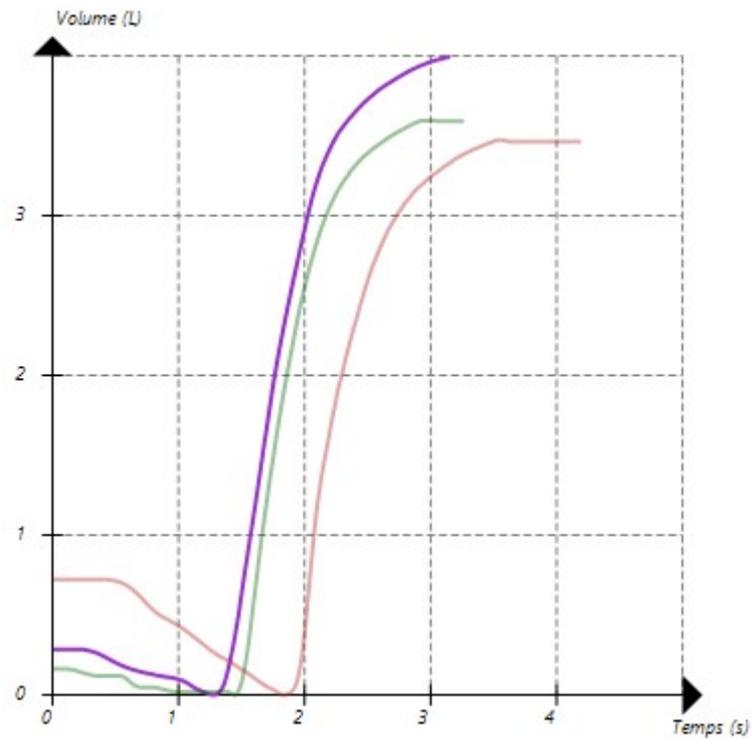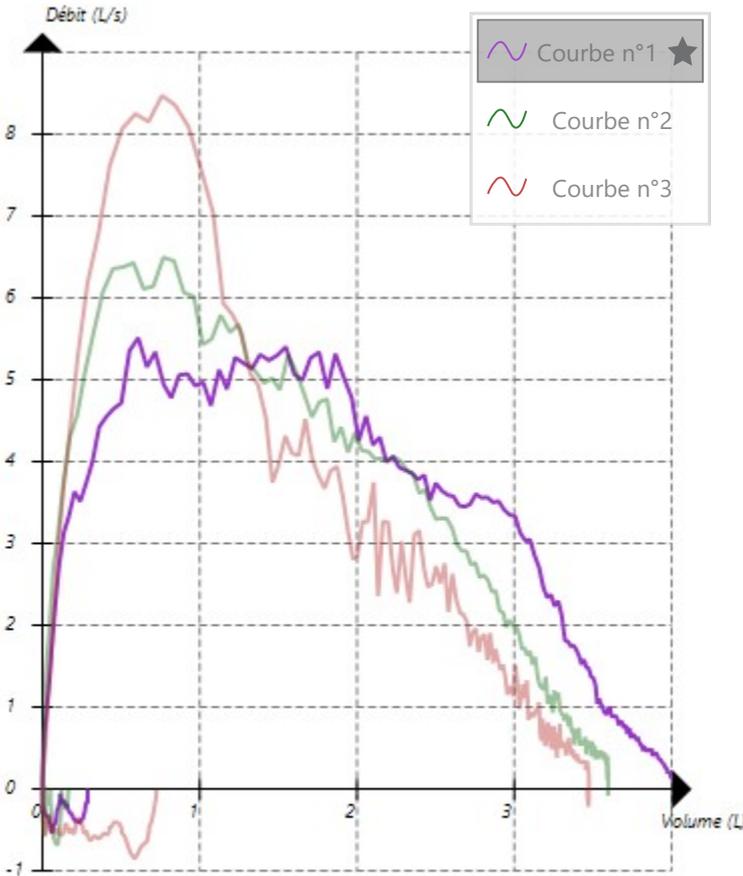

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,00 L	3,60 L	3,47 L	4,93 L	81,14 %
VEMS	3,64 L	3,39 L	3,21 L	3,98 L	91,46 %
DEP	5,72 L/s	6,83 L/s	8,66 L/s	9,64 L/s	59,34 %
VEMS/CVF	91,00 %	94,17 %	92,51 %	80,63 %	112,86 %
Durée d'expiration	1,89 s	1,50 s	1,73 s	-	
DEMM	4,41 L/s	4,49 L/s	3,89 L/s	3,93 L/s	112,21 %
DEMM/CVF	1,10 s-1	1,25 s-1	1,12 s-1	0,80 s-1	137,50 %
DE75	5,04 L/s	6,00 L/s	8,44 L/s	-	
DE50	4,25 L/s	4,79 L/s	4,36 L/s	-	
DE25	3,42 L/s	2,89 L/s	2,55 L/s	-	