

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom ABOUBACAR | Exposition |
| Né le 01/01/1976 | Profession CONCRETE TANK DRIVER |
| Age 48 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 822 | Fumeur Fumeur |
| Taille 171 cm | Prescripteur: |
| Poids 47 kg | Smoking Pack Years : 0 |
| Valeurs prédites Knudson | |
| Opérateur admin admin | |





Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
 Numéro de série : 232697
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,2 °C
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa
 Humidité : 43 %

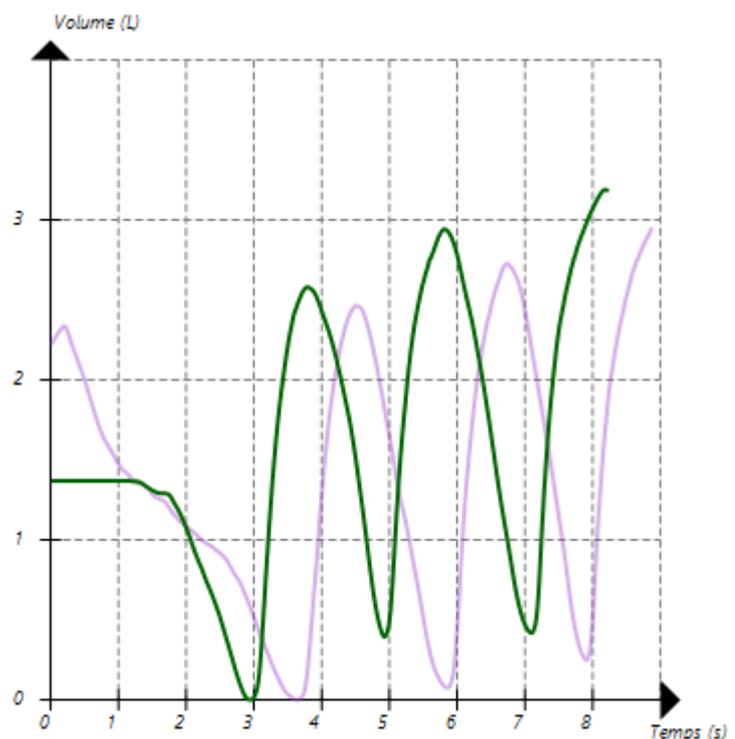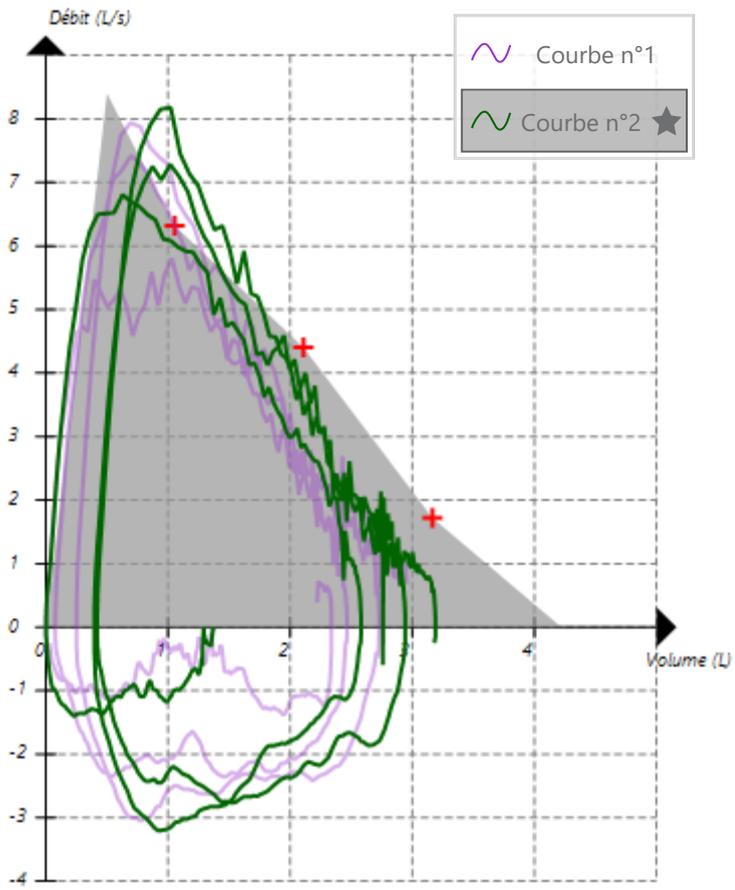

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 2,71 L | 2,77 L | 4,22 L | 65,64 % |
| VEMS | 2,71 L | 2,77 L | 3,46 L | 80,06 % |
| DÉP | 8,03 L/s | 8,38 L/s | 8,40 L/s | 99,76 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 81,66 % | 122,46 % |
| Durée d'expiration | 0,98 s | 1,09 s | - | |
| DEMM | 4,26 L/s | 4,29 L/s | 3,64 L/s | 117,86 % |
| DEMM/ CVF | 1,57 s-1 | 1,55 s-1 | 0,86 s-1 | 180,23 % |
| DE75 | 7,45 L/s | 7,37 L/s | 6,32 L/s | 116,61 % |
| DE50 | 4,29 L/s | 4,44 L/s | 4,40 L/s | 100,91 % |
| DE25 | 1,82 L/s | 2,44 L/s | 1,72 L/s | 141,86 % |

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: