

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2004	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 951	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 25,8 °C  
 Pression atmosphérique : 94,2 kPa  
 Humidité : 66 %

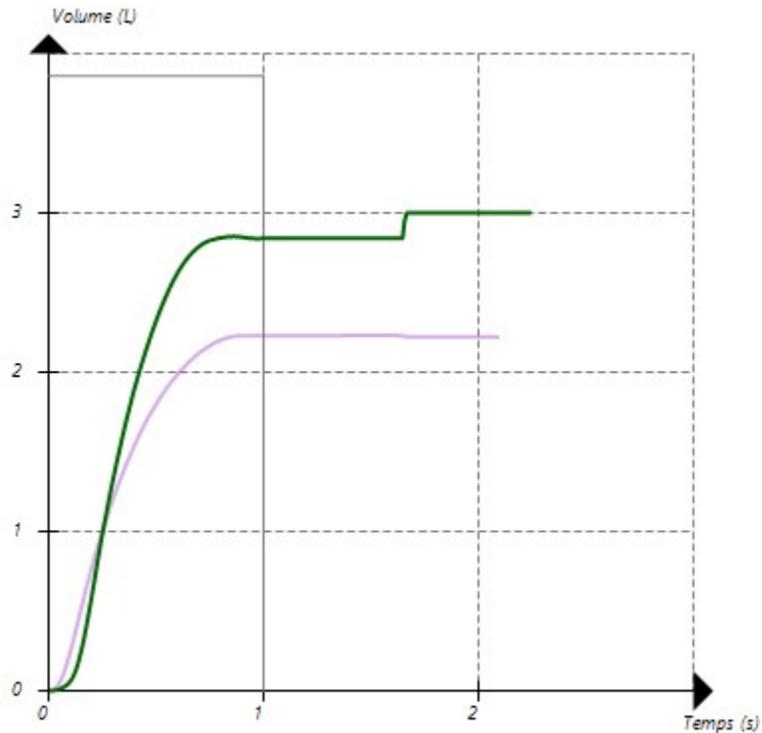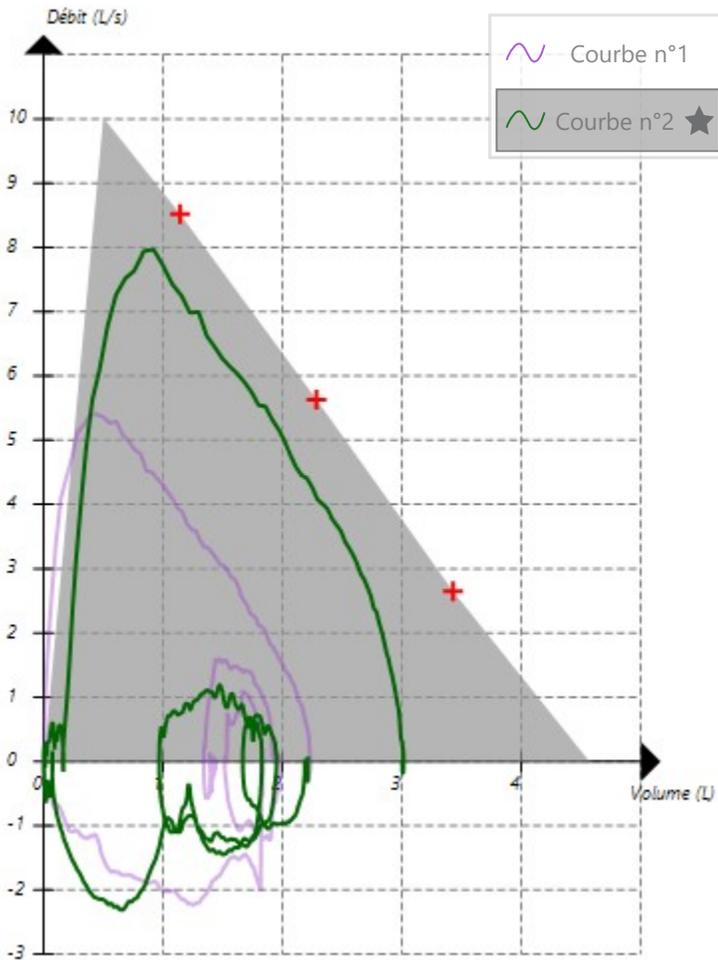

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,85 L	4,57 L	62,36 %
VEMS	2,23 L	2,85 L	3,86 L	73,83 %
DEP	5,43 L/s	8,05 L/s	10,02 L/s	80,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,50 s	0,87 s	-	
DEMM	3,88 L/s	5,99 L/s	5,08 L/s	117,91 %
DEMM/ CVF	1,74 s-1	2,10 s-1	0,97 s-1	216,49 %
DE75	5,20 L/s	7,95 L/s	8,52 L/s	93,31 %
DE50	3,96 L/s	6,06 L/s	5,63 L/s	107,64 %
DE25	2,51 L/s	4,08 L/s	2,65 L/s	153,96 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: