



<b>Nom</b> GUO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> XIAOYA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/06/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6081	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 50 %

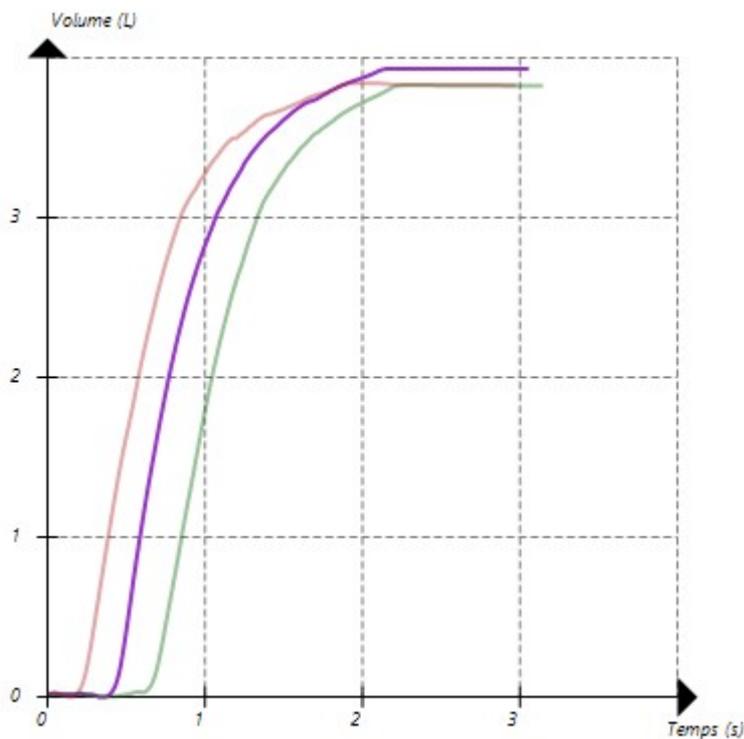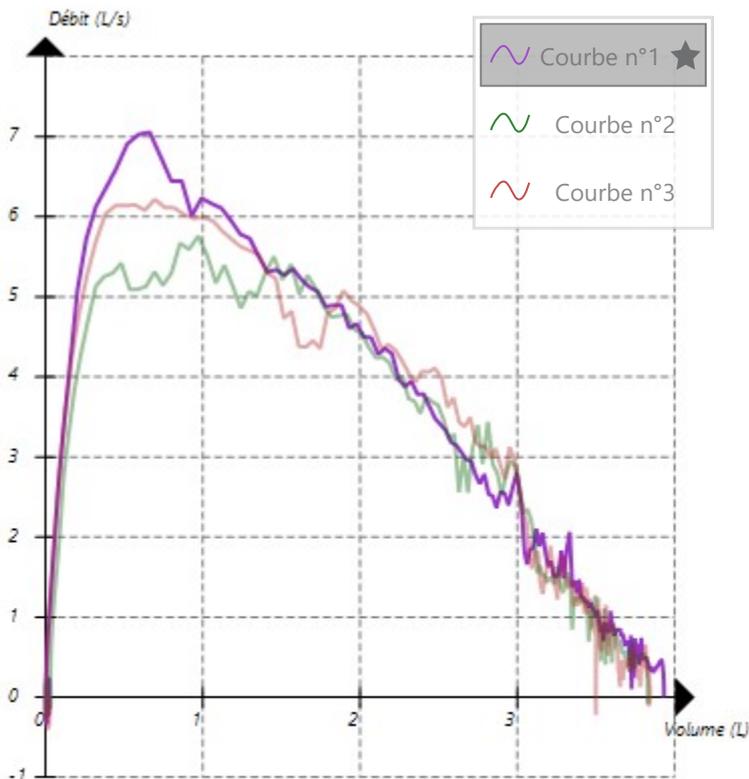

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,93 L	3,80 L	3,84 L	4,89 L	80,37 %
VEMS	3,56 L	3,48 L	3,52 L	3,96 L	89,90 %
DEP	7,27 L/s	5,94 L/s	6,31 L/s	9,57 L/s	75,97 %
VEMS/CVF	90,59 %	91,58 %	91,67 %	80,84 %	112,06 %
Durée d'expiration	1,85 s	1,66 s	1,78 s	-	
DEMM	4,24 L/s	4,31 L/s	4,52 L/s	3,94 L/s	107,61 %
DEMM/CVF	1,08 s-1	1,13 s-1	1,18 s-1	0,81 s-1	133,33 %
DE75	6,47 L/s	5,94 L/s	5,96 L/s	-	
DE50	4,67 L/s	4,85 L/s	5,05 L/s	-	
DE25	2,31 L/s	2,65 L/s	2,49 L/s	-	