

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SEKOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2003</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 21 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 527</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 166 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 52 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 1</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,6 °C  
 Pression atmosphérique : 94,5 kPa  
 Humidité : 52 %

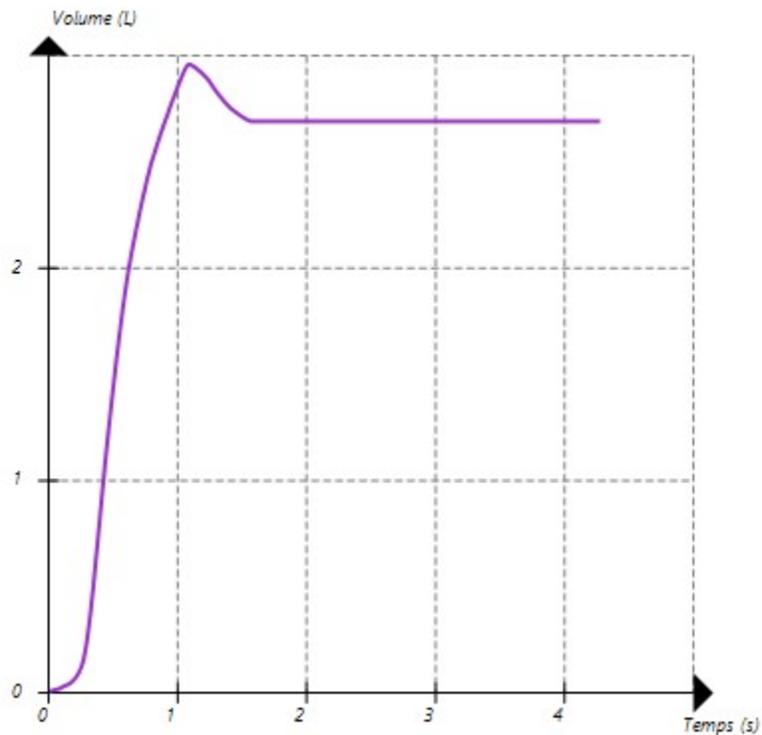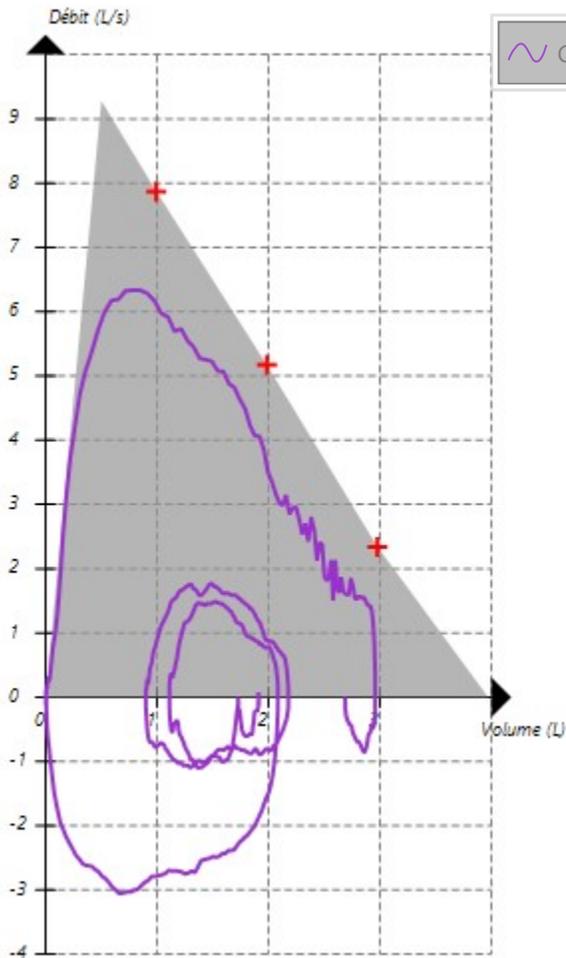

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	3,97 L	74,56 %
VEMS	2,96 L	3,41 L	86,80 %
DEP	6,40 L/s	9,28 L/s	68,97 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,21 s	-	
DEMM	4,82 L/s	4,85 L/s	99,38 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,06 s-1	153,77 %
DE75	6,36 L/s	7,87 L/s	80,81 %
DE50	5,23 L/s	5,17 L/s	101,16 %
DE25	2,92 L/s	2,34 L/s	124,79 %