

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 870	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 75 %

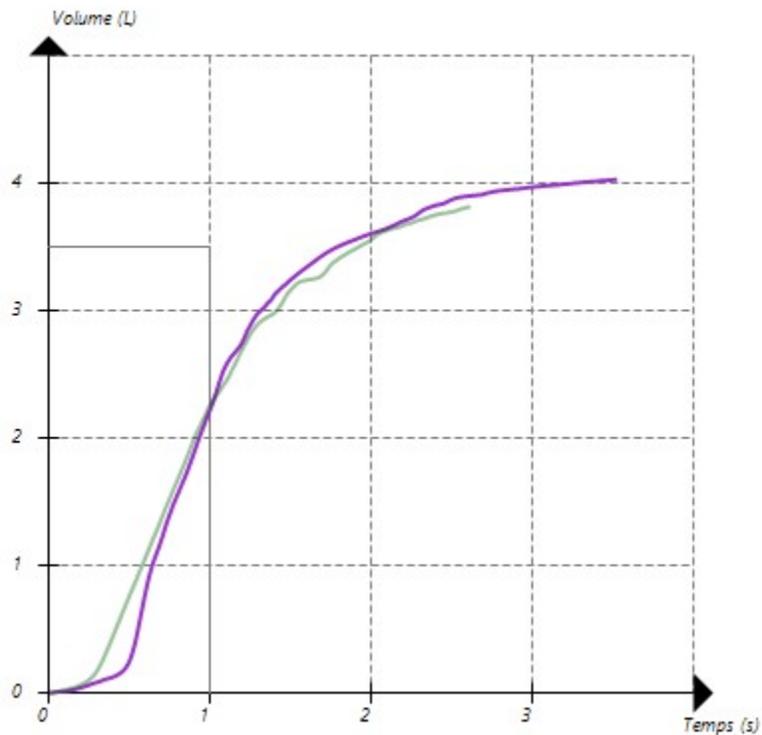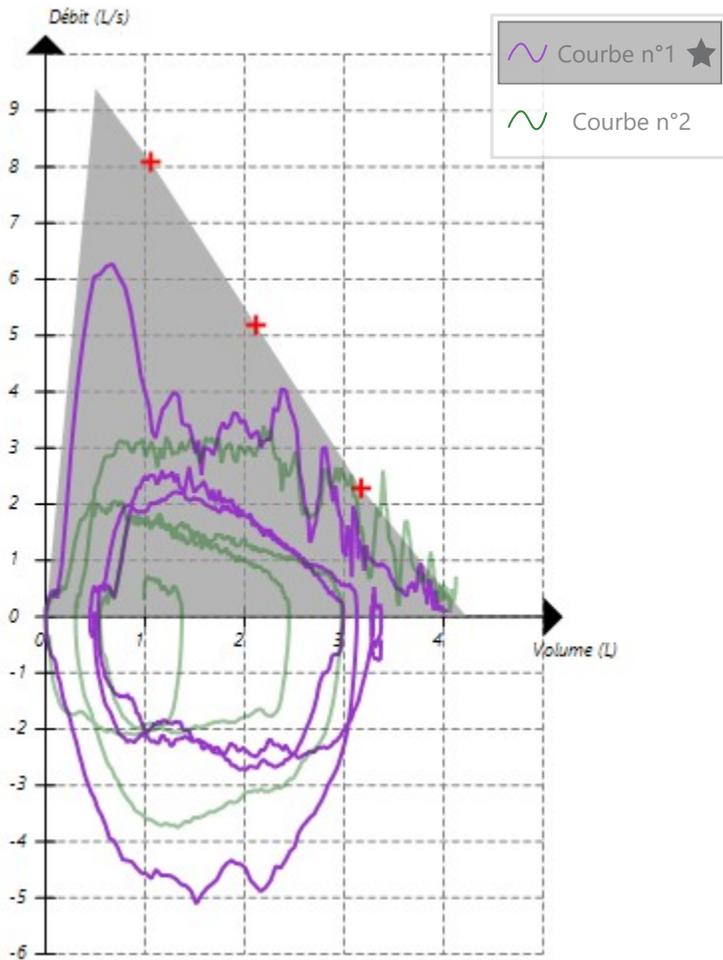

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	4,03 L	3,83 L	4,23 L	95,27 %
VEMS	3,21 L	2,84 L	3,50 L	91,71 %
DEP	6,37 L/s	3,68 L/s	9,40 L/s	67,77 %
VEMS/CVF	79,65 %	74,15 %	80,41 %	99,05 %
Durée d'expiration	3,57 s	2,64 s	-	
DEMM	2,92 L/s	2,67 L/s	4,51 L/s	64,75 %
DEMM/CVF	0,72 s-1	0,70 s-1	0,93 s-1	77,42 %
DE75	3,93 L/s	2,78 L/s	8,09 L/s	48,58 %
DE50	3,56 L/s	3,22 L/s	5,19 L/s	68,59 %
DE25	1,08 L/s	1,73 L/s	2,29 L/s	47,16 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: