

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/04/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1291	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 53 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

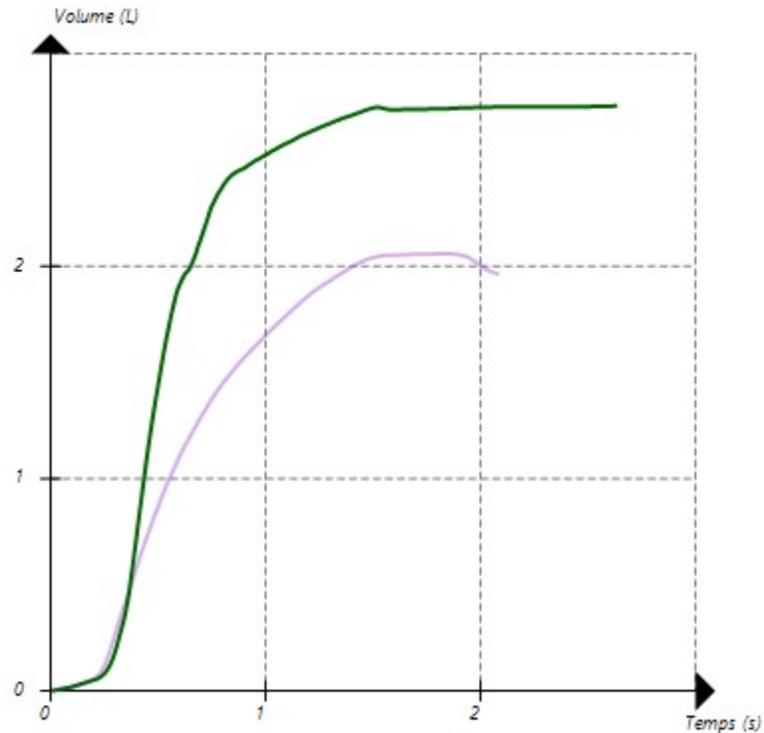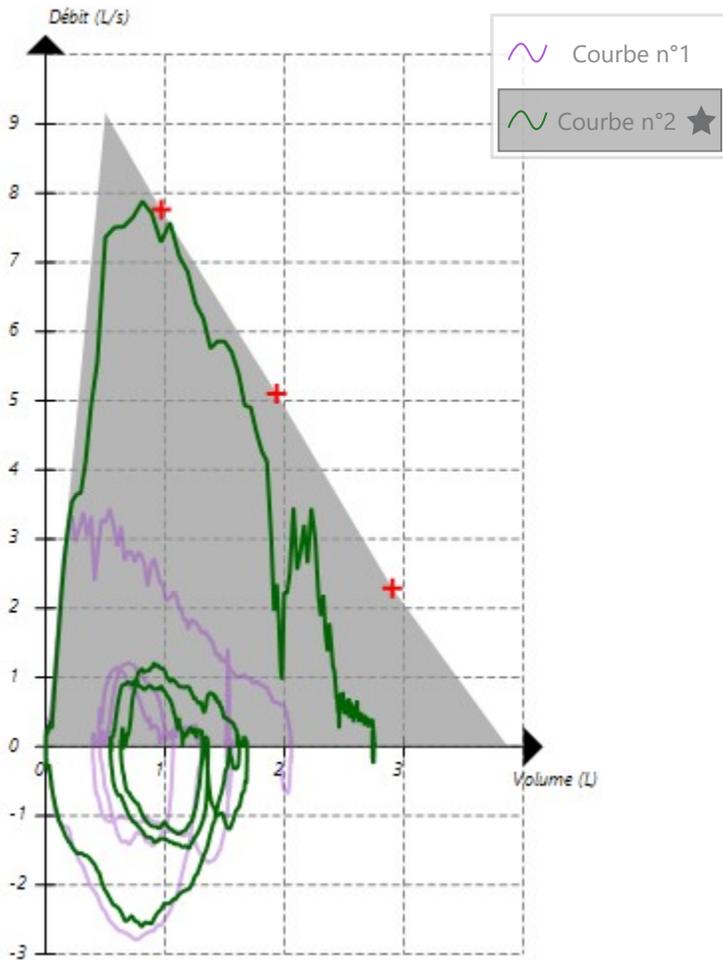

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,06 L	2,75 L	3,87 L	71,06 %
VEMS	1,88 L	2,68 L	3,34 L	80,24 %
DEP	3,88 L/s	7,98 L/s	9,16 L/s	87,12 %
VEMS/ CVF	91,26 %	97,45 %	82,74 %	117,78 %
Durée d'expiration	1,85 s	1,53 s	-	
DEMM	2,07 L/s	4,87 L/s	4,81 L/s	101,25 %
DEMM/ CVF	1,00 s-1	1,77 s-1	1,08 s-1	163,89 %
DE75	3,36 L/s	7,56 L/s	7,76 L/s	97,42 %
DE50	2,15 L/s	5,70 L/s	5,10 L/s	111,76 %
DE25	1,11 L/s	3,00 L/s	2,29 L/s	131,00 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: