

<b>Nom</b> DIABY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 673	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

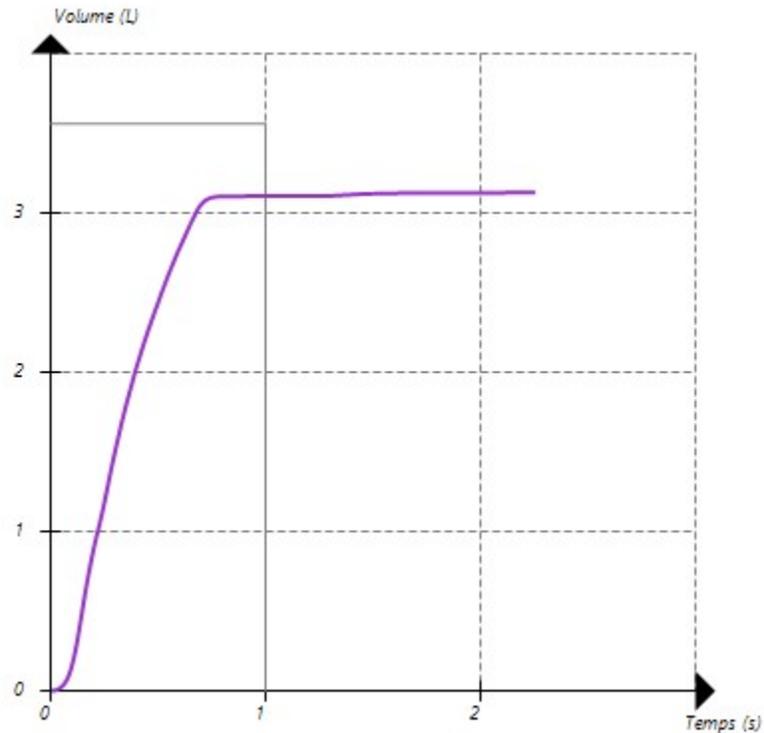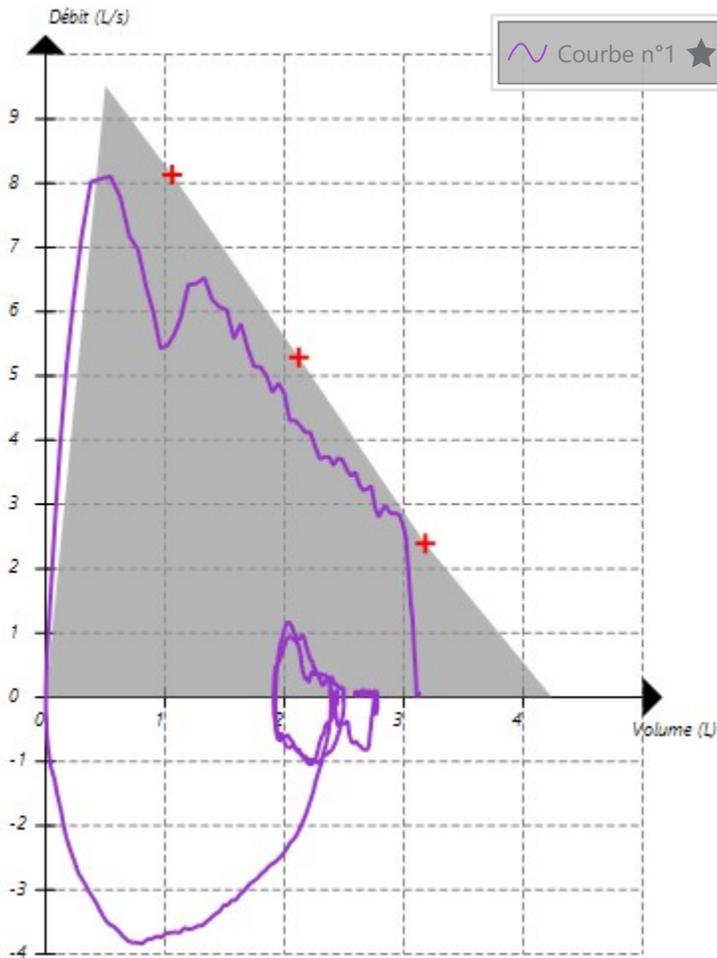

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	4,24 L	73,82 %
VEMS	3,11 L	3,56 L	87,36 %
DEP	8,27 L/s	9,52 L/s	86,87 %
VEMS/ CVF	99,36 %	81,66 %	121,68 %
Durée d'expiration	2,24 s	-	
DEMM	5,34 L/s	4,75 L/s	112,42 %
DEMM/ CVF	1,71 s-1	0,98 s-1	174,49 %
DE75	7,04 L/s	8,13 L/s	86,59 %
DE50	5,43 L/s	5,29 L/s	102,65 %
DE25	3,77 L/s	2,39 L/s	157,74 %