

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARIFALA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/12/1990	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1549	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,2 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 60 %

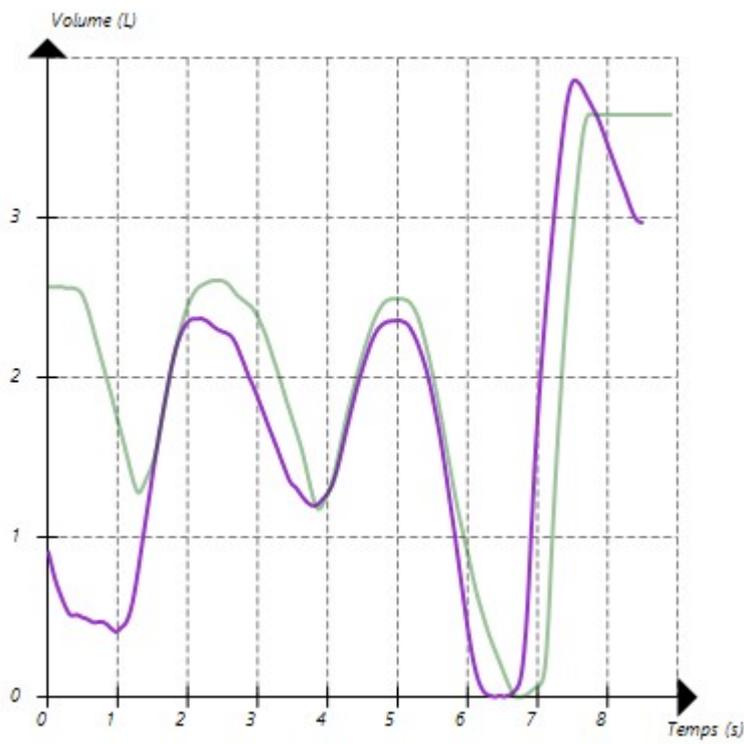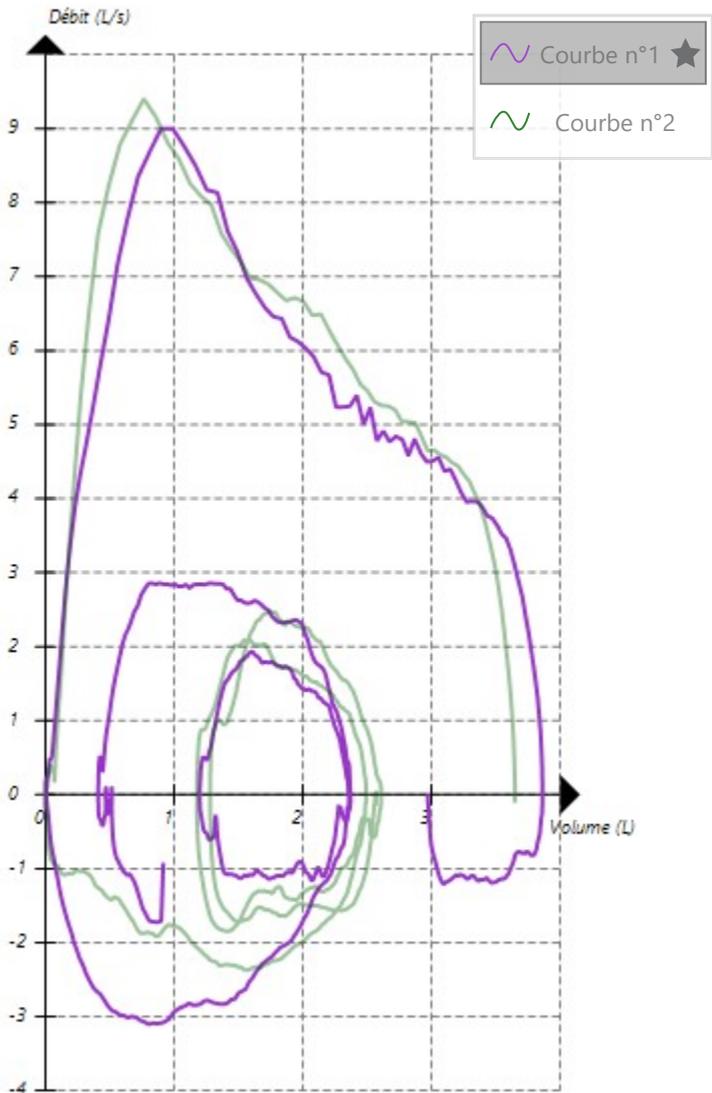

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,86 L	3,65 L	4,70 L	82,13 %
VEMS	3,86 L	3,65 L	3,90 L	98,97 %
DEP	9,09 L/s	9,49 L/s	9,83 L/s	92,47 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,21 %	120,18 %
Durée d'expiration	1,01 s	1,00 s	-	
DEMM	6,27 L/s	6,81 L/s	4,18 L/s	150,00 %
DEMM/CVF	1,62 s-1	1,87 s-1	0,89 s-1	182,02 %
DE75	9,05 L/s	8,97 L/s	-	
DE50	6,21 L/s	6,77 L/s	-	
DE25	4,77 L/s	5,03 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: