



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5906	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %

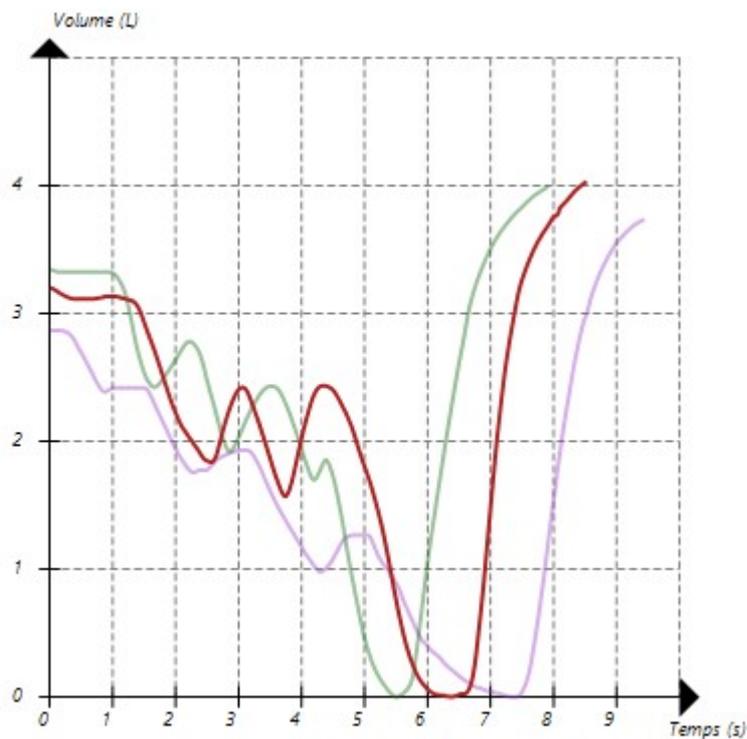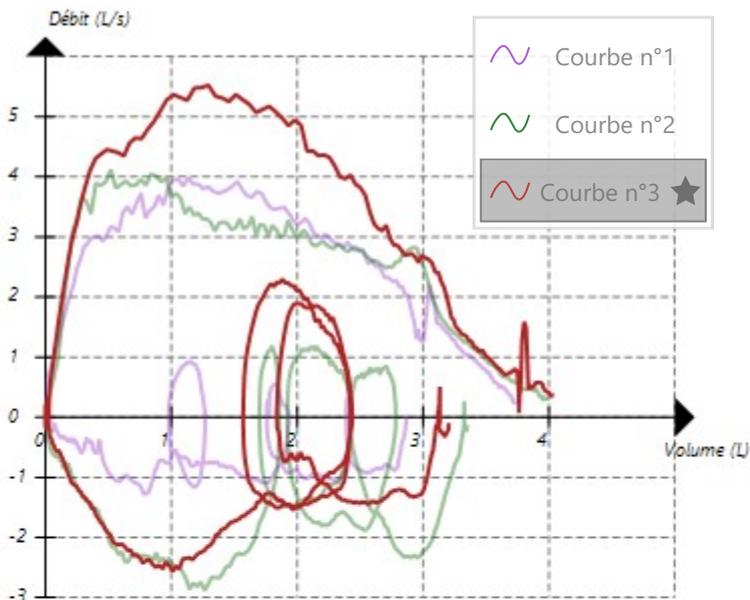

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	4,00 L	4,04 L	4,32 L	93,52 %
VEMS	3,14 L	3,18 L	3,54 L	3,64 L	97,25 %
DEP	4,06 L/s	4,29 L/s	5,64 L/s	9,26 L/s	60,91 %
VEMS/CVF	83,96 %	79,50 %	87,62 %	84,12 %	104,16 %
Durée d'expiration	2,12 s	2,42 s	2,17 s	-	
DEMM	3,30 L/s	3,04 L/s	4,24 L/s	4,09 L/s	103,67 %
DEMM/CVF	0,88 s-1	0,76 s-1	1,05 s-1	0,95 s-1	110,53 %
DE75	3,51 L/s	3,78 L/s	5,35 L/s	-	
DE50	3,61 L/s	2,97 L/s	4,90 L/s	-	
DE25	2,15 L/s	2,55 L/s	2,57 L/s	-	