

<b>Nom</b> DONZO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3783	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,5 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 27 %

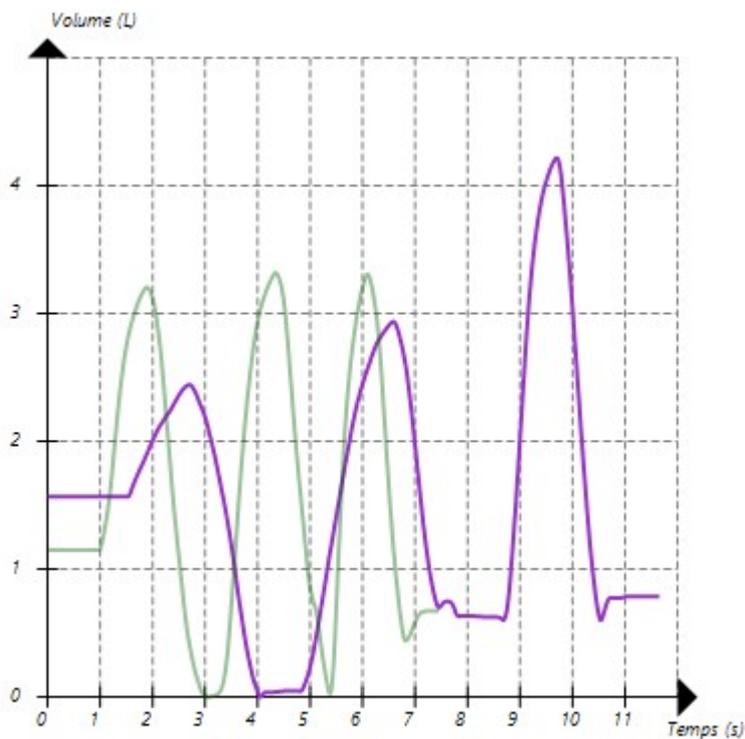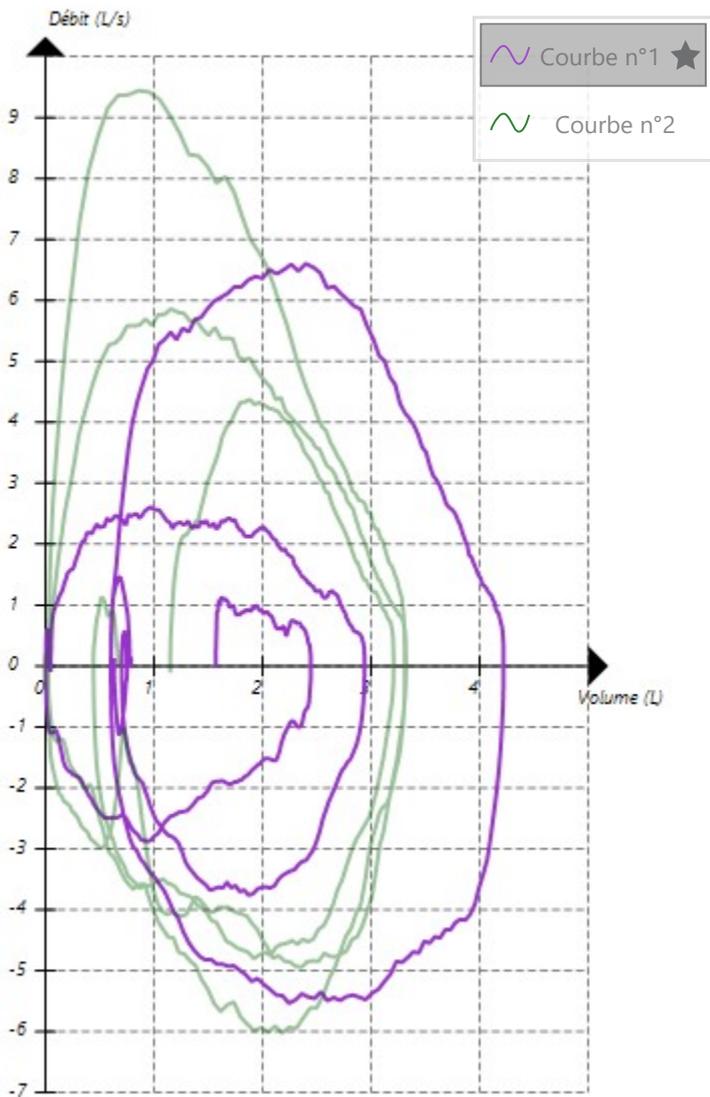

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	3,28 L	4,25 L	85,18 %
VEMS	3,62 L	3,28 L	3,55 L	101,97 %
DEP	6,67 L/s	9,56 L/s	9,10 L/s	73,30 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,39 %	119,92 %
Durée d'expiration	1,02 s	0,72 s	-	
DEMM	6,03 L/s	7,24 L/s	3,92 L/s	153,83 %
DEMM/ CVF	1,67 s-1	2,21 s-1	0,92 s-1	181,52 %
DE75	5,91 L/s	9,42 L/s	-	
DE50	6,66 L/s	7,90 L/s	-	
DE25	4,13 L/s	4,09 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: