

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1294	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 56 %

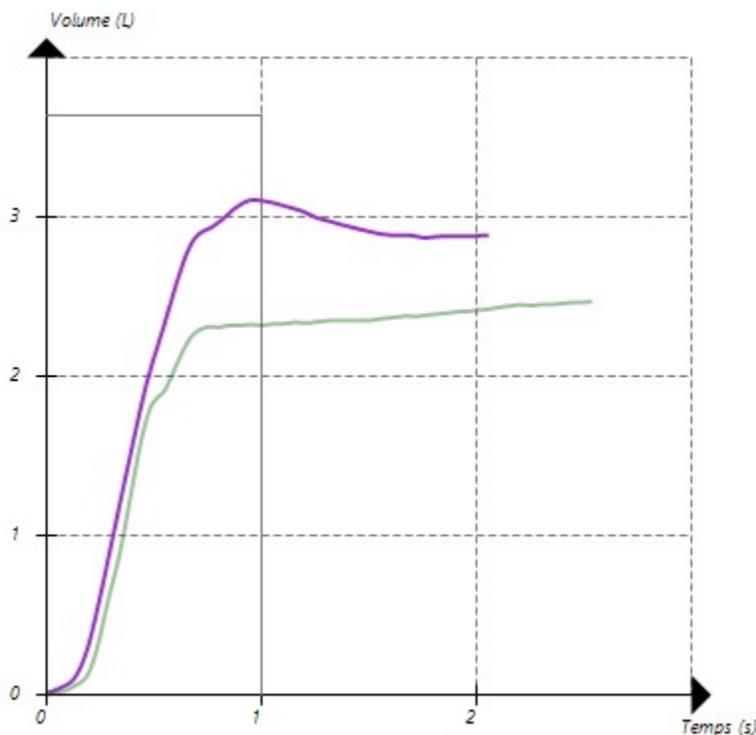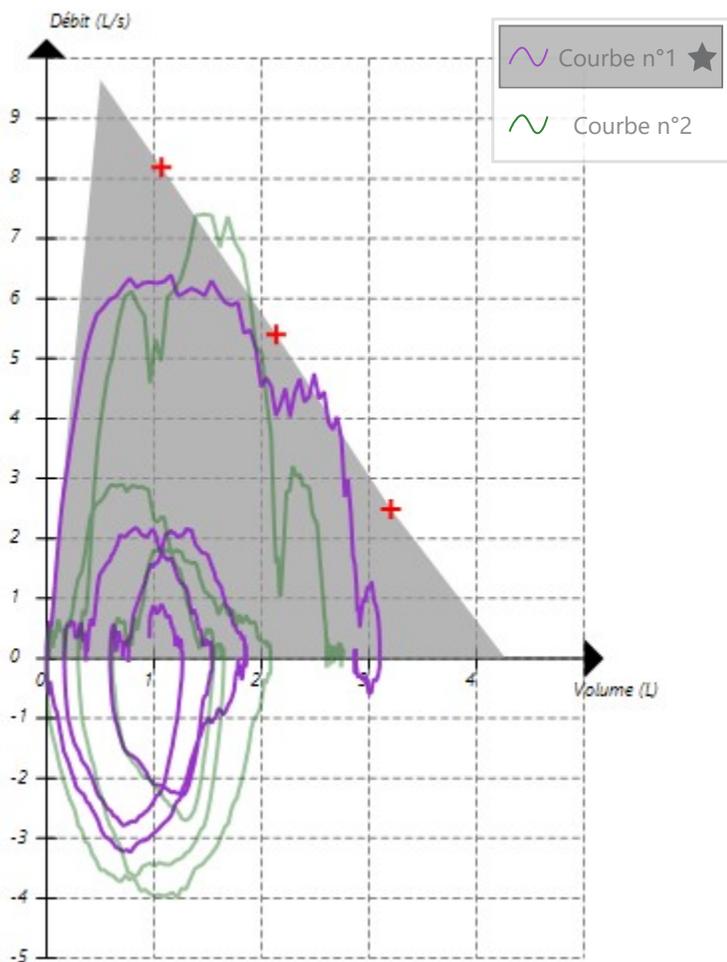

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,10 L	2,47 L	4,27 L	72,60 %
VEMS	3,10 L	2,33 L	3,64 L	85,16 %
DEP	6,54 L/s	7,81 L/s	9,65 L/s	67,77 %
VEMS/ CVF	100,00 %	94,33 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,01 s	2,56 s	-	
DEMM	5,66 L/s	5,67 L/s	4,97 L/s	113,88 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	2,30 s-1	1,01 s-1	181,19 %
DE75	6,32 L/s	5,97 L/s	8,19 L/s	77,17 %
DE50	6,27 L/s	7,42 L/s	5,40 L/s	116,11 %
DE25	4,89 L/s	1,62 L/s	2,49 L/s	196,39 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: