

<b>Nom</b> DIANE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/09/1975	<b>Profession</b> FUEL DRIVER
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4391	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51


**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,8 °C  
 Pression atmosphérique : 95,4 kPa  
 Humidité : 49 %

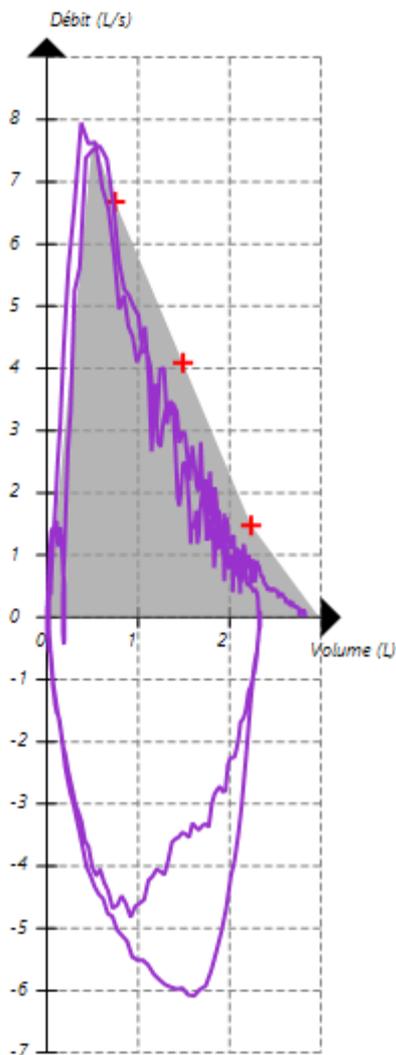

Courbe n°1 ★

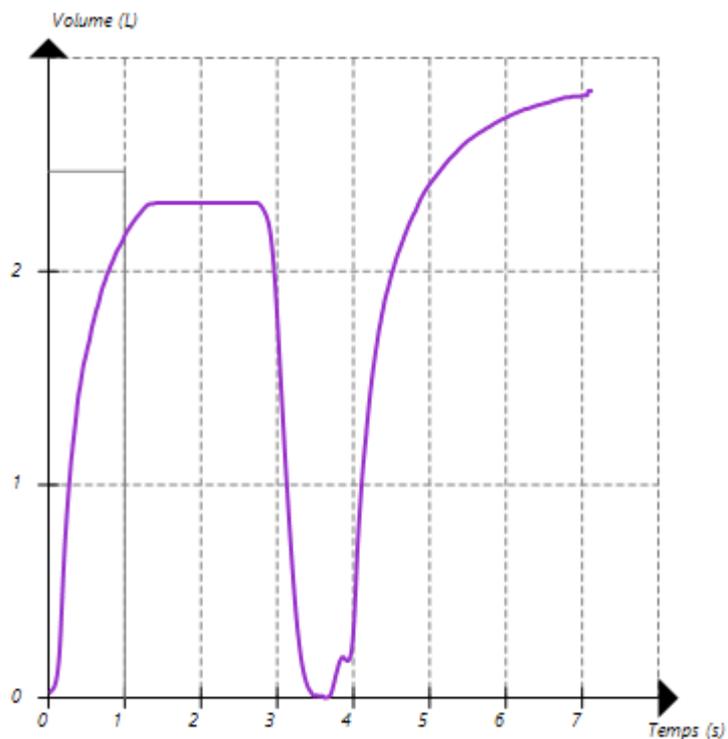

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,30 L	2,98 L	77,18 %
VEMS	2,21 L	2,47 L	89,47 %
DÉP	8,16 L/s	7,70 L/s	105,97 %
VEMS/CVF	96,09 %	78,44 %	122,50 %
Durée d'expiration	2,59 s	-	
DEMM	3,04 L/s	3,64 L/s	83,52 %
DEMM/CVF	1,32 s <sup>-1</sup>	1,06 s <sup>-1</sup>	124,53 %
DE75	7,04 L/s	6,68 L/s	105,39 %
DE50	4,77 L/s	4,09 L/s	116,63 %
DE25	0,95 L/s	1,48 L/s	64,19 %