

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 623	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 72 %

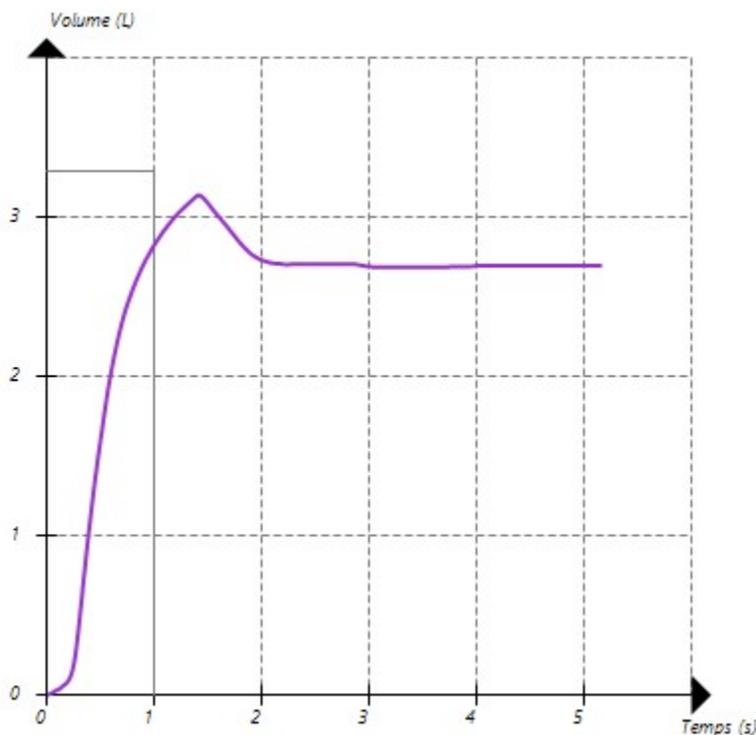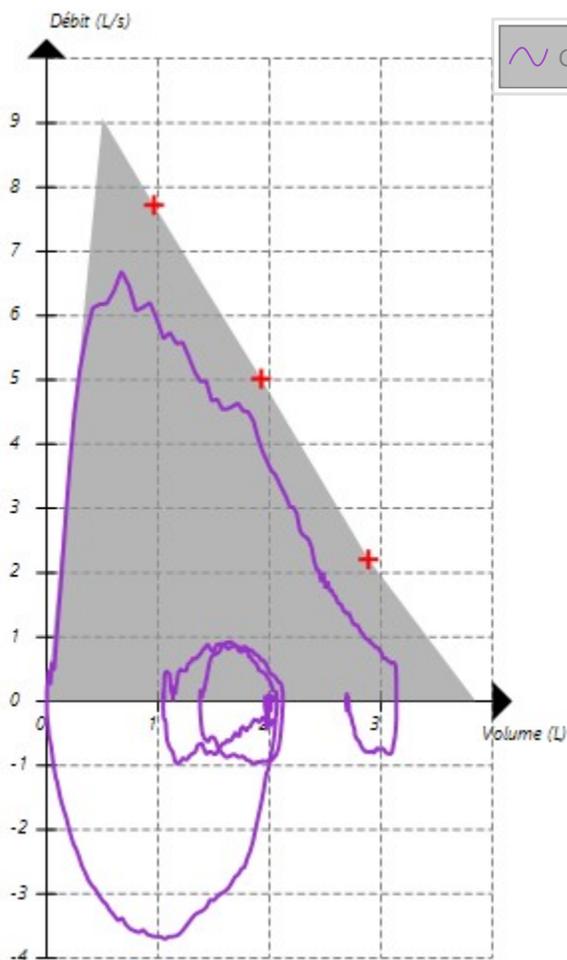

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,85 L	81,56 %
VEMS	3,03 L	3,29 L	92,10 %
DEP	6,72 L/s	9,07 L/s	74,09 %
VEMS/CVF	96,50 %	81,84 %	117,91 %
Durée d'expiration	1,42 s	-	
DEMM	4,43 L/s	4,64 L/s	95,47 %
DEMM/CVF	1,41 s-1	1,05 s-1	134,29 %
DE75	6,23 L/s	7,72 L/s	80,70 %
DE50	4,51 L/s	5,02 L/s	89,84 %
DE25	2,70 L/s	2,21 L/s	122,17 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: