



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/03/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3809	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 30 %

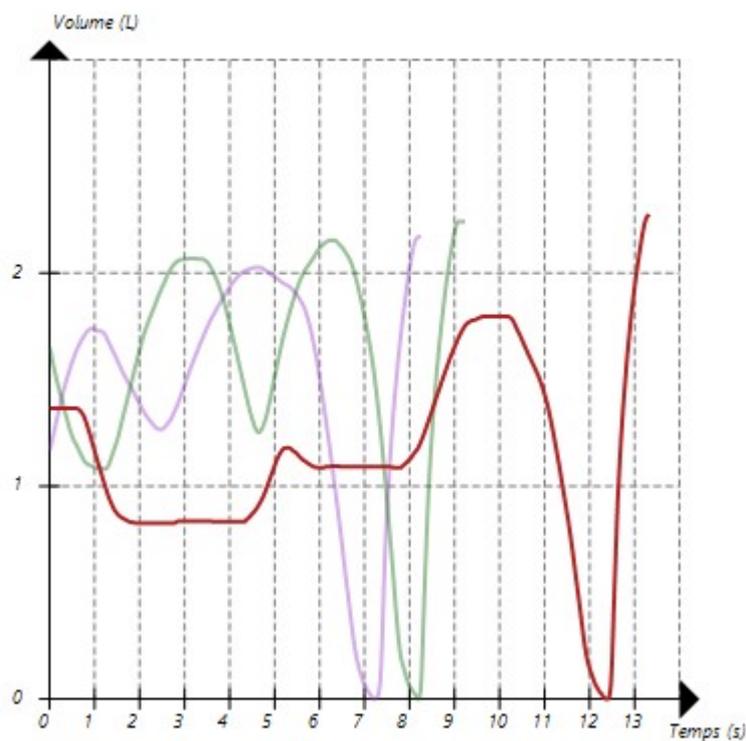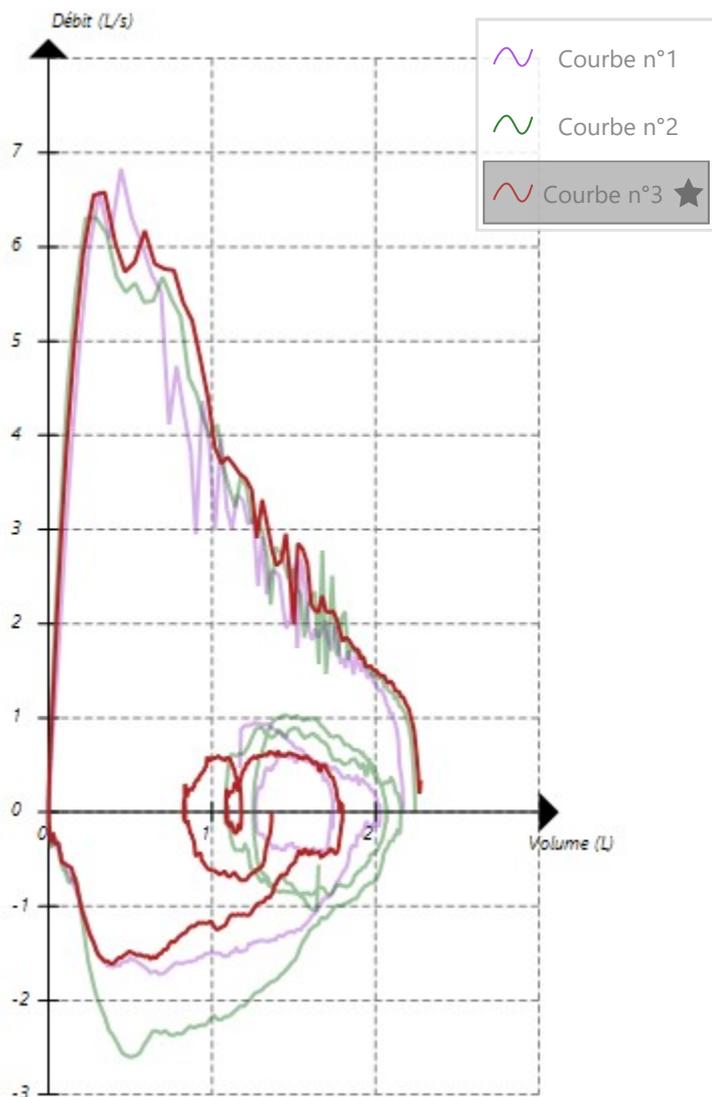

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,17 L	2,24 L	2,28 L	3,31 L	68,88 %
VEMS	2,17 L	2,24 L	2,28 L	2,79 L	81,72 %
DEP	7,82 L/s	6,37 L/s	6,71 L/s	7,53 L/s	89,11 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	1,03 s	0,93 s	0,97 s	-	
DEMM	3,25 L/s	3,43 L/s	3,56 L/s	3,24 L/s	109,88 %
DEMM/CVF	1,50 s-1	1,53 s-1	1,56 s-1	0,98 s-1	159,18 %
DE75	6,46 L/s	5,53 L/s	6,34 L/s	-	
DE50	3,46 L/s	4,28 L/s	3,01 L/s	-	
DE25	1,97 L/s	2,64 L/s	2,14 L/s	-	