



<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KAFOUMBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/02/2005	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9291	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,3 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 61 %

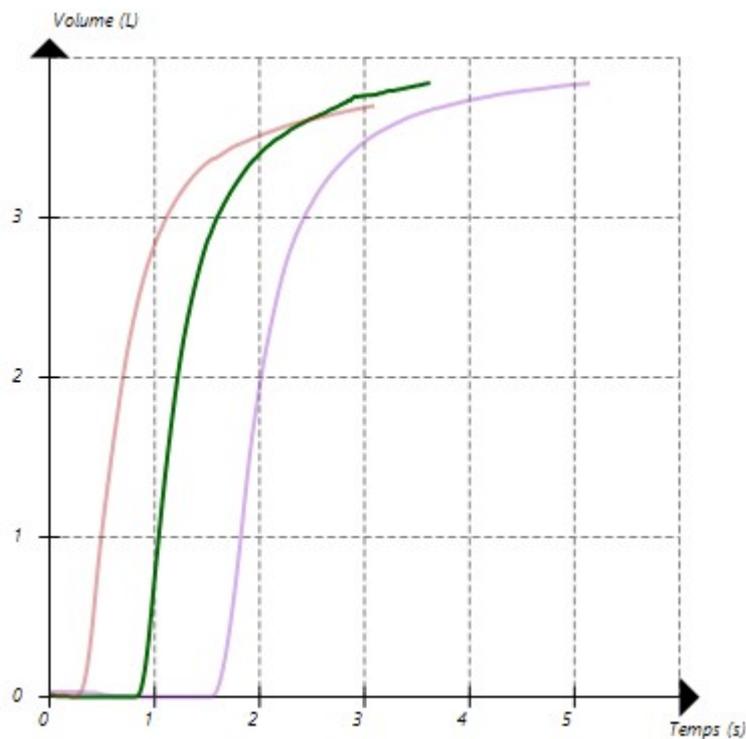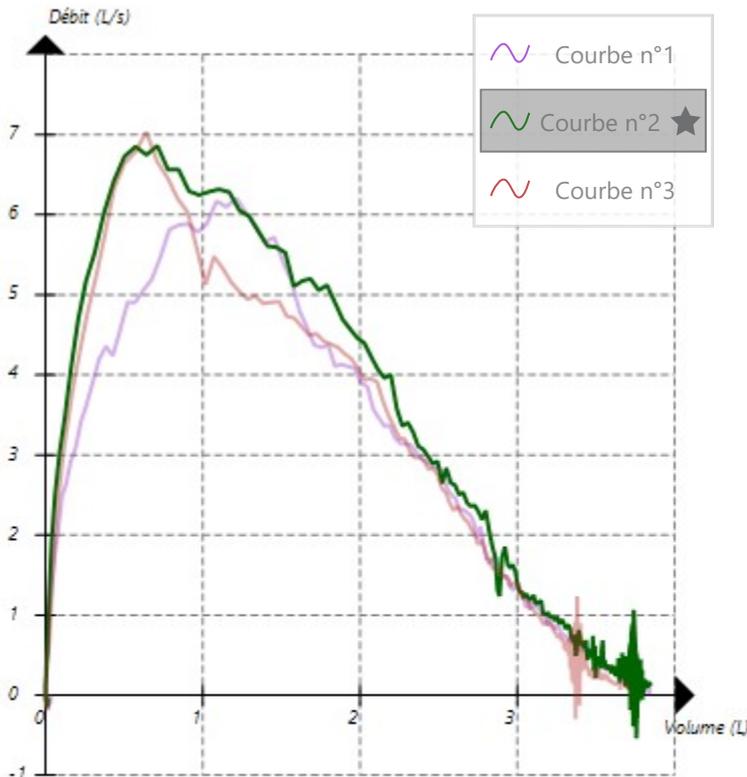

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	3,85 L	3,70 L	4,29 L	89,74 %
VEMS	3,25 L	3,32 L	3,24 L	3,69 L	89,97 %
DEP	6,24 L/s	6,94 L/s	7,15 L/s	9,31 L/s	74,54 %
VEMS/ CVF	84,64 %	86,23 %	87,57 %	85,58 %	100,76 %
Durée d'expiration	4,15 s	3,04 s	2,88 s	-	
DEMM	3,65 L/s	3,93 L/s	3,78 L/s	4,32 L/s	90,97 %
DEMM/ CVF	0,95 s-1	1,02 s-1	1,02 s-1	1,01 s-1	100,99 %
DE75	5,73 L/s	6,34 L/s	5,96 L/s	-	
DE50	4,10 L/s	4,64 L/s	4,38 L/s	-	
DE25	1,59 L/s	1,48 L/s	1,88 L/s	-	