

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> CHAUFFEUR PL
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3859	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 27 %

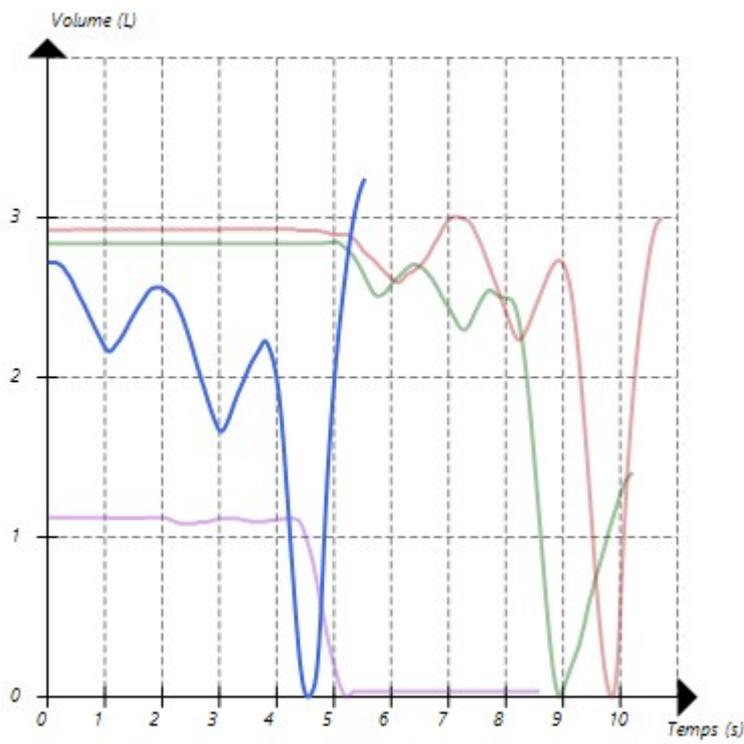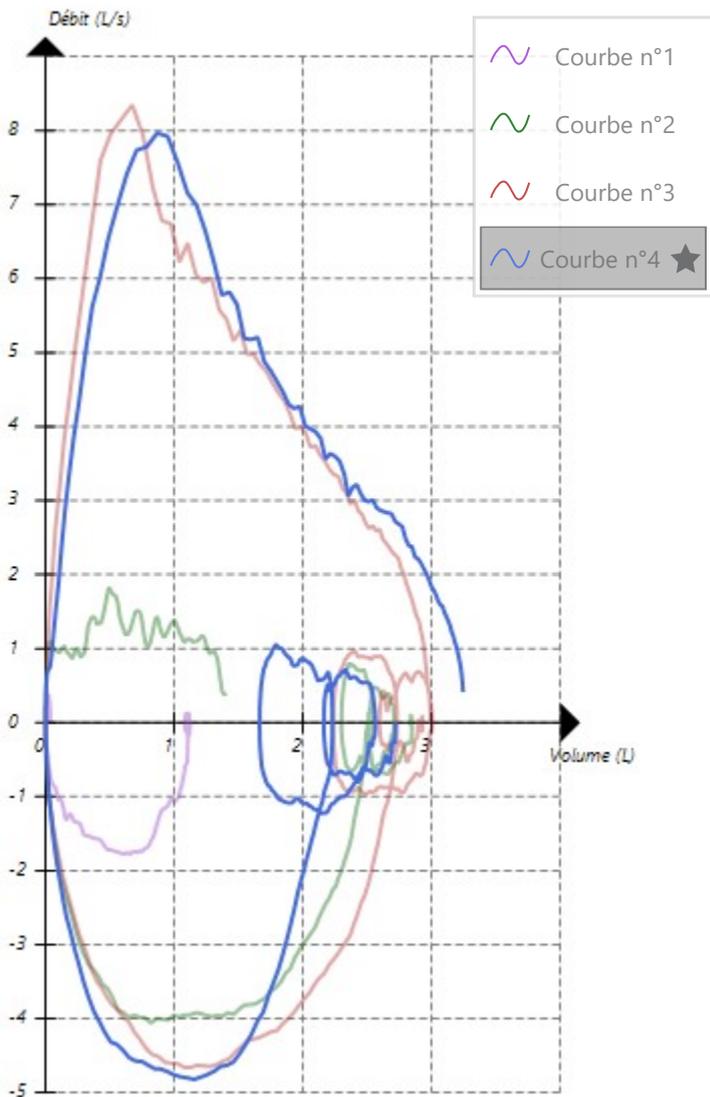

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,04 L	1,41 L	2,99 L	3,25 L	4,53 L	71,74 %
VEMS	0,04 L	1,34 L	2,99 L	3,25 L	3,85 L	84,42 %
DEP	0,40 L/s	1,84 L/s	8,41 L/s	8,14 L/s	9,66 L/s	84,27 %
VEMS/CVF	100,00 %	95,04 %	100,00 %	100,00 %	85,03 %	117,61 %
Durée d'expiration	0,52 s	1,28 s	0,88 s	1,00 s	-	
DEMM	0,39 L/s	1,37 L/s	5,12 L/s	5,03 L/s	4,38 L/s	114,84 %
DEMM/CVF	9,75 s-1	0,97 s-1	1,71 s-1	1,55 s-1	0,97 s-1	159,79 %
DE75	0,37 L/s	1,38 L/s	8,04 L/s	7,78 L/s	-	
DE50	0,39 L/s	1,52 L/s	5,39 L/s	5,15 L/s	-	
DE25	0,35 L/s	1,17 L/s	3,39 L/s	3,13 L/s	-	