

<b>Nom</b> LAMAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PIERRE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/07/1990	<b>Profession</b> BULLDOZER
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4578	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,3 °C  
 Pression atmosphérique : 95,4 kPa  
 Humidité : 56 %

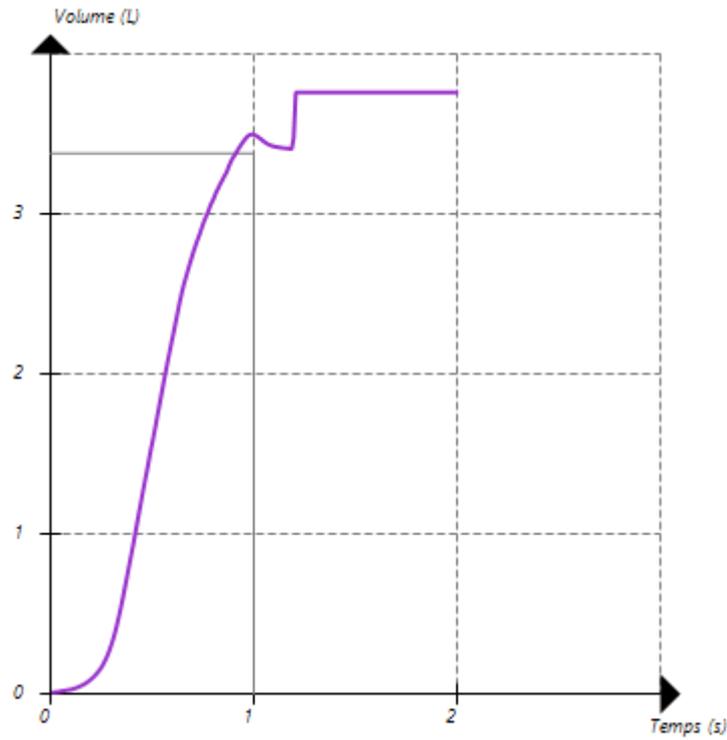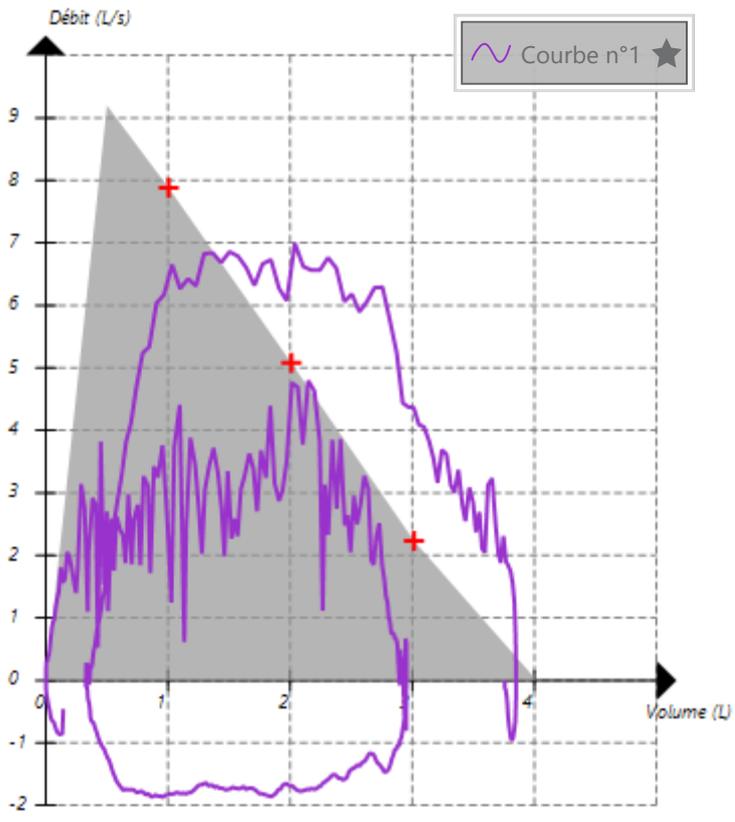

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,50 L	4,02 L	87,06 %
VEMS	3,50 L	3,38 L	103,55 %
DÉP	7,33 L/s	9,20 L/s	79,67 %
VEMS/CVF	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	1,09 s	-	
DEMM	6,42 L/s	4,56 L/s	140,79 %
DEMM/CVF	1,83 s <sup>-1</sup>	0,99 s <sup>-1</sup>	184,85 %
DE75	6,31 L/s	7,88 L/s	80,08 %
DE50	6,57 L/s	5,08 L/s	129,33 %
DE25	4,13 L/s	2,23 L/s	185,20 %