

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MOHAMED</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 14/12/2002</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 21 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1305</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 63 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

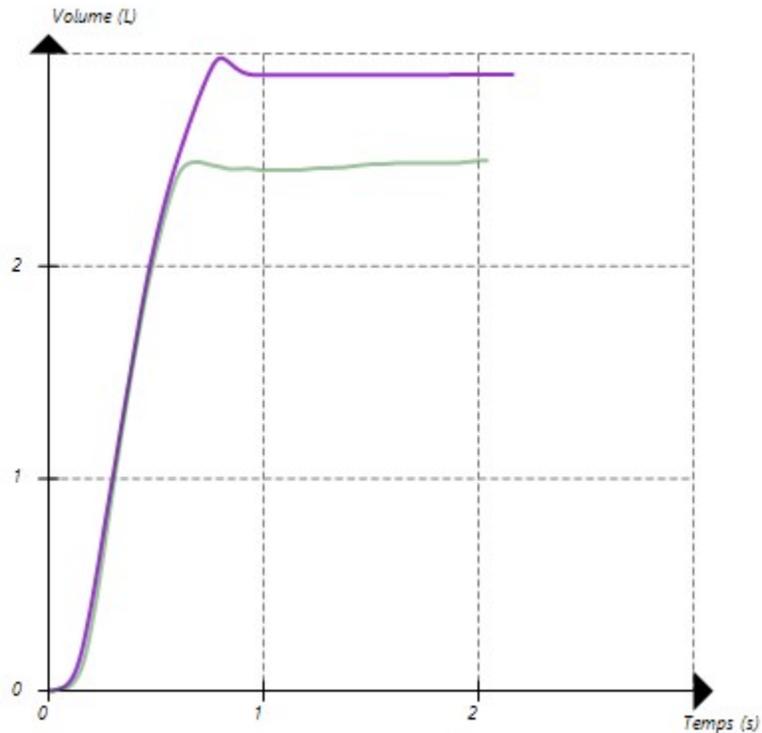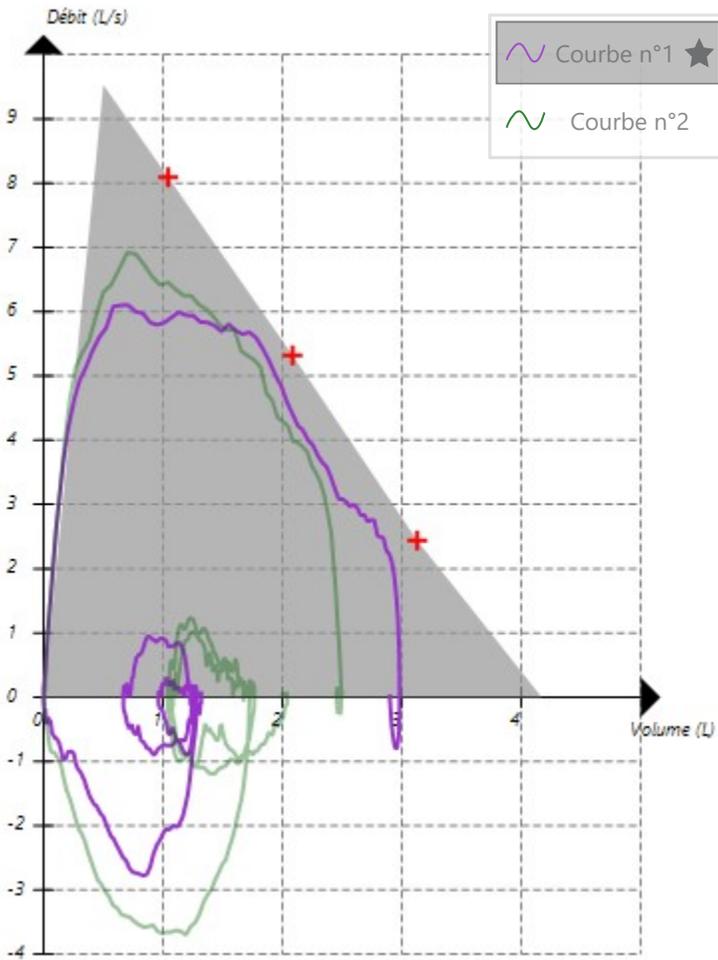

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,98 L	2,49 L	4,17 L	71,46 %
VEMS	2,98 L	2,49 L	3,56 L	83,71 %
DEP	6,16 L/s	7,03 L/s	9,53 L/s	64,64 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,87 s	0,70 s	-	
DEMM	5,54 L/s	6,20 L/s	4,93 L/s	112,37 %
DEMM/ CVF	1,86 s-1	2,49 s-1	1,03 s-1	180,58 %
DE75	6,04 L/s	6,65 L/s	8,09 L/s	74,66 %
DE50	5,68 L/s	6,26 L/s	5,32 L/s	106,77 %
DE25	3,85 L/s	4,73 L/s	2,44 L/s	157,79 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: