



<b>Nom</b> TEORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PEMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/05/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7024	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 65 %

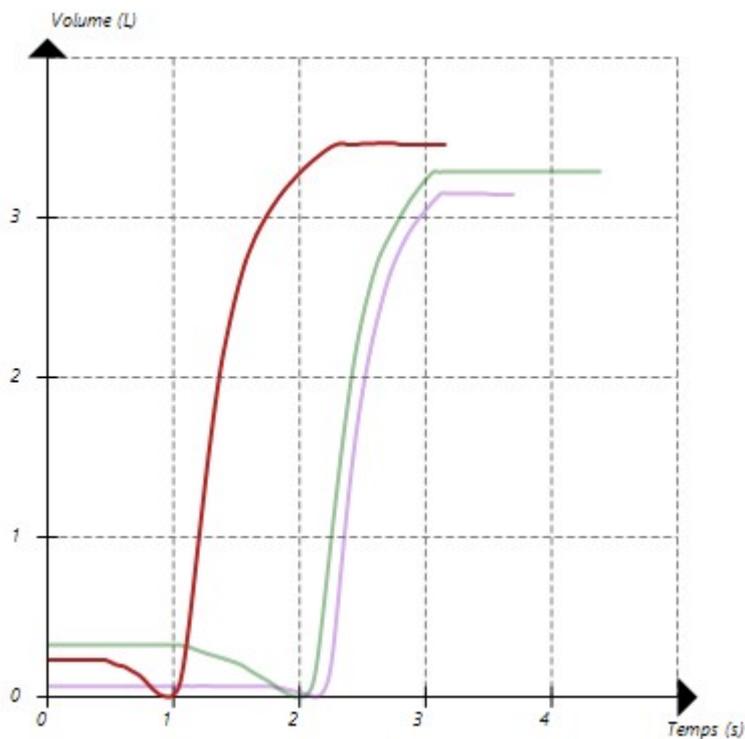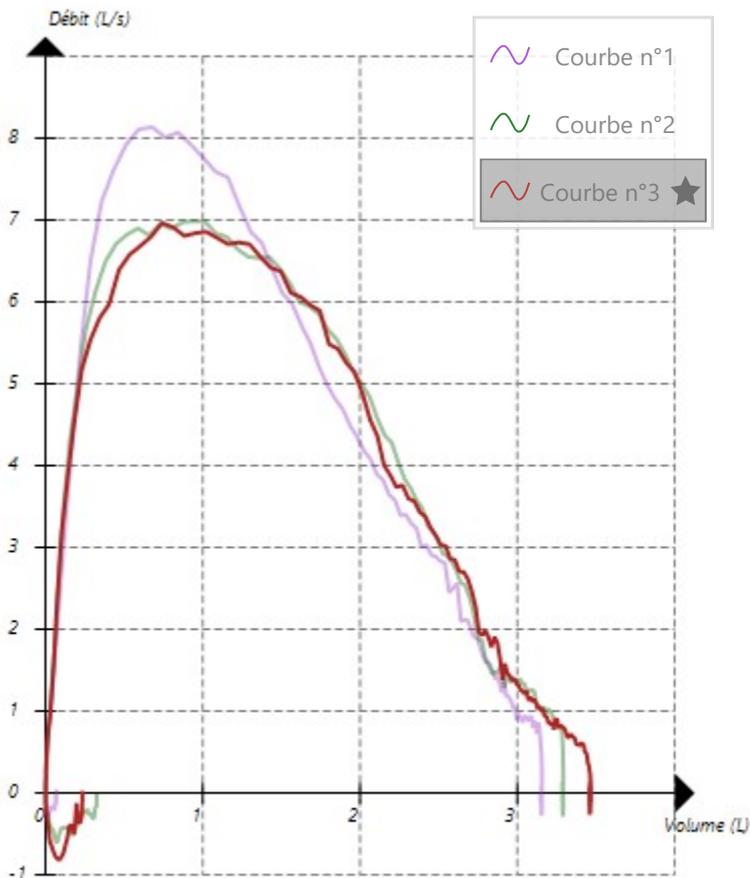

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,29 L	3,47 L	4,85 L	71,55 %
VEMS	3,16 L	3,29 L	3,32 L	3,88 L	85,57 %
DEP	8,21 L/s	7,06 L/s	7,15 L/s	9,58 L/s	74,63 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	95,68 %	79,80 %	119,90 %
Durée d'expiration	1,01 s	1,10 s	1,66 s	-	
DEMM	5,46 L/s	5,51 L/s	5,07 L/s	3,73 L/s	135,92 %
DEMM/CVF	1,73 s-1	1,67 s-1	1,46 s-1	0,77 s-1	189,61 %
DE75	8,04 L/s	7,05 L/s	6,78 L/s	-	
DE50	5,94 L/s	5,97 L/s	5,83 L/s	-	
DE25	3,16 L/s	3,16 L/s	2,89 L/s	-	