

<b>Nom</b> CHEN	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> GEJIAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/08/1987	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 795	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

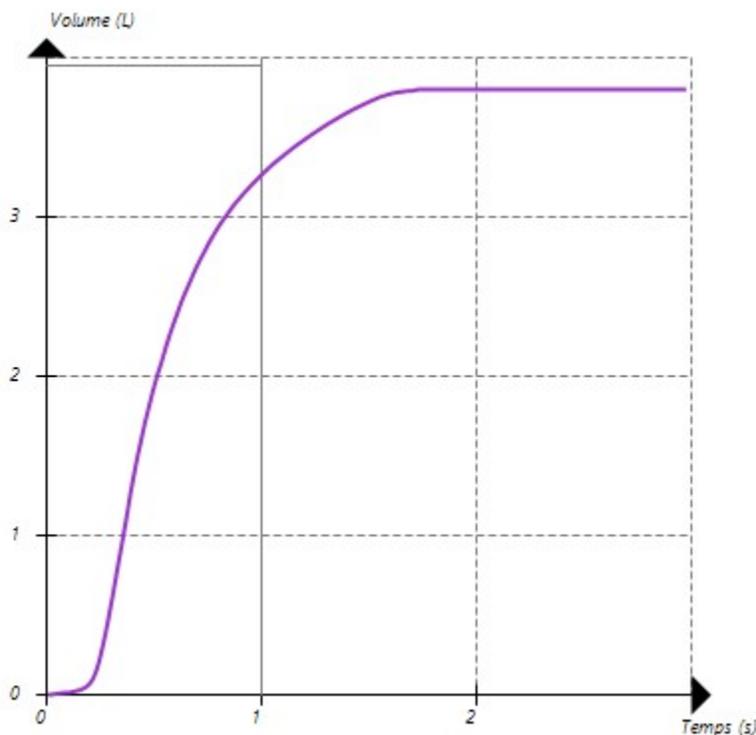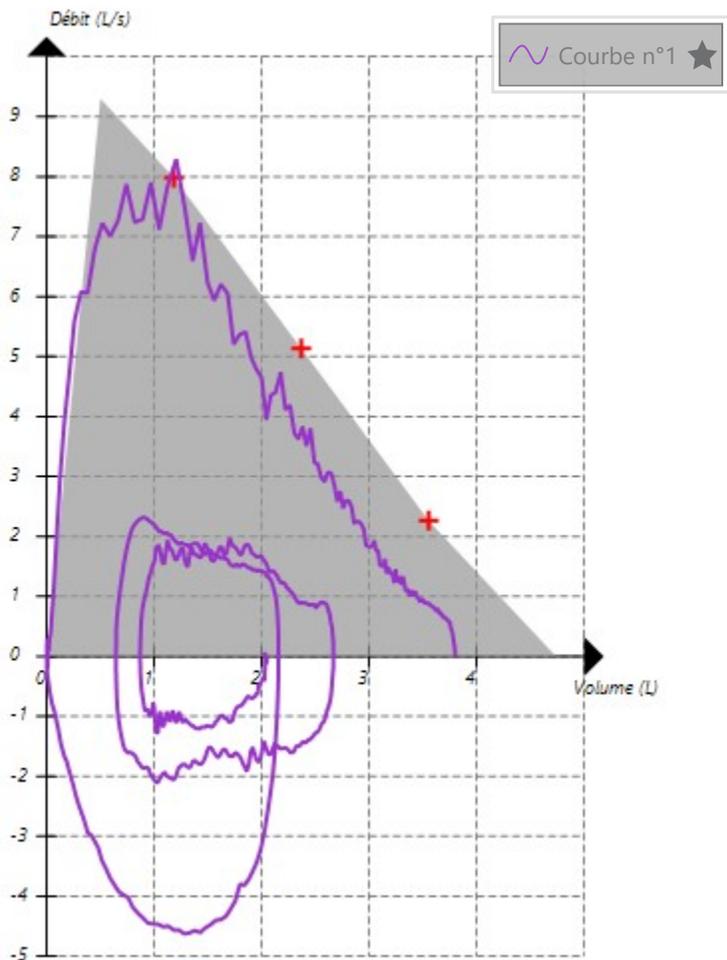

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,79 L	4,74 L	79,96 %
VEMS	3,51 L	3,95 L	88,86 %
DEP	8,50 L/s	9,30 L/s	91,40 %
VEMS/ CVF	92,61 %	80,77 %	114,66 %
Durée d'expiration	1,72 s	-	
DEMM	4,65 L/s	4,53 L/s	102,65 %
DEMM/ CVF	1,23 s-1	0,96 s-1	128,12 %
DE75	7,91 L/s	7,98 L/s	99,12 %
DE50	5,18 L/s	5,13 L/s	100,97 %
DE25	2,44 L/s	2,26 L/s	107,96 %