

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1236	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 3
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 63 %

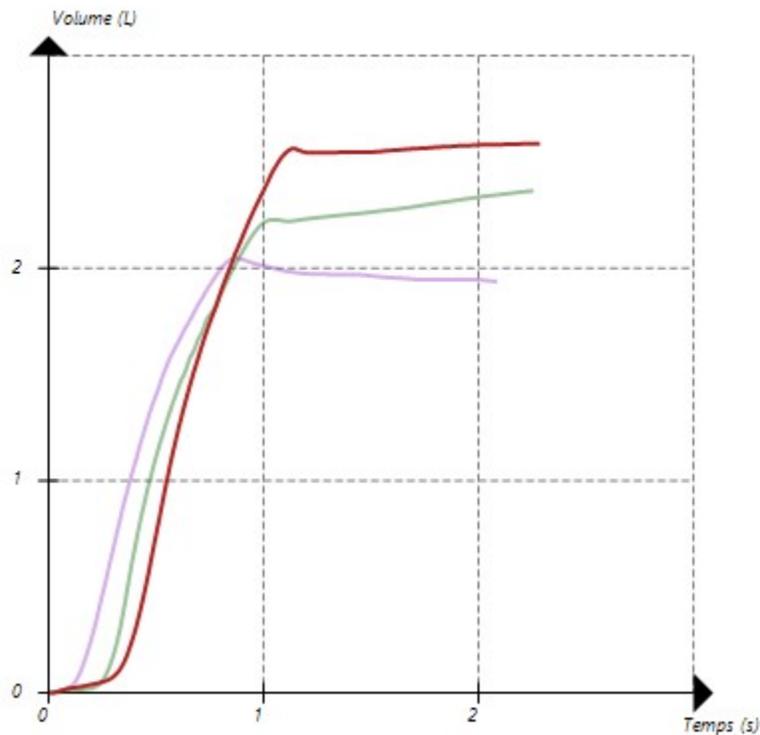

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,05 L	2,37 L	2,56 L	4,05 L	63,21 %
VEMS	2,05 L	2,24 L	2,56 L	3,36 L	76,19 %
DEP	4,76 L/s	6,01 L/s	5,71 L/s	9,17 L/s	62,27 %
VEMS/ CVF	100,00 %	94,51 %	100,00 %	80,23 %	124,64 %
Durée d'expiration	0,90 s	2,28 s	1,17 s	-	
DEMM	3,59 L/s	3,27 L/s	3,84 L/s	4,40 L/s	87,27 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	1,38 s-1	1,50 s-1	0,94 s-1	159,57 %
DE75	4,21 L/s	5,57 L/s	5,14 L/s	7,90 L/s	65,06 %
DE50	3,52 L/s	3,04 L/s	3,85 L/s	5,04 L/s	76,39 %
DE25	2,75 L/s	1,26 L/s	2,87 L/s	2,18 L/s	131,65 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: