



<b>Nom</b> ZHANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JINFU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/12/1969	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 55 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4900	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 52 %

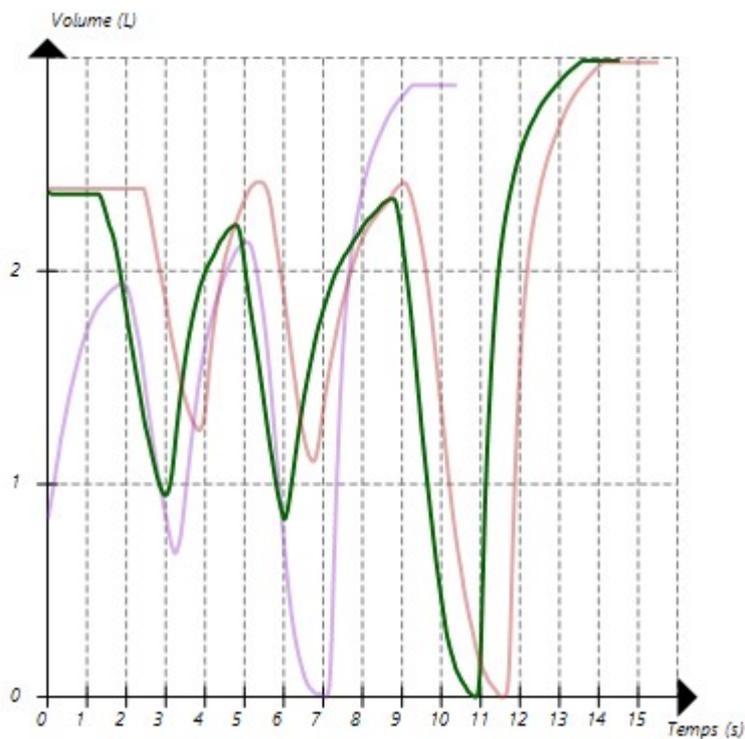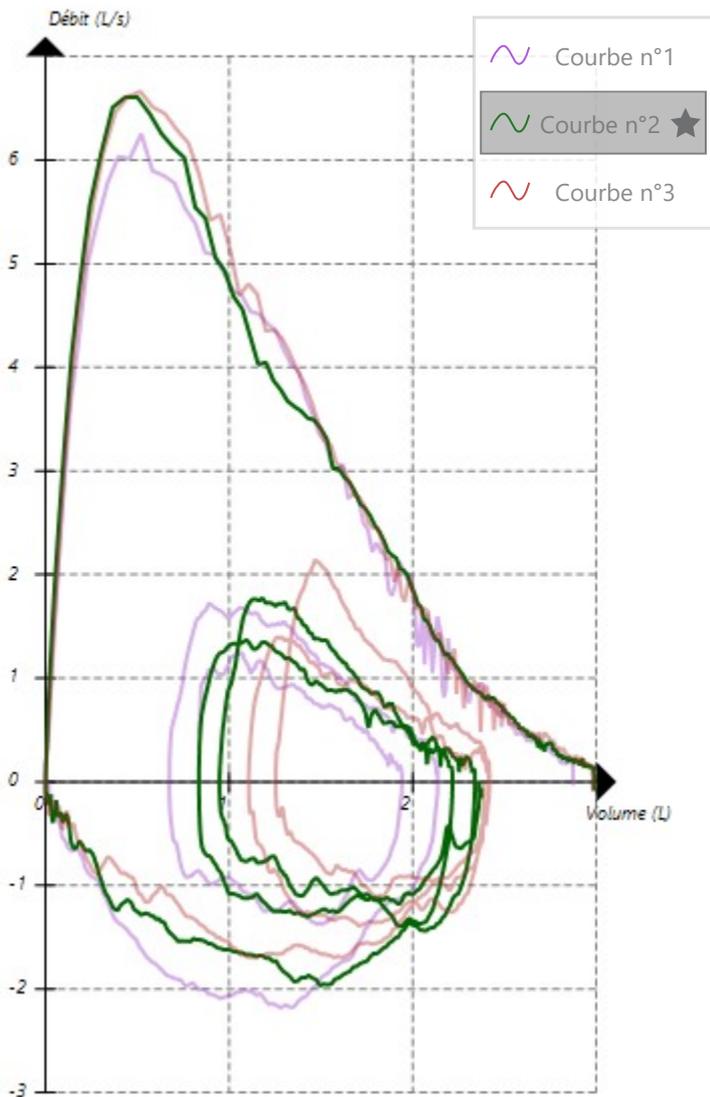

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,87 L	2,99 L	2,98 L	4,29 L	69,70 %
VEMS	2,51 L	2,53 L	2,53 L	3,30 L	76,67 %
DEP	6,38 L/s	6,73 L/s	6,76 L/s	8,71 L/s	77,27 %
VEMS/ CVF	87,46 %	84,62 %	84,90 %	76,70 %	110,33 %
Durée d'expiration	2,22 s	2,84 s	2,65 s	-	
DEMM	2,99 L/s	2,80 L/s	2,85 L/s	2,87 L/s	97,56 %
DEMM/ CVF	1,04 s-1	0,94 s-1	0,96 s-1	0,67 s-1	140,30 %
DE75	5,82 L/s	6,08 L/s	6,40 L/s	-	
DE50	3,65 L/s	3,44 L/s	3,38 L/s	-	
DE25	1,28 L/s	1,12 L/s	0,98 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: