

**Nom** CAMARA  
**Prénom** AMADOU  
**Né le** 01/01/1984  
**Age** 40 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 807  
**Taille** 164 cm  
**Poids** 67 kg  
**Valeurs prédites** Knudsen  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise**  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,5 °C

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Humidité : 44 %

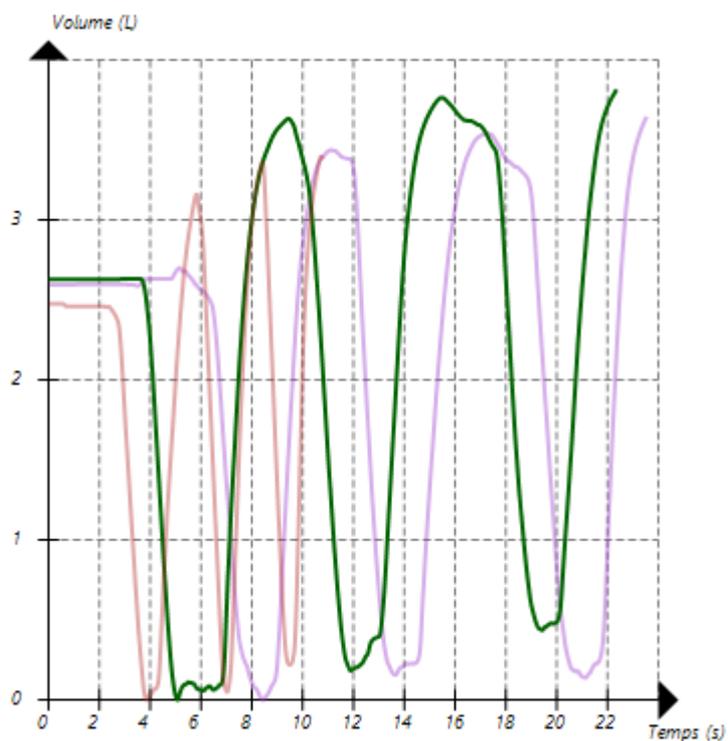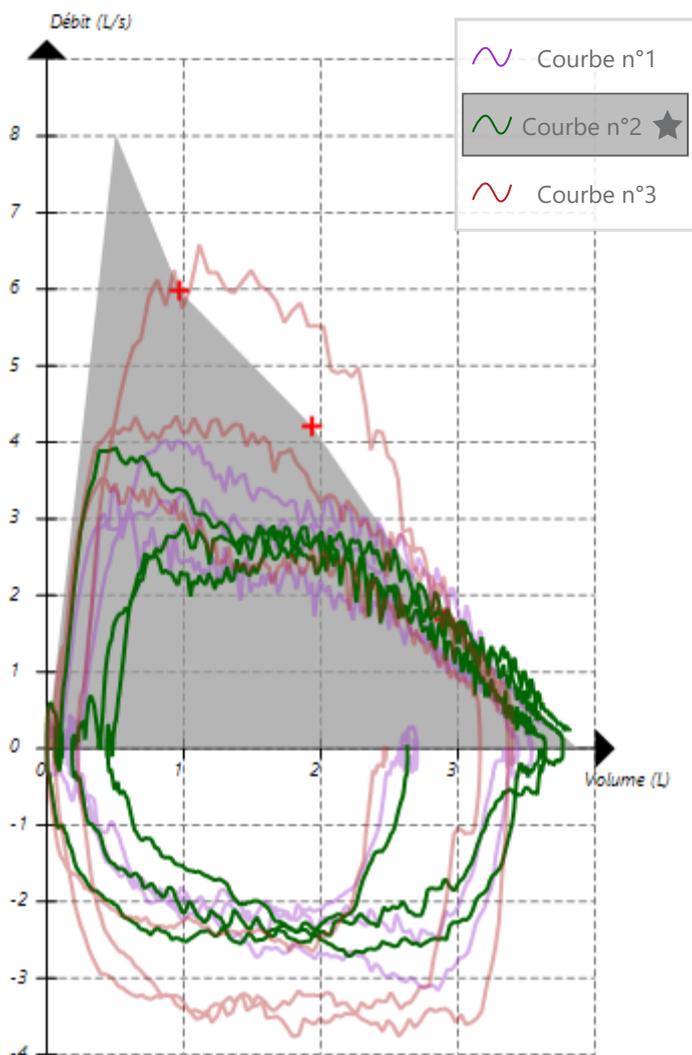

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,43 L	3,57 L	3,18 L	3,87 L	92,25 %
VEMS	2,98 L	2,76 L	3,17 L	3,23 L	85,45 %
DEP	4,13 L/s	3,97 L/s	6,65 L/s	8,03 L/s	49,44 %
VEMS/CVF	86,88 %	77,31 %	99,69 %	82,50 %	93,71 %
Durée d'expiration	2,00 s	2,96 s	1,25 s	-	
DEMM	3,10 L/s	2,53 L/s	5,33 L/s	3,52 L/s	71,87 %
DEMM/CVF	0,90 s <sup>-1</sup>	0,71 s <sup>-1</sup>	1,68 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	78,02 %
DE75	3,77 L/s	3,36 L/s	5,64 L/s	5,98 L/s	56,19 %
DE50	2,96 L/s	2,87 L/s	5,99 L/s	4,21 L/s	68,17 %
DE25	2,09 L/s	1,50 L/s	2,69 L/s	1,68 L/s	89,29 %