

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1972	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9774	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,6 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 62 %

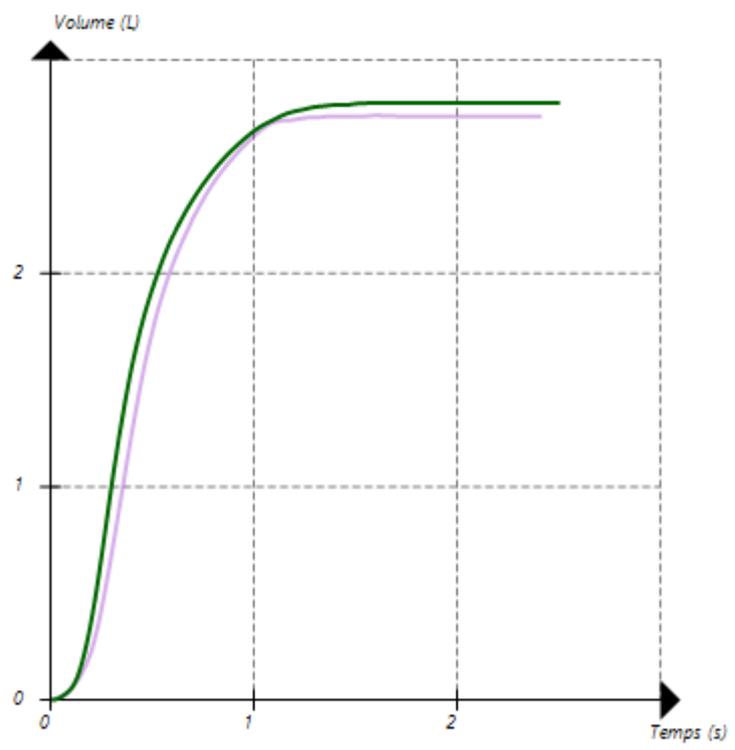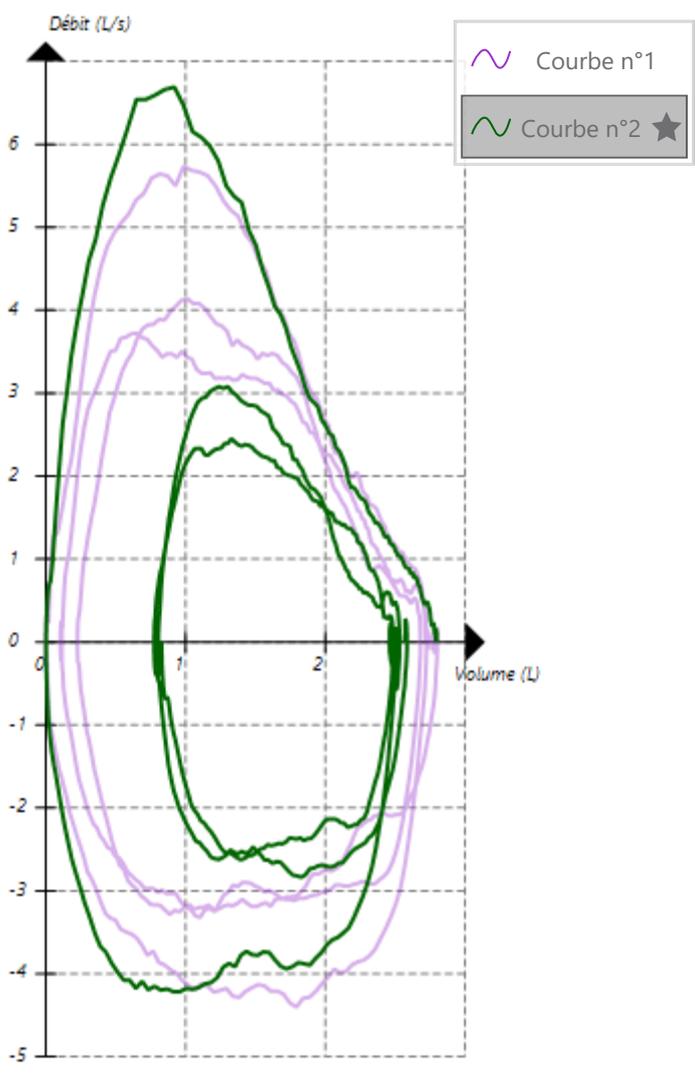

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,74 L	2,80 L	3,98 L	70,35 %
VEMS	2,72 L	2,75 L	3,16 L	87,03 %
DÉP	5,88 L/s	6,86 L/s	8,43 L/s	81,38 %
VEMS/ CVF	99,27 %	98,21 %	79,55 %	123,46 %
Durée d'expiration	1,59 s	1,63 s	-	
DEMM	4,48 L/s	4,50 L/s	3,11 L/s	144,69 %
DEMM/ CVF	1,64 s <sup>-1</sup>	1,61 s <sup>-1</sup>	0,78 s <sup>-1</sup>	206,41 %
DE75	5,39 L/s	6,49 L/s	-	
DE50	5,10 L/s	5,28 L/s	-	
DE25	2,25 L/s	2,28 L/s	-	