

<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISSOUF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1225	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

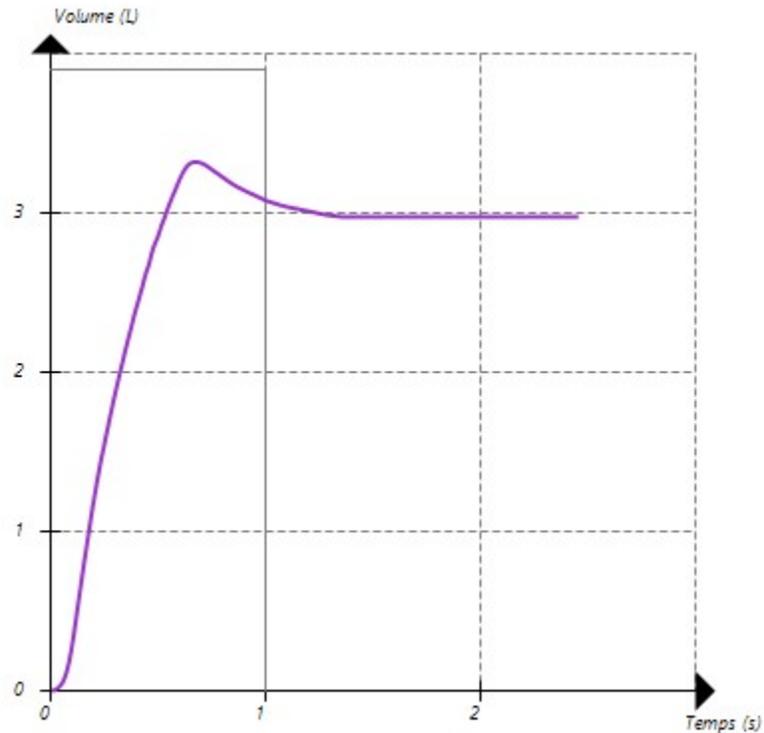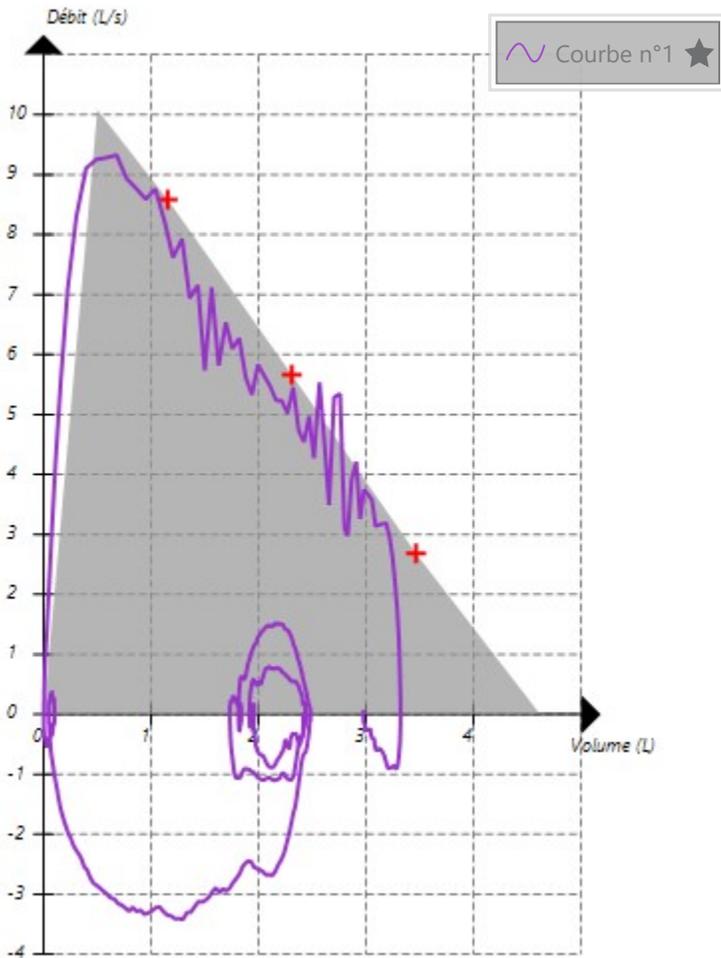

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	4,62 L	71,86 %
VEMS	3,32 L	3,90 L	85,13 %
DEP	9,45 L/s	10,08 L/s	93,75 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,68 s	-	
DEMM	6,46 L/s	5,10 L/s	126,67 %
DEMM/ CVF	1,95 s-1	0,96 s-1	203,12 %
DE75	8,79 L/s	8,58 L/s	102,45 %
DE50	7,20 L/s	5,66 L/s	127,21 %
DE25	4,73 L/s	2,68 L/s	176,49 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: