

**Nom** TRAORE  
**Prénom** SALON  
**Né le** 10/03/1985  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 824  
**Taille** 149 cm  
**Poids** 53 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** PICK-UP  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,2 °C

Pression atmosphérique : 92,9 kPa

Humidité : 43 %

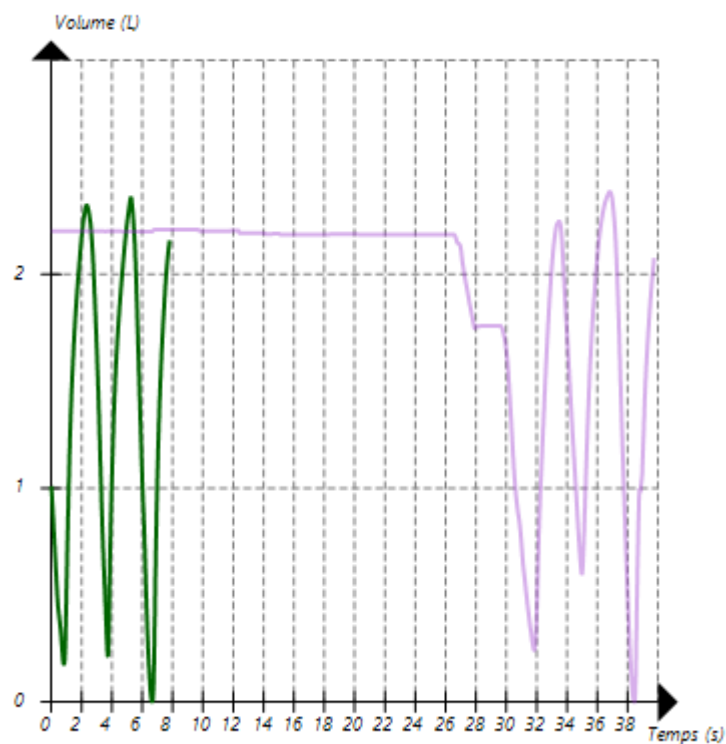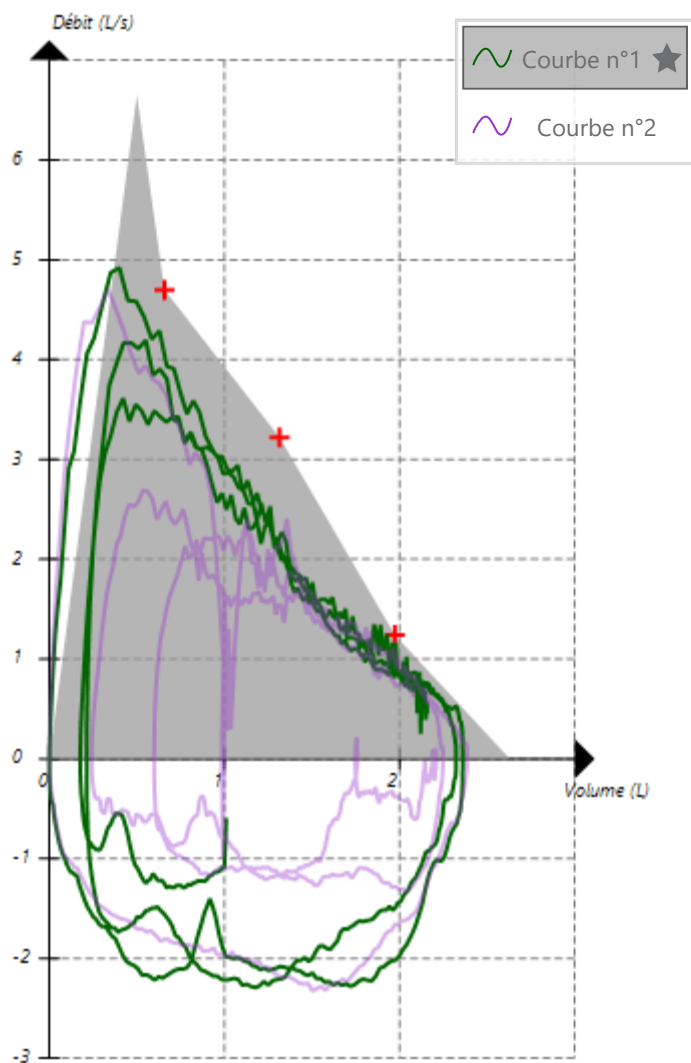

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Courbe n°2 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,16 L                  | 2,08 L     | 2,63 L   | 82,13 %   |
| VEMS               | 2,12 L                  | 1,88 L     | 2,26 L   | 93,81 %   |
| DEP                | 5,07 L/s                | 4,82 L/s   | 6,65 L/s | 76,24 %   |
| VEMS/ CVF          | 98,15 %                 | 90,38 %    | 82,60 %  | 118,83 %  |
| Durée d'expiration | 1,17 s                  | 1,32 s     | -        |           |
| DEMM               | 2,62 L/s                | 1,74 L/s   | 2,69 L/s | 97,40 %   |
| DEMM/ CVF          | 1,21 s-1                | 0,84 s-1   | 1,02 s-1 | 118,63 %  |
| DE75               | 4,51 L/s                | 4,07 L/s   | 4,70 L/s | 95,96 %   |
| DE50               | 2,96 L/s                | 0,47 L/s   | 3,22 L/s | 91,93 %   |
| DE25               | 1,62 L/s                | 1,32 L/s   | 1,24 L/s | 130,65 %  |