

<b>Nom WU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom JUN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 19/08/1984</b>	<b>Profession CHEF</b>
<b>Age 40 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 6519</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 3</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,4 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 69 %

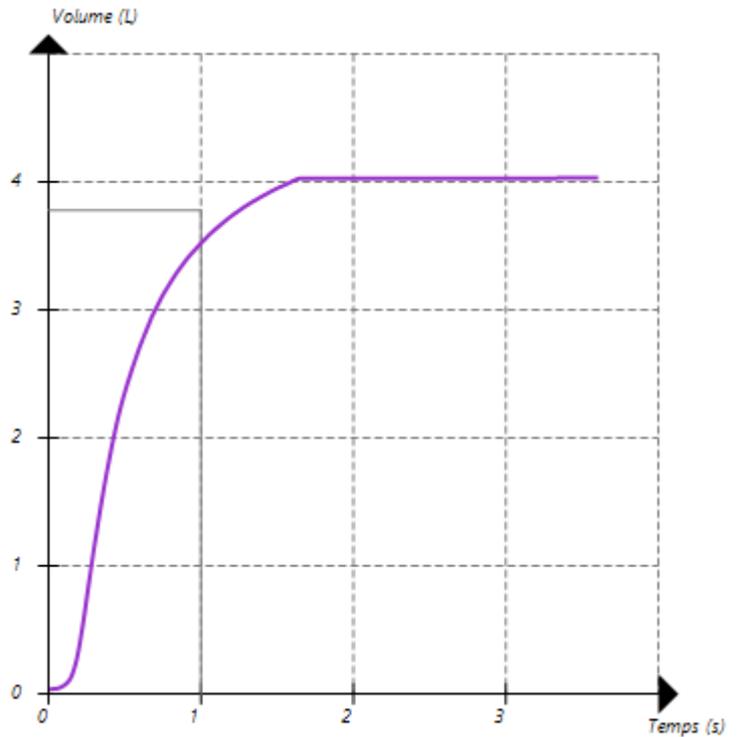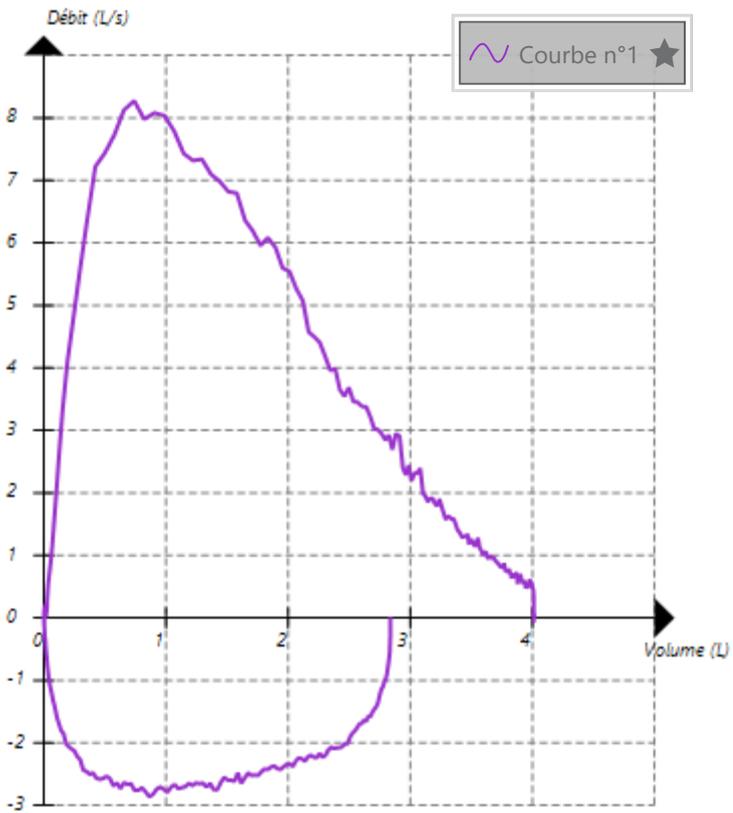

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,02 L	4,73 L	84,99 %
VEMS	3,68 L	3,78 L	97,35 %
DÉP	8,47 L/s	9,41 L/s	90,01 %
VEMS/CVF	91,54 %	79,80 %	114,71 %
Durée d'expiration	3,61 s	-	
DEMM	4,68 L/s	3,66 L/s	127,87 %
DEMM/CVF	1,16 s <sup>-1</sup>	0,77 s <sup>-1</sup>	150,65 %
DE75	8,03 L/s	-	
DE50	5,50 L/s	-	
DE25	2,23 L/s	-	