



<b>Nom</b> DRAME	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/01/2000	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3774	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 29 %

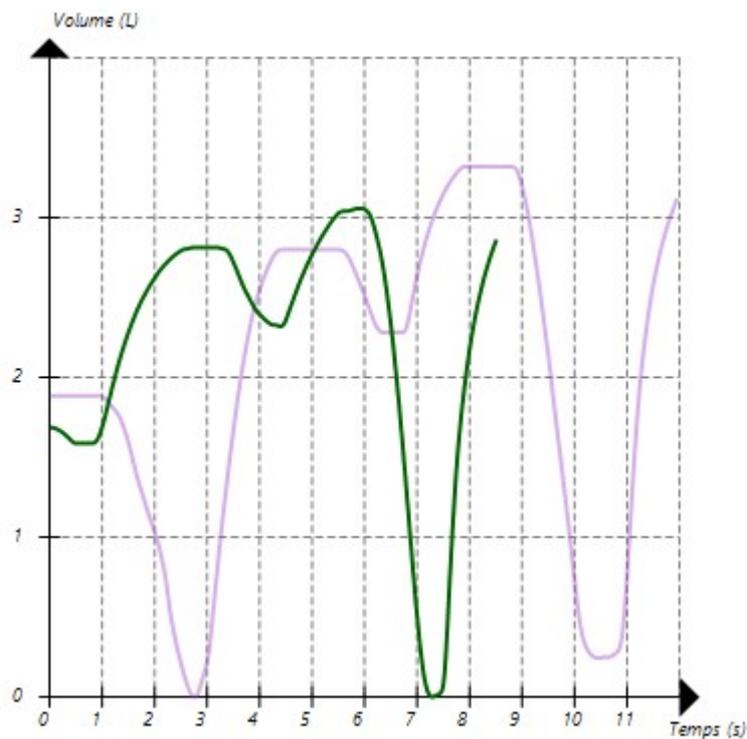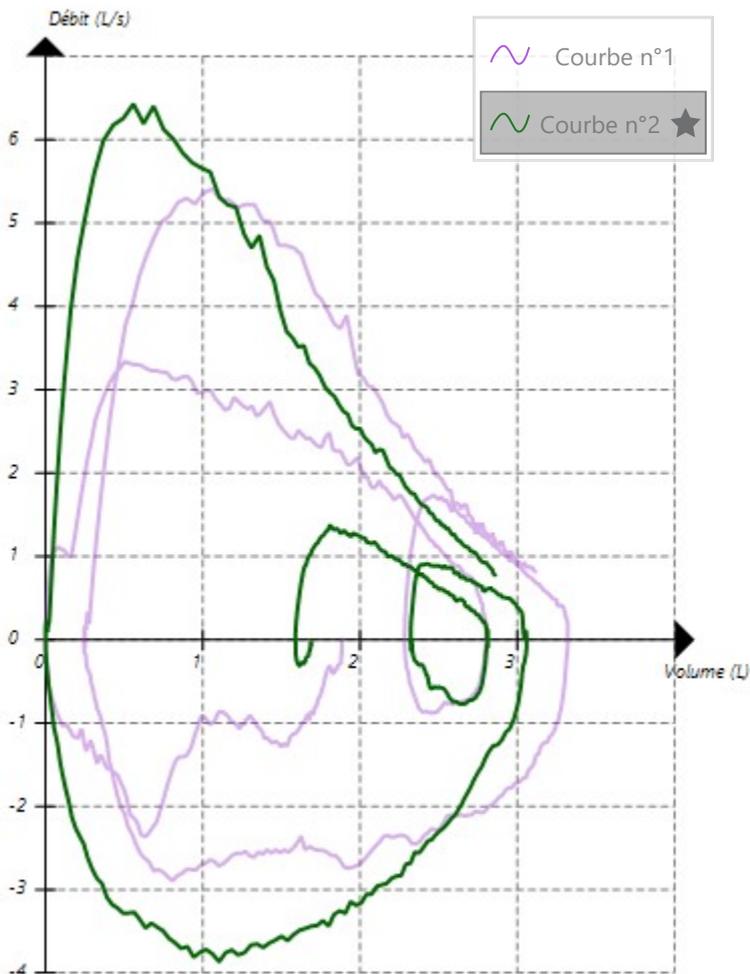

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	2,87 L	3,65 L	78,63 %
VEMS	2,83 L	2,86 L	3,14 L	91,08 %
DEP	5,49 L/s	6,55 L/s	8,20 L/s	79,88 %
VEMS/ CVF	98,26 %	99,65 %	84,67 %	117,69 %
Durée d'expiration	1,32 s	1,24 s	-	
DEMM	3,86 L/s	3,88 L/s	3,77 L/s	102,92 %
DEMM/ CVF	1,34 s-1	1,35 s-1	1,03 s-1	131,07 %
DE75	5,32 L/s	6,36 L/s	-	
DE50	4,39 L/s	4,37 L/s	-	
DE25	2,17 L/s	2,20 L/s	-	