



<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1973	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 51 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1619	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %

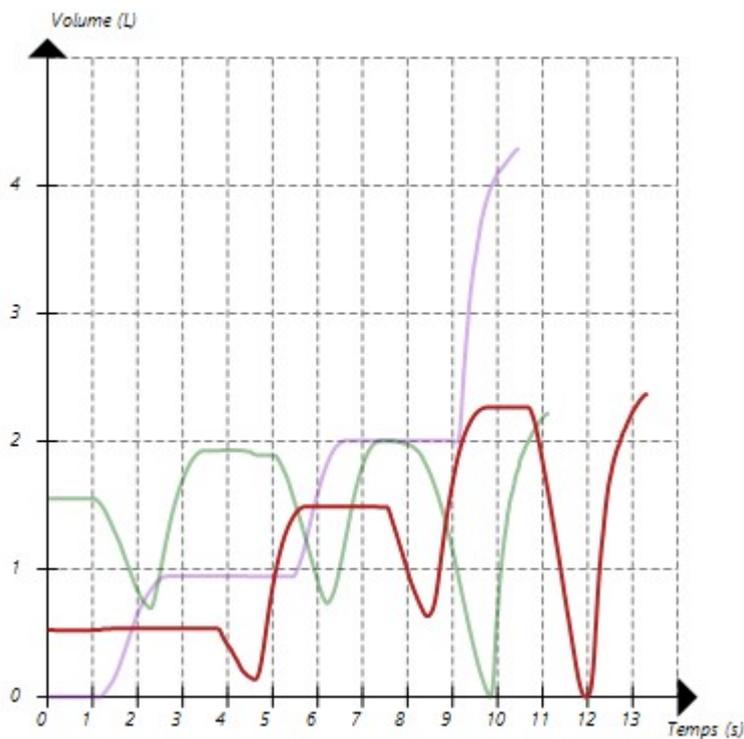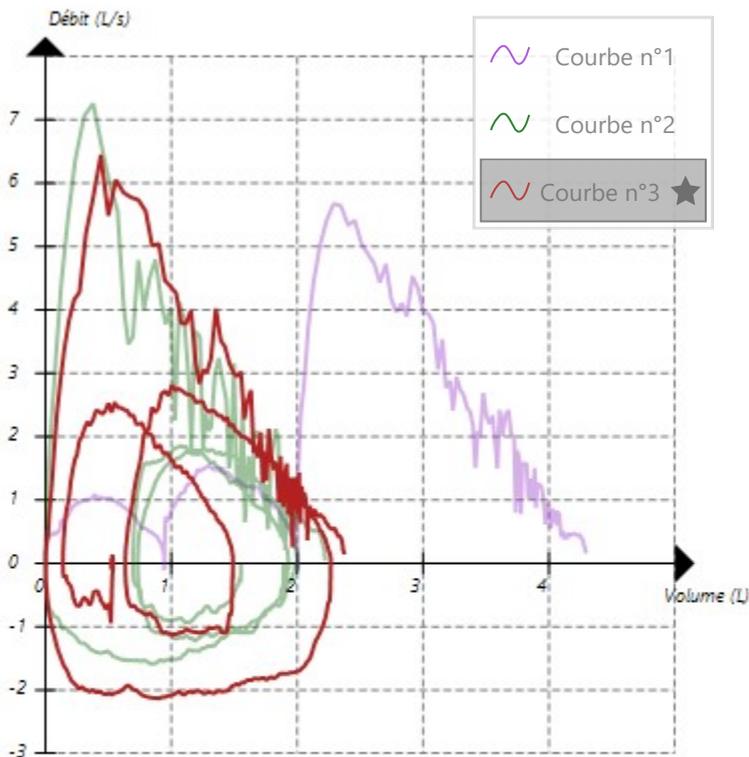

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,30 L	2,22 L	2,38 L	3,62 L	65,75 %
VEMS	2,16 L	2,13 L	2,28 L	2,89 L	78,89 %
DEP	5,89 L/s	7,58 L/s	6,90 L/s	7,86 L/s	87,79 %
VEMS/ CVF	93,91 %	95,95 %	95,80 %	79,92 %	119,87 %
Durée d'expiration	1,39 s	1,31 s	1,39 s	-	
DEMM	3,05 L/s	2,80 L/s	3,42 L/s	2,94 L/s	116,33 %
DEMM/ CVF	1,33 s-1	1,26 s-1	1,44 s-1	0,81 s-1	177,78 %
DE75	4,93 L/s	5,70 L/s	5,94 L/s	-	
DE50	4,17 L/s	4,60 L/s	3,34 L/s	-	
DE25	2,43 L/s	2,82 L/s	1,98 L/s	-	