

<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MANDJOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 942	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 91 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 67 %

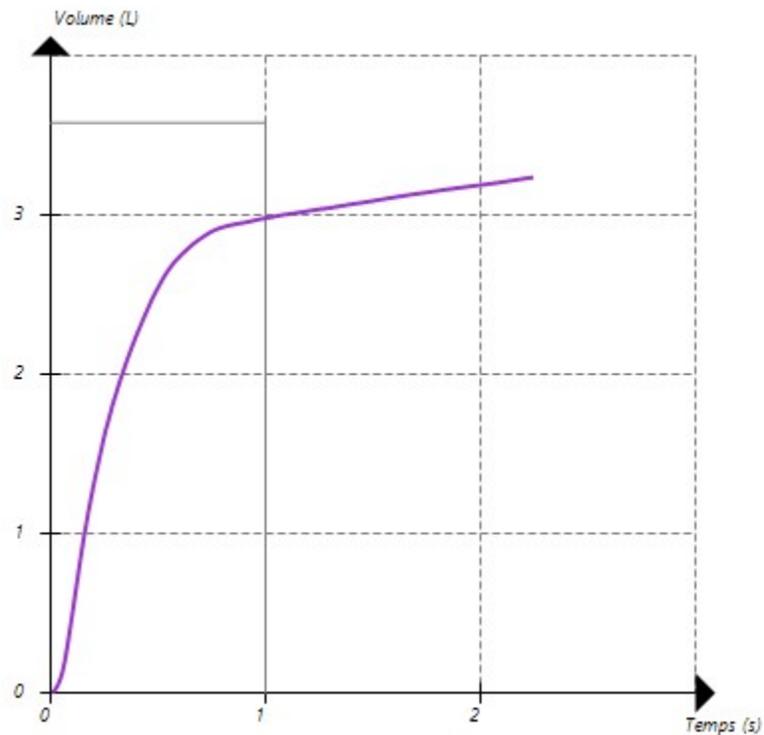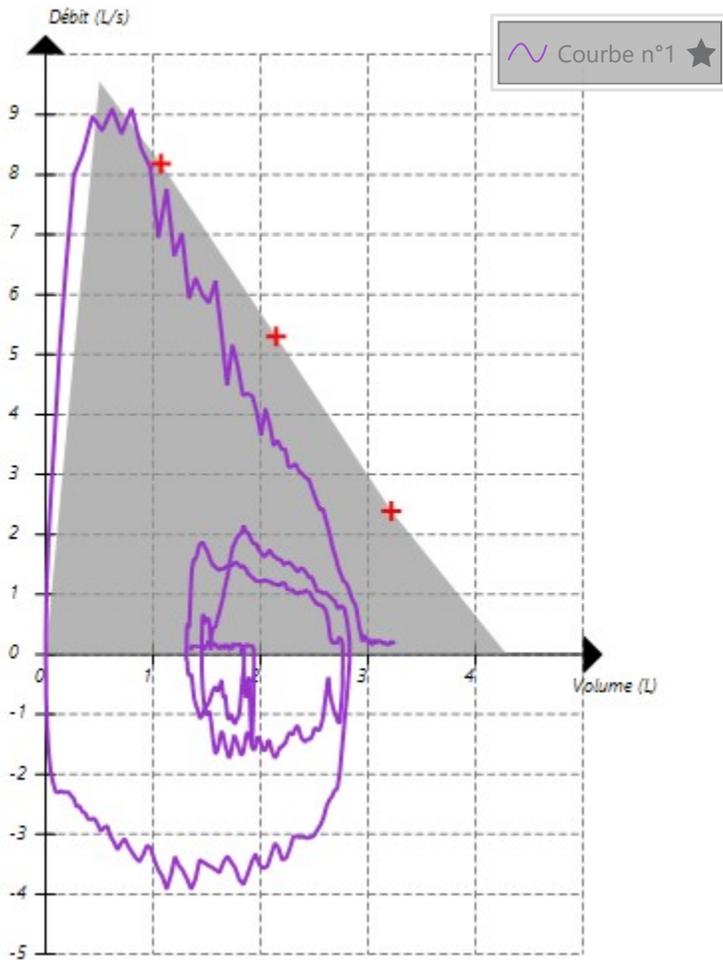

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,24 L	4,29 L	75,52 %
VEMS	2,99 L	3,58 L	83,52 %
DEP	9,76 L/s	9,55 L/s	102,20 %
VEMS/ CVF	92,28 %	81,30 %	113,51 %
Durée d'expiration	2,25 s	-	
DEMM	5,01 L/s	4,70 L/s	106,60 %
DEMM/ CVF	1,55 s-1	0,95 s-1	163,16 %
DE75	8,76 L/s	8,18 L/s	107,09 %
DE50	5,48 L/s	5,30 L/s	103,40 %
DE25	3,00 L/s	2,39 L/s	125,52 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: