

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1293	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 23,8 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

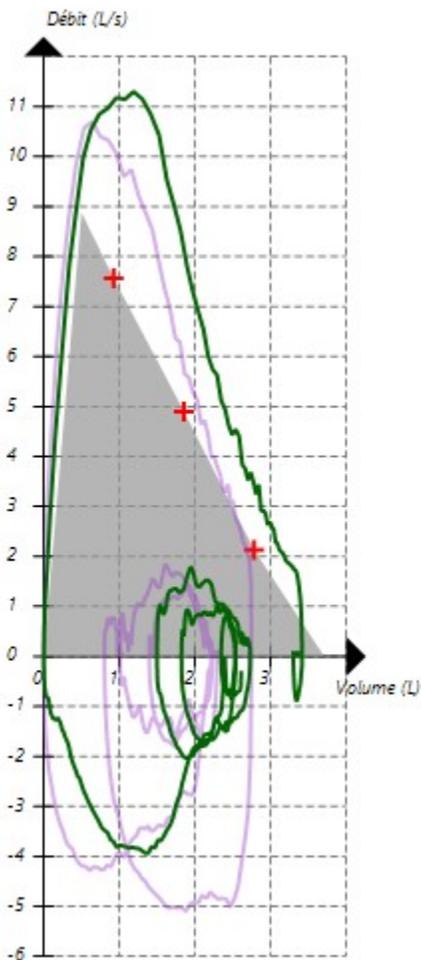

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

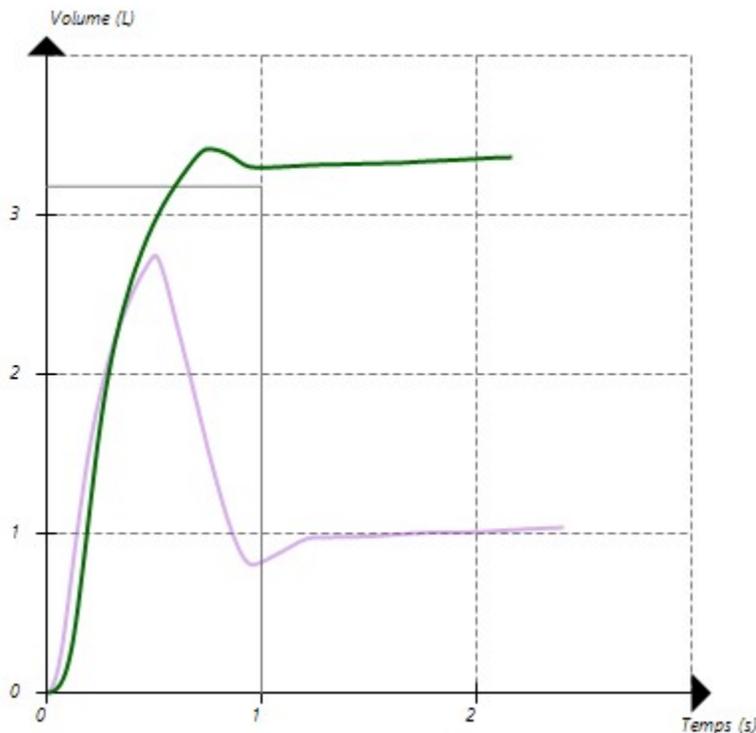

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	3,42 L	3,71 L	92,18 %
VEMS	2,75 L	3,42 L	3,18 L	107,55 %
DEP	10,83 L/s	11,42 L/s	8,88 L/s	128,60 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	0,50 s	0,76 s	-	
DEMM	7,99 L/s	7,98 L/s	4,58 L/s	174,24 %
DEMM/ CVF	2,91 s-1	2,33 s-1	1,08 s-1	215,74 %
DE75	10,55 L/s	10,93 L/s	7,56 L/s	144,58 %
DE50	8,84 L/s	9,10 L/s	4,90 L/s	185,71 %
DE25	4,91 L/s	4,61 L/s	2,13 L/s	216,43 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: