



Nom SQUARE	Adresse
Prénom BANGALY	Exposition
Né le 09/02/1996	Profession ASSISTANT SECURITE
Age 28 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 12	Fumeur Non fumeur
Taille 175 cm	Prescripteur:
Poids 93 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecacs/Zapletal	
Opérateur admin admin	

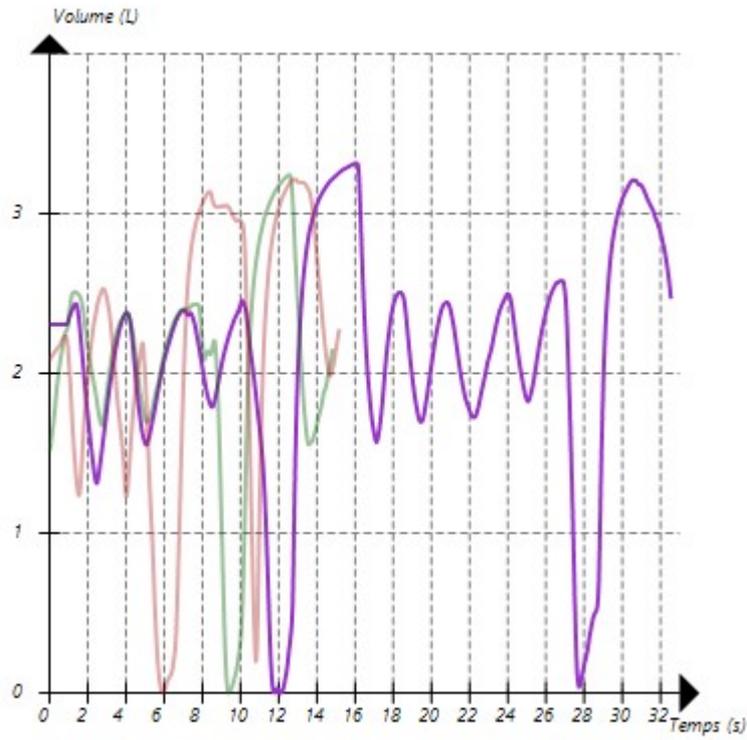

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 25,9 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,2 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 43 %

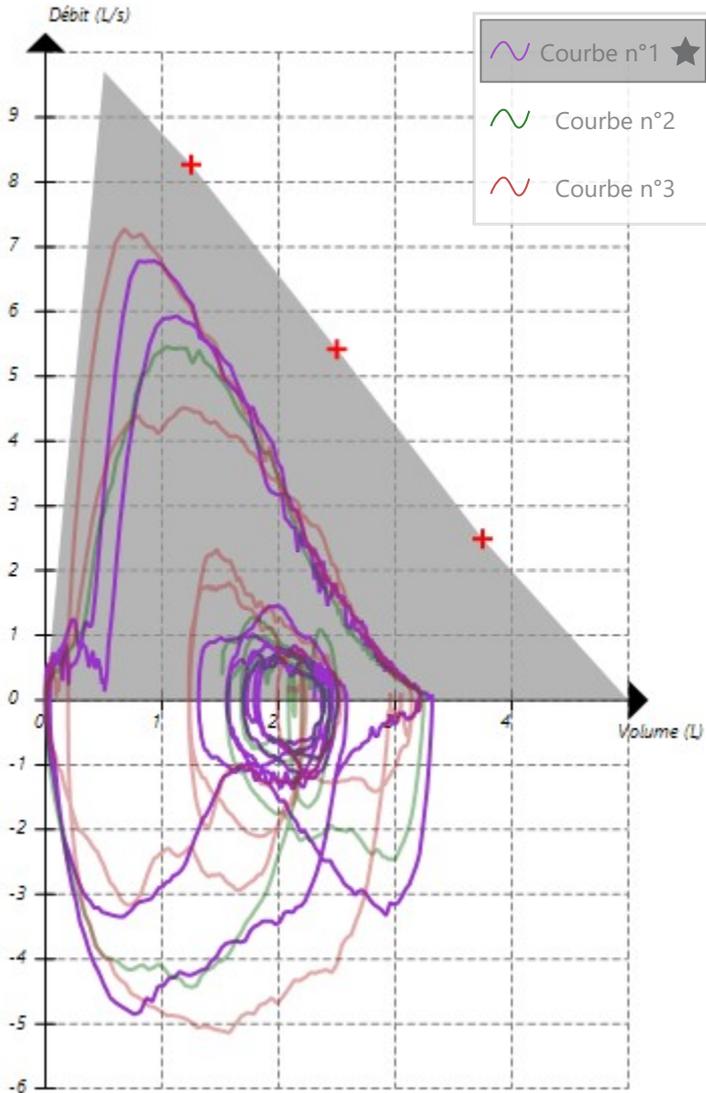

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,24 L	3,03 L	5,00 L	66,20 %
VEMS	2,90 L	2,85 L	2,78 L	4,22 L	68,72 %
DEP	6,84 L/s	5,67 L/s	7,36 L/s	9,71 L/s	70,44 %
VEMS/ CVF	87,61 %	87,96 %	91,75 %	82,20 %	106,58 %
Durée d'expiration	3,91 s	3,18 s	1,99 s	-	
DEMM	3,72 L/s	3,77 L/s	3,90 L/s	4,90 L/s	75,92 %
DEMM/ CVF	1,12 s-1	1,16 s-1	1,29 s-1	0,98 s-1	114,29 %
DE75	6,81 L/s	4,92 L/s	6,88 L/s	8,27 L/s	82,35 %
DE50	4,73 L/s	4,60 L/s	4,51 L/s	5,42 L/s	87,27 %
DE25	1,78 L/s	1,66 L/s	1,62 L/s	2,49 L/s	71,49 %