



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AYOBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2005	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 19 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 263	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

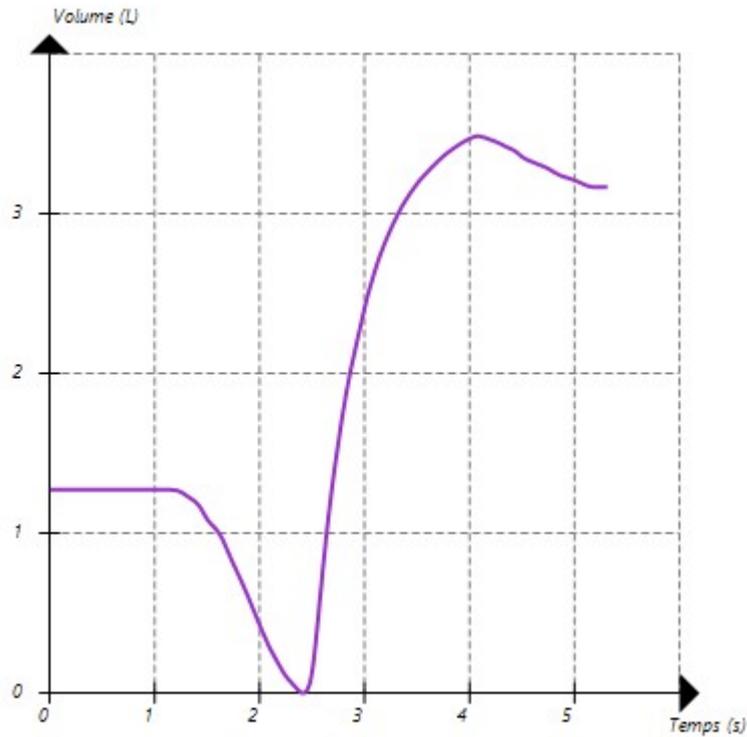

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

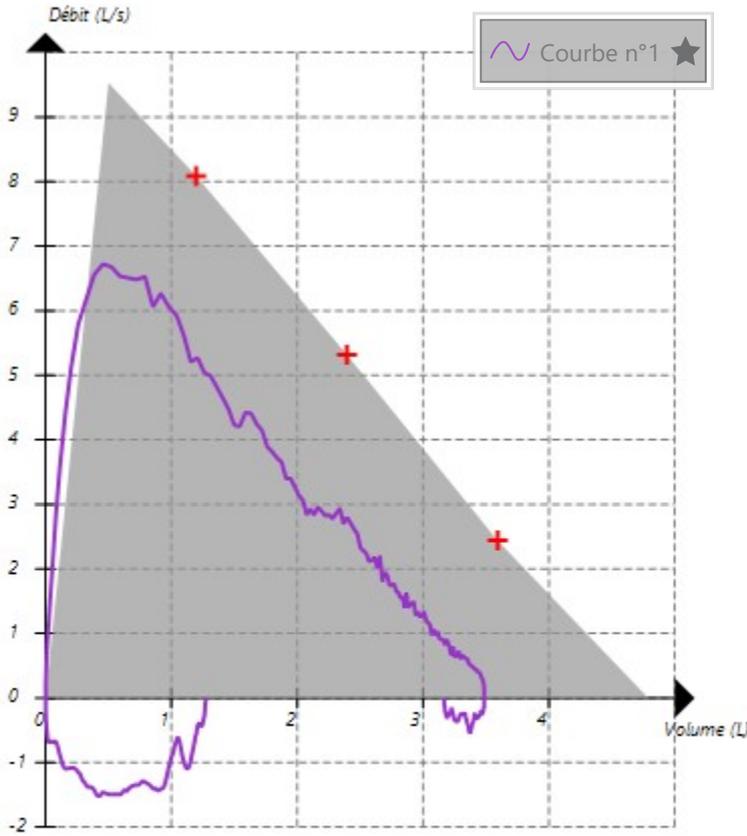

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,49 L	4,79 L	72,86 %
VEMS	3,18 L	4,09 L	77,75 %
DEP	6,97 L/s	9,53 L/s	73,14 %
VEMS/ CVF	91,12 %	82,74 %	110,13 %
Durée d'expiration	1,66 s	-	
DEMM	3,73 L/s	4,93 L/s	75,66 %
DEMM/ CVF	1,07 s-1	1,03 s-1	103,88 %
DE75	6,03 L/s	8,09 L/s	74,54 %
DE50	3,90 L/s	5,32 L/s	73,31 %
DE25	2,18 L/s	2,44 L/s	89,34 %