

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MASAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> CLEANER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 652	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 49 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

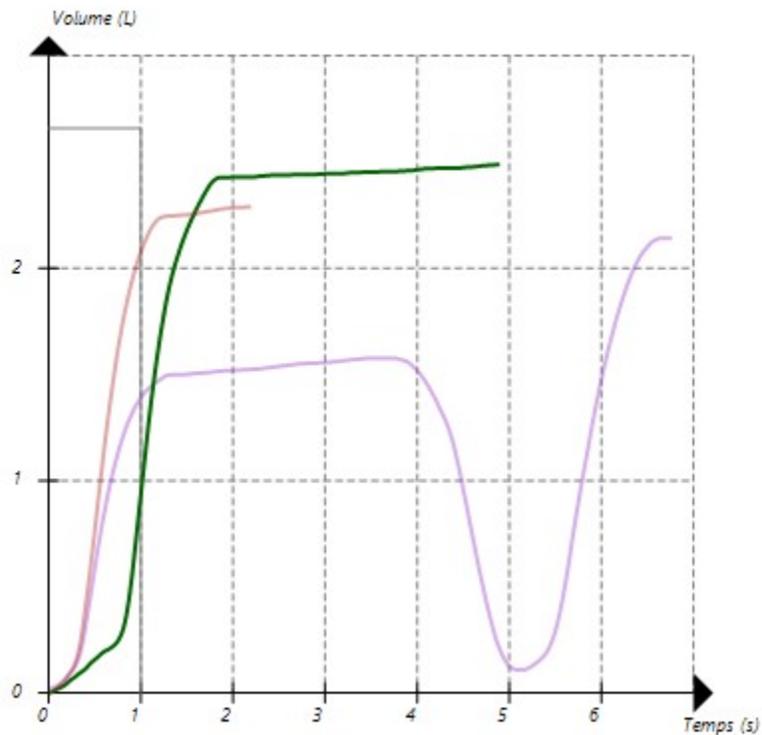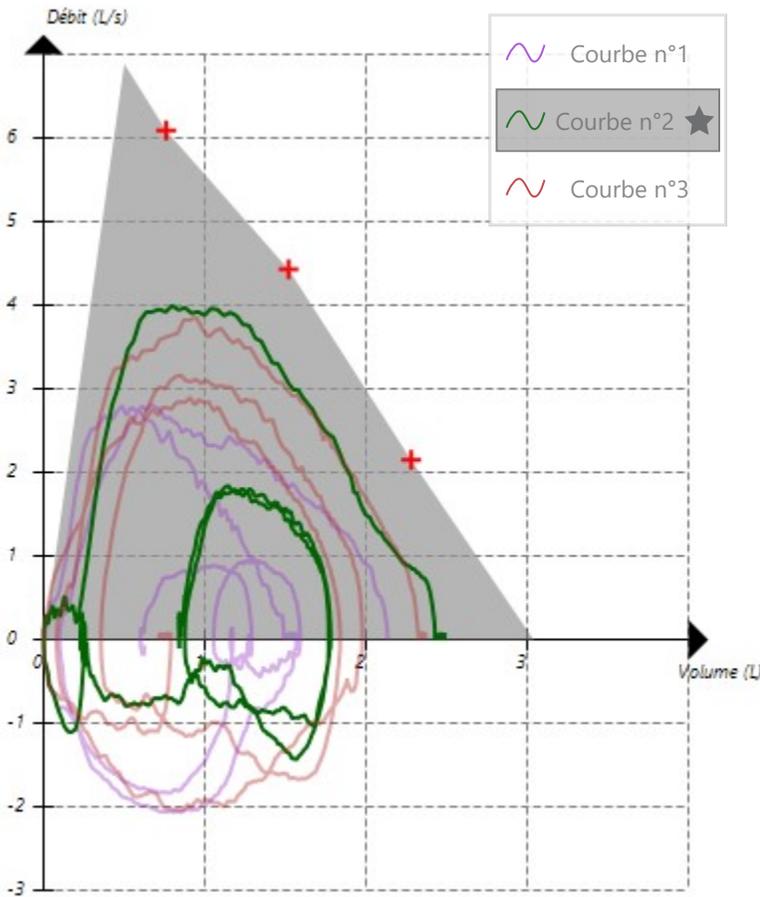

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,57 L	2,49 L	2,29 L	3,04 L	81,91 %
VEMS	1,49 L	2,40 L	2,24 L	2,66 L	90,23 %
DEP	2,88 L/s	4,04 L/s	3,94 L/s	6,89 L/s	58,64 %
VEMS/ CVF	94,90 %	96,39 %	97,82 %	84,30 %	114,34 %
Durée d'expiration	3,72 s	4,95 s	2,25 s	-	
DEMM	2,20 L/s	3,42 L/s	3,33 L/s	4,06 L/s	84,24 %
DEMM/ CVF	1,40 s-1	1,37 s-1	1,45 s-1	1,16 s-1	118,10 %
DE75	2,66 L/s	3,92 L/s	3,47 L/s	6,09 L/s	64,37 %
DE50	2,55 L/s	3,68 L/s	3,65 L/s	4,43 L/s	83,07 %
DE25	1,30 L/s	2,03 L/s	2,27 L/s	2,15 L/s	94,42 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: