

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1117	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

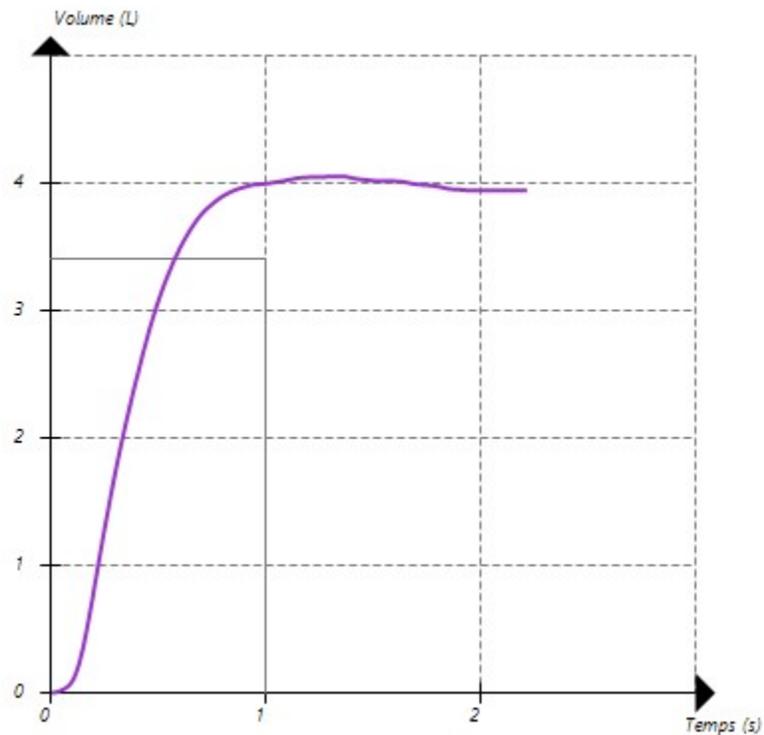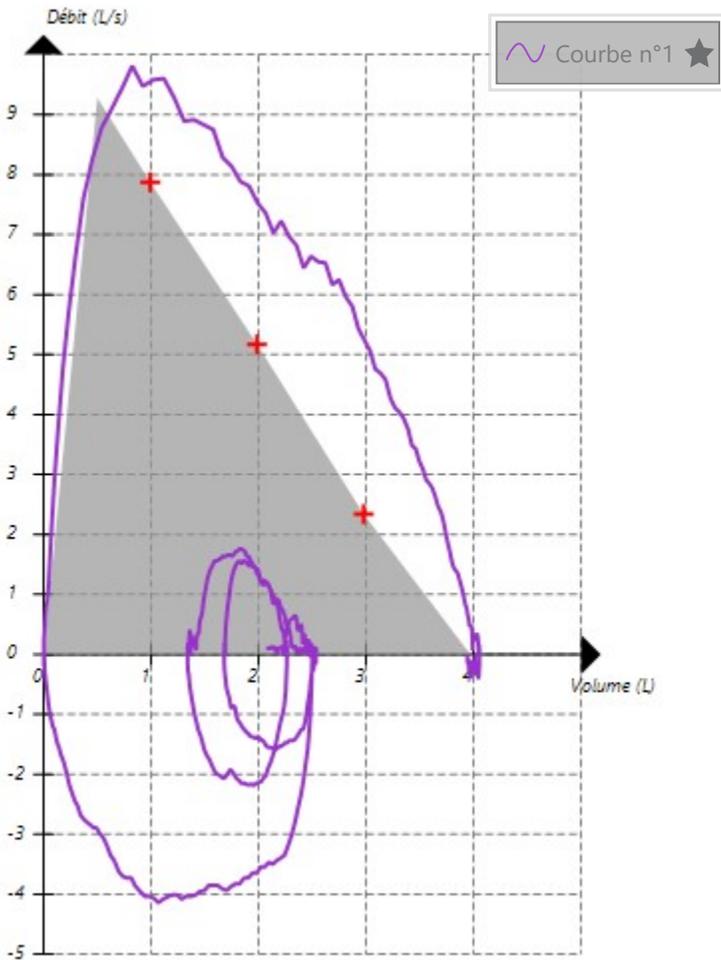

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,05 L	3,97 L	102,02 %
VEMS	4,03 L	3,41 L	118,18 %
DEP	9,96 L/s	9,28 L/s	107,33 %
VEMS/CVF	99,51 %	82,74 %	120,27 %
Durée d'expiration	1,32 s	-	
DEMM	7,45 L/s	4,85 L/s	153,61 %
DEMM/CVF	1,84 s-1	1,06 s-1	173,58 %
DE75	9,58 L/s	7,87 L/s	121,73 %
DE50	7,59 L/s	5,17 L/s	146,81 %
DE25	5,11 L/s	2,34 L/s	218,38 %