

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1206	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 19,9 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 67 %

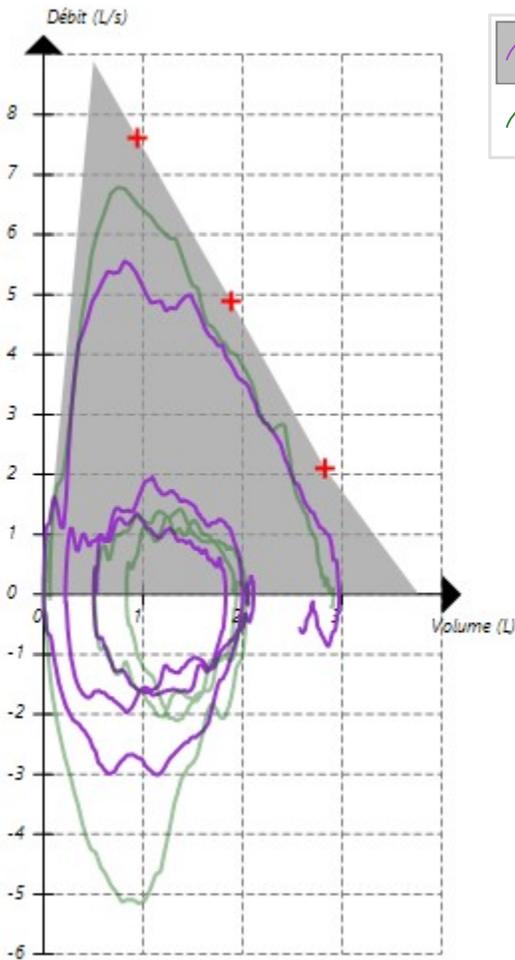

~ Courbe n°1 ★  
~ Courbe n°2

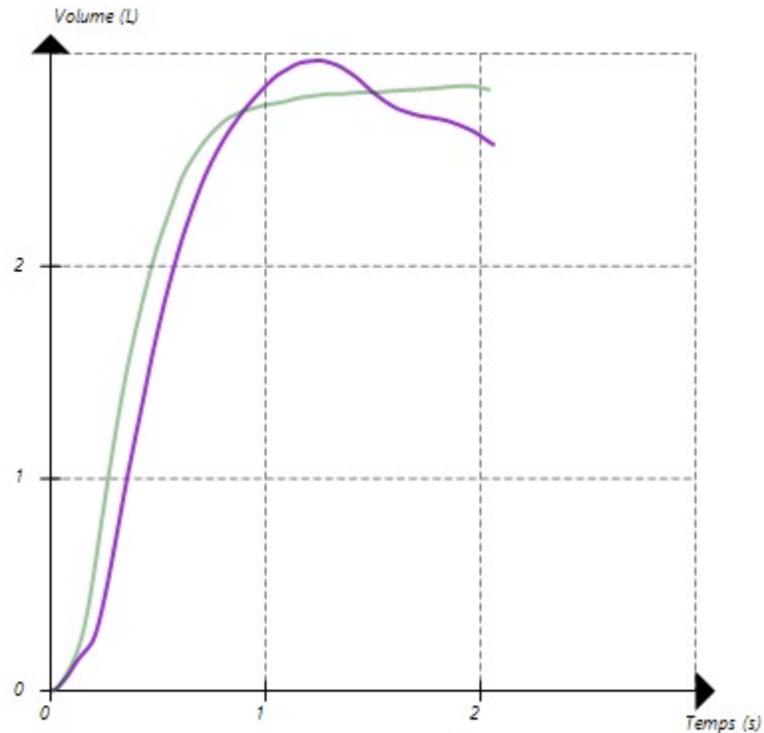

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,97 L	2,85 L	3,77 L	78,78 %
VEMS	2,96 L	2,78 L	3,18 L	93,08 %
DEP	5,64 L/s	6,89 L/s	8,89 L/s	63,44 %
VEMS/ CVF	99,66 %	97,54 %	81,12 %	122,86 %
Durée d'expiration	1,24 s	1,92 s	-	
DEMM	4,43 L/s	4,96 L/s	4,46 L/s	99,33 %
DEMM/ CVF	1,49 s-1	1,74 s-1	1,03 s-1	144,66 %
DE75	5,34 L/s	6,81 L/s	7,61 L/s	70,17 %
DE50	5,01 L/s	5,12 L/s	4,89 L/s	102,45 %
DE25	2,86 L/s	2,90 L/s	2,10 L/s	136,19 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: