

Nom TOURE	Adresse
Prénom AMARA	Exposition
Né le 01/01/1982	Profession WELDER
Age 42 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 138	Fumeur Non fumeur
Taille 166 cm	Prescripteur:
Poids 52 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion: SYNDROME RESTRICTIF MODEREE



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 40 %

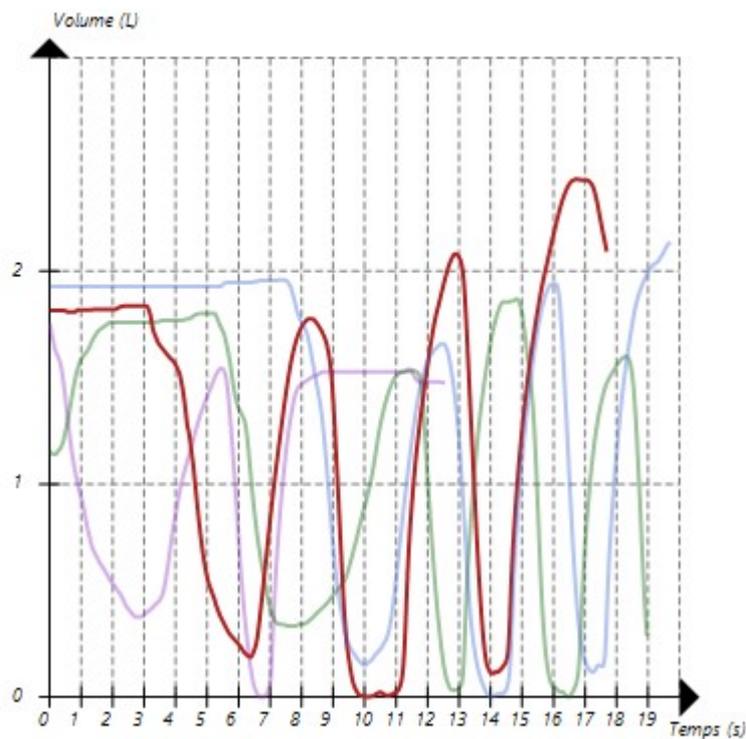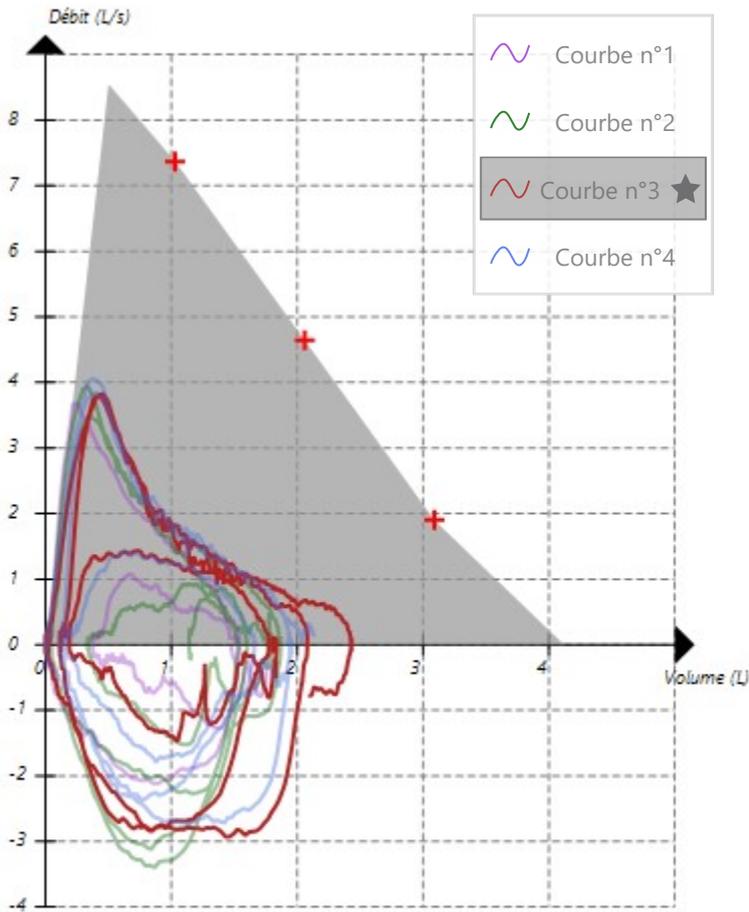

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	1,54 L	1,84 L	2,31 L	1,99 L	4,12 L	56,07 %
VEMS	1,47 L	1,71 L	1,74 L	1,70 L	3,43 L	50,73 %
DEP	3,77 L/s	3,97 L/s	3,86 L/s	4,08 L/s	8,55 L/s	45,15 %
VEMS/ CVF	95,45 %	92,93 %	75,32 %	85,43 %	79,69 %	94,52 %
Durée d'expiration	4,58 s	1,93 s	2,49 s	2,17 s	-	
DEMM	1,95 L/s	1,84 L/s	1,40 L/s	1,61 L/s	4,12 L/s	33,98 %
DEMM/ CVF	1,27 s-1	1,00 s-1	0,61 s-1	0,81 s-1	1,00 s-1	61,00 %
DE75	3,14 L/s	3,02 L/s	2,67 L/s	2,85 L/s	7,37 L/s	36,23 %
DE50	1,90 L/s	1,69 L/s	1,46 L/s	1,64 L/s	4,64 L/s	31,47 %
DE25	1,25 L/s	1,13 L/s	0,80 L/s	1,01 L/s	1,90 L/s	42,11 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: