

**Nom KONATE**  
**Prénom LAYE**  
**Né le 05/03/1999**  
**Age 26 Ans**  
**Genre Masculin**  
**ID 14703**  
**Taille 175 cm**  
**Poids**  
**Valeurs prédictes NHANES III**  
**Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO**

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession MECAHANIC WORSHOP ASSISTANT**  
**Entreprise CR18**  
**Service**  
**Fumeur Non fumeur**  
**Groupe ethnique Origine africaine**  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,6 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 47 %

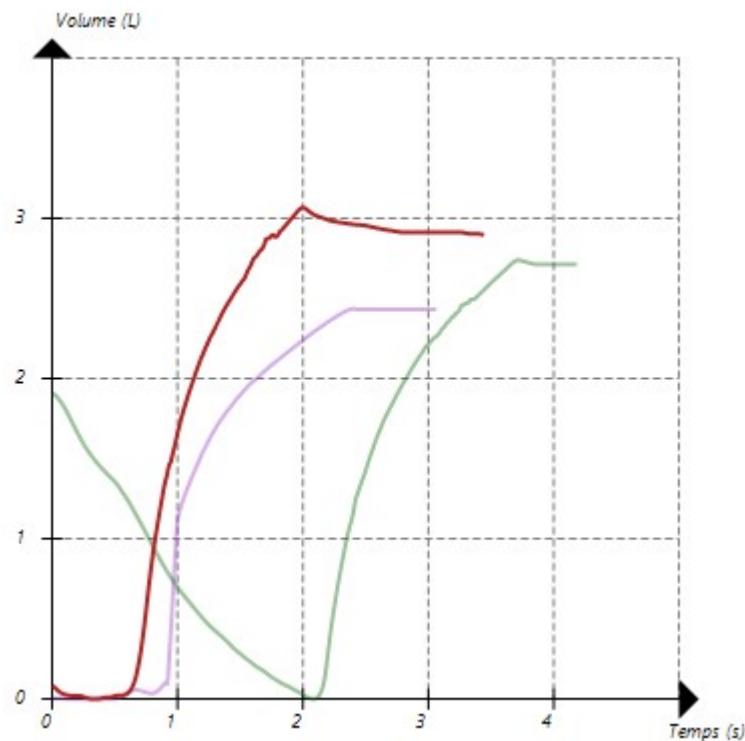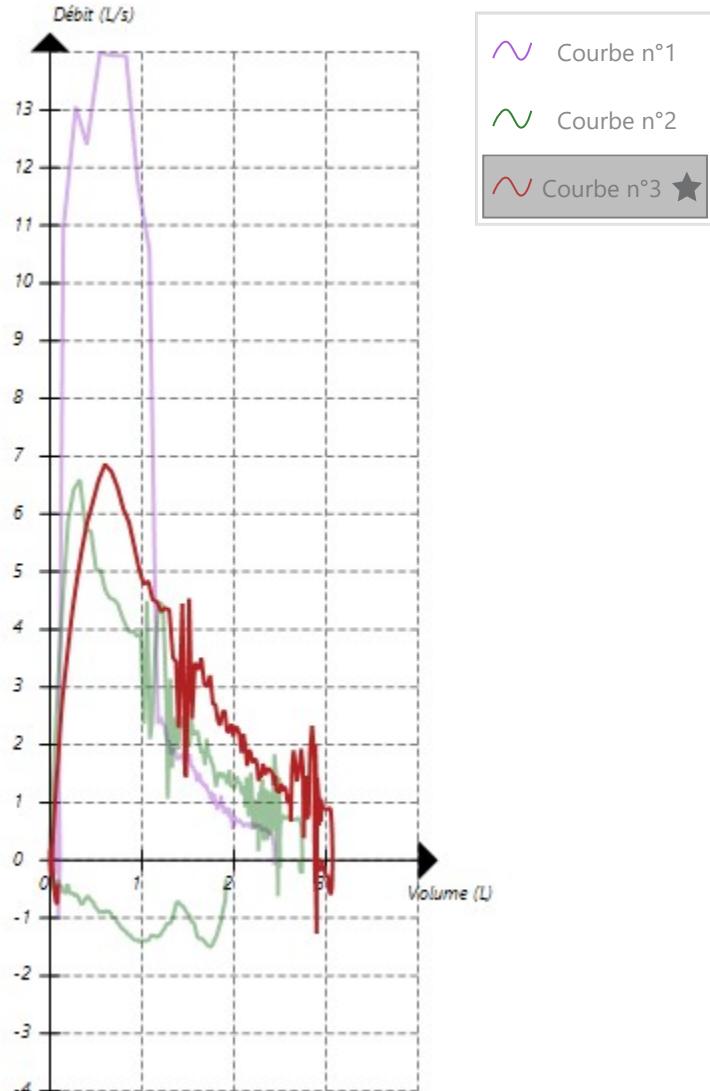

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,36 L	2,74 L	3,07 L	4,47 L	68,68 %
VEMS	2,11 L	2,34 L	2,80 L	3,78 L	74,07 %
DEP	14,00 L/s	6,67 L/s	7,01 L/s	9,54 L/s	73,48 %
VEMS/CVF	89,41 %	85,40 %	91,21 %	84,49 %	107,95 %
Durée d'expiration	1,48 s	1,63 s	1,67 s	-	
DEMM	2,46 L/s	2,33 L/s	3,01 L/s	4,25 L/s	70,82 %
DEMM/CVF	1,04 s <sup>-1</sup>	0,85 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	0,95 s <sup>-1</sup>	103,16 %
DE75	13,49 L/s	4,66 L/s	6,12 L/s	-	
DE50	2,27 L/s	2,01 L/s	1,75 L/s	-	
DE25	0,87 L/s	1,26 L/s	1,45 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: