

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/03/1992	<b>Profession</b> CLEANER
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4390	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 80 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,2 °C  
 Pression atmosphérique : 95,3 kPa  
 Humidité : 48 %

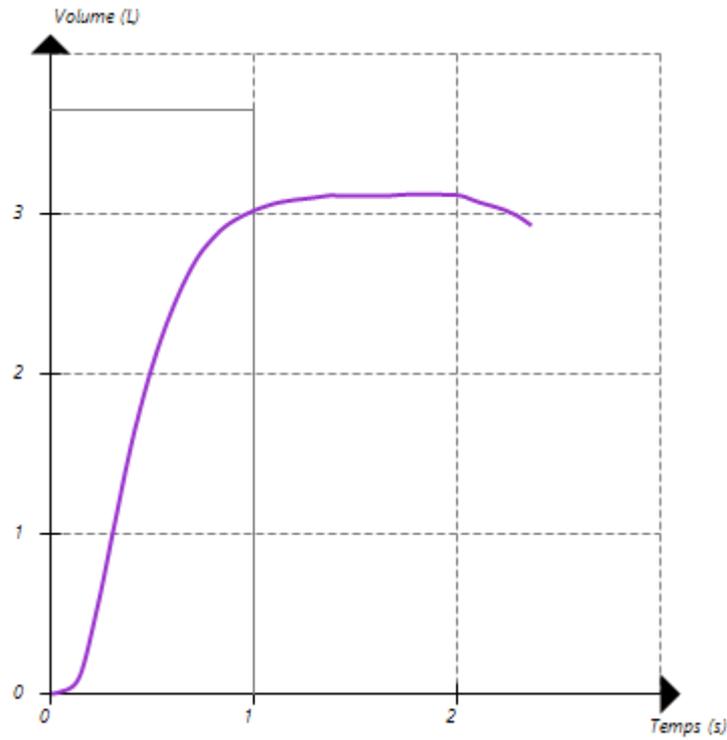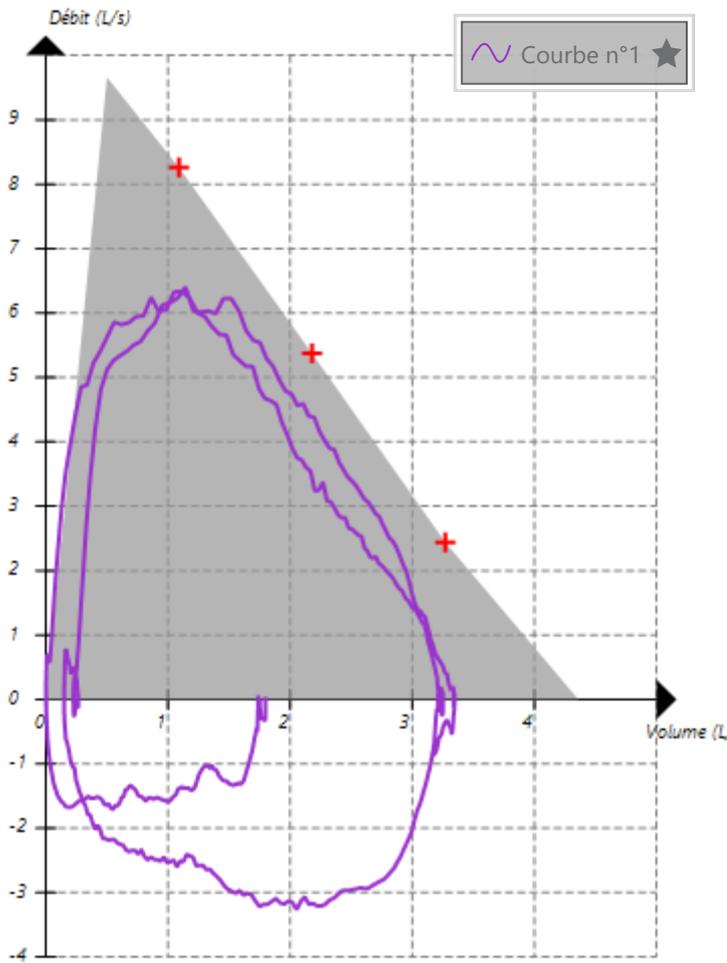

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	4,36 L	71,56 %
VEMS	3,08 L	3,65 L	84,38 %
DÉP	6,44 L/s	9,66 L/s	66,67 %
VEMS/ CVF	98,72 %	81,48 %	121,16 %
Durée d'expiration	1,75 s	-	
DEMM	5,05 L/s	4,76 L/s	106,09 %
DEMM/ CVF	1,62 s <sup>-1</sup>	0,95 s <sup>-1</sup>	170,53 %
DE75	6,07 L/s	8,26 L/s	73,49 %
DE50	5,36 L/s	5,37 L/s	99,81 %
DE25	3,26 L/s	2,44 L/s	133,61 %