



<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISMAEL SOFFE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/05/1984	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1654	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 48 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %

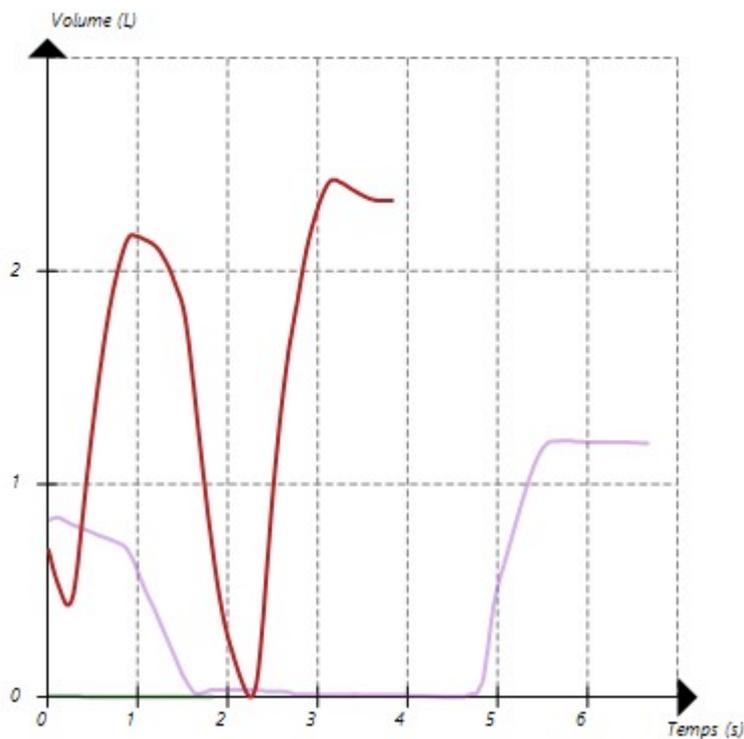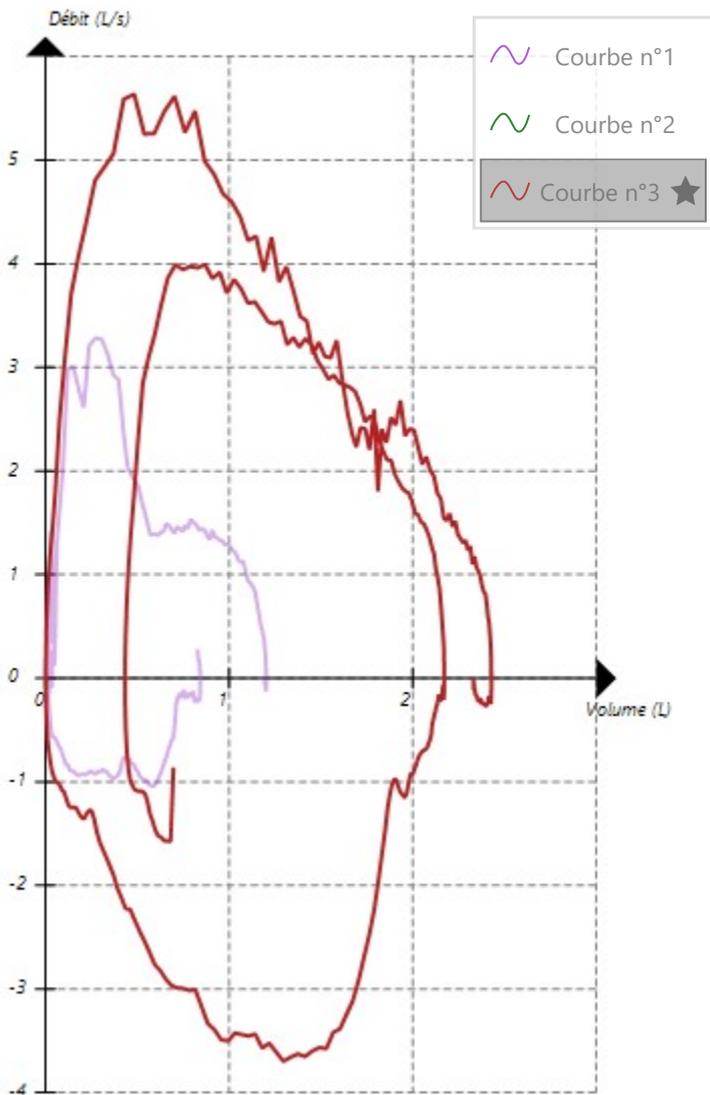

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,15 L	0,01 L	2,43 L	3,43 L	70,85 %
VEMS	1,15 L	0,01 L	2,43 L	2,84 L	85,56 %
DEP	3,56 L/s	-	5,77 L/s	7,68 L/s	75,13 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,93 %	122,06 %
Durée d'expiration	0,88 s	-0,41 s	0,94 s	-	
DEMM	1,67 L/s	-	3,77 L/s	3,16 L/s	119,30 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	-	1,55 s-1	0,92 s-1	168,48 %
DE75	3,09 L/s	-	5,15 L/s	-	
DE50	1,42 L/s	-	4,37 L/s	-	
DE25	1,45 L/s	-	2,14 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: